



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - CEP 69000-000 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

PARECER Nº 40.2021.SIET.0699800.2021.007669

PROCESSO DE COMPRA: Pregão Eletrônico n.º 4.021/2021-CPL/MP/PGJ, Termo de Referência n.º 8.2021.DTIC.0643725.2021.007669

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos, materiais e ferramentas de informática para atividades de manutenção e suporte, objetivando atender às demandas desta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, pelo período de 12 (doze) meses, conforme as especificações e condições constantes do Edital e anexos.


1. Relatório

Trata-se de pedido de compatibilização da amostra apresentada pela licitante **VMAX BATERIAS EIRELI-ME**, cnpj n.º 07.187.128/0001-55, consoante requisitado no Parecer Nº Nº 30.2021.SIET.0689569.2021.007669 (0689569).

2. Da Análise

Recebe este **SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES** a amostra requisitada da bateria **SECPower / MODELO SP 12-7**, como segue:



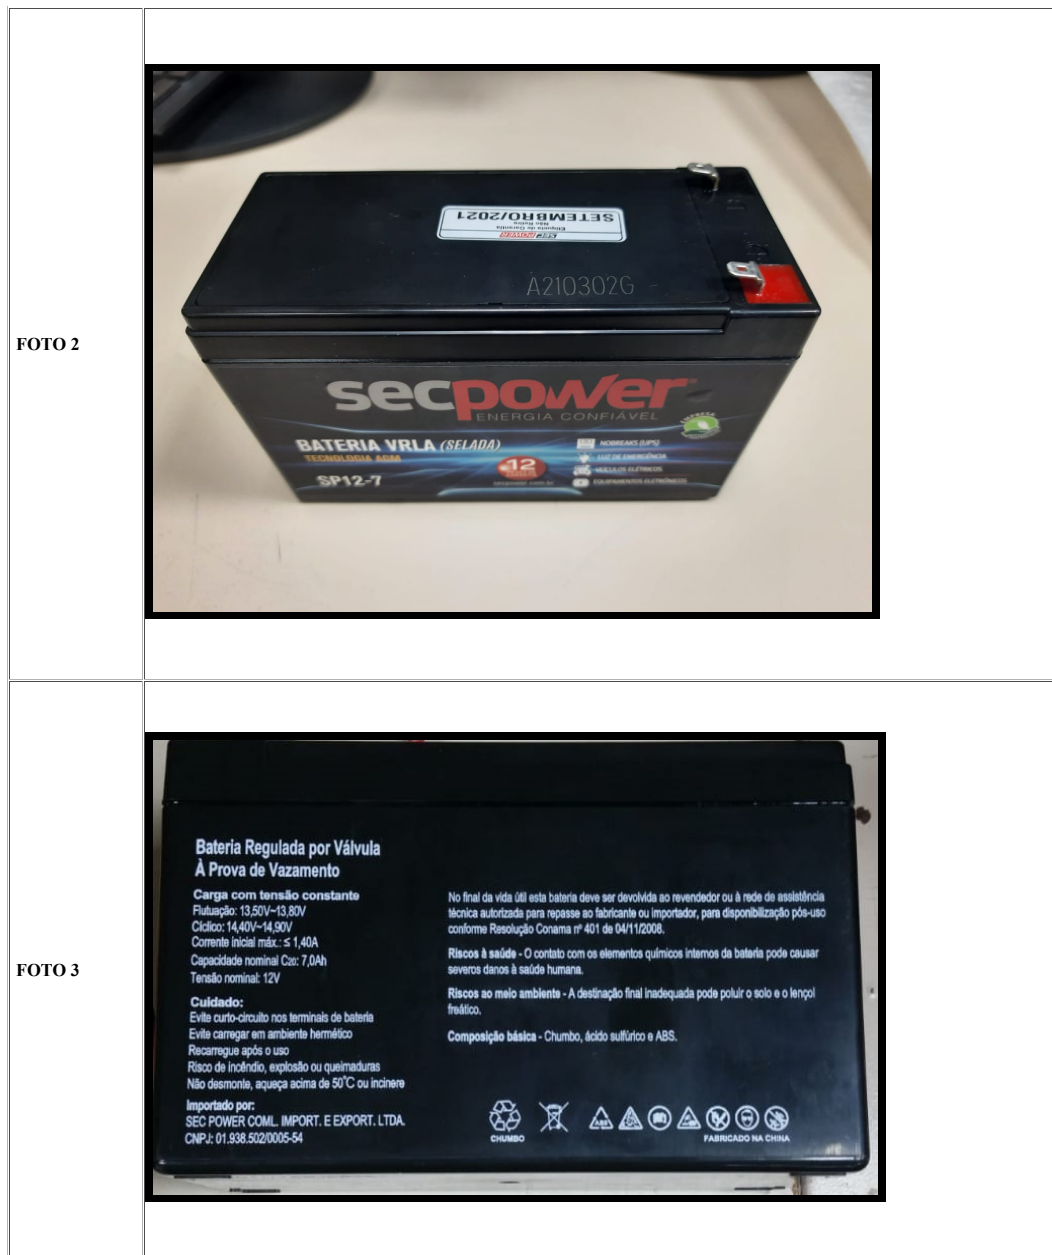

Compatibilizando as propostas, observamos que a bateria SECPOWER / MODELO SP 12-7 atende às especificações e condições constantes no edital.

Item	Descrição	Quantidade	Ocorrências	Parecer
1	<p>BATERIA PARA NOBREAK 12V 7Ah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensão nominal de 12 V; 2. Capacidade nominal de 7,0 Ah (20h); 3. Terminal tipo T1/T2; 4. Dimensões máximas: 151mm (Comprimento) X 65mm (Largura) X 100mm (Altura). 5. Bateria estacionária selada recarregável para uso em nobreak; 6. Composição chumbo-ácido regulada por válvulas VRLA (Valve Regulated Lead Acid); 7. Flutuação da tensão no carregamento na faixa de 13,5V a 13,9V; 8. Livre de manutenção, dispensando adição de água ou eletrólito; 9. Faixa de temperatura de funcionamento: -15° a 40° C; 10. Conjunto plástico em ABS de alta resistência; 11. Compatível com nobreak marca SMS modelo Net4+ Expert 1400 VA; 	500	Atende às condições especificadas no Edital	<u>Atende.</u>

Item	Descrição	Quantidade	Ocorrências	Parecer
	Modelo de Referência: Moura - 12MVA7			

É o parecer.

Manaus, 24 de setembro de 2021.

EVERTON GUILHERME MACHADO GUERREIRO
Agente de Apoio - Manutenção Informática



Documento assinado eletronicamente por **Everton Guilherme Machado Guerreiro, Agente de Apoio - Manutenção - Suporte Informática**, em 24/09/2021, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0699800** e o código CRC **89C723FF**.