

**TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2018-CPL/MP/PGJ**

## **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**


**LOCAL: AUDITÓRIO GEBES DE MELO MEDEIROS - 1º ANDAR  
DO EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

**ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL JORGE TEIXEIRA, 7995 –  
NOVA ESPERANÇA II  
CEP: 69037-473 – MANAUS (AM)**

**DECLARAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NOS SUBITENS 7.2 E 7.3 DEVERÃO SER VERIFICADOS NO SICAF**

Declaro que as informações constantes dos documentos exigidos nas subcondições 7.2 e 7.3 do Ato Convocatório da Tomada de Preços n.º 2.002/2018-CPL deverão ser verificadas pelo cadastramento e habilitação parcial da empresa no SICAF.

Manaus/AM, 06 de agosto de 2018

  
\_\_\_\_\_  
**Wilson da Silva Castelo Branco Junior**  
Sócio-Diretor  
Engº Civil – CREA 12773-D/AM  
RG: 17504295 SSP / CPF: 819.351.452-15



Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 09.516.788/0001-68  
 Razão Social: CASTELL ENGENHARIA EIRELI  
 Nome Fantasia: CASTELL  
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/02/2019

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
 Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/11/2018 ✓
FGTS	Validade:	05/08/2018 ✓
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	16/12/2018

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/08/2018 ✓
Receita Municipal	Validade:	19/08/2018 ✓

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade:	31/05/2019 ✓
-----------	--------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 18/07/2018 16:32

1 de 1

CPF: 819.351.452-15 Nome: WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR

Ass: \_\_\_\_\_

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
CASTELL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
CNPJ: 09.516.788/0001-68**

1. **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural de Manaus, Estado do Amazonas, nascido em 24 de Abril de 1985, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, sito a Av. Coronel Teixeira nº 603, Ed. Residencial Beethoven, bairro Ponta Negra CEP 69.037-000, portador da Carteira de Identidade de nº 12773-D/AM CREA/AM, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº 819.351.452-15;

Único sócio componente da sociedade empresária, denominada **CASTELL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, com sede nesta cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, sito a Av. Ephigenio Salles nº 3000-A, Cj. Morada do Sol, bairro Aleixo CEP: 69.060-020 regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 09.516.788/0001-68, com seu Contrato Social devidamente arquivado esta M.M Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, sob nº 13200602226, em 29 de Abril de 2008, e ultima alteração sob nº 20150563299 em 13/11/2015, resolve alterar o seu contrato social e alterações posteriores e o faz mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Pelo presente instrumento de alteração contratual, a empresa **CASTELL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, passará a se chamar **CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP**, usável com a palavra limitada por extenso ou abreviadamente.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Fica transformada esta empresa, em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI** sob o nome empresarial de **CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes, tornando-se unipessoal, de acordo com o art. 1033 as Lei 10.406/02 e IN 10/2013..

**CLÁUSULA TERCEIRA**

A responsabilidade pelo Ativo e Passivo, porventura supervenientes, fica a cargo do único sócio, **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR**, que se compromete, também, a manter em boa guarda, os livros e documentos da sociedade ora transformada.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2016 08:39 SOB Nº 20160096499.  
PROTOCOLO: 160096499 DE 11/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11600375004. NIRE: 13600037364.  
CASTELL ENGENHARIA EIRELI

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO GERAL  
MANAUS, 13/05/2016  
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

**CLÁUSULA QUARTA**

O acervo da sociedade é no valor de R\$ 705.000,00 (Setecentos e Cinco Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, que nesta data passa a constituir o capital social da empresa **CASTELL ENGENHARIA EIRELI – EPP**.

Para tanto, firma nesta mesma data, o **ATO CONSTITUTIVO**, abaixo:

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**  
**–EIRELI**  
**CASTELL ENGENHARIA EIRELI – EPP**

Pelo presente **ATO CONSTITUTIVO**, WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural de Manaus, Estado do Amazonas, nascido em 24 de Abril de 1985, residente e domiciliado nesta cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, sito a Av. Coronel Teixeira nº 603, Ed. Residencial Beethoven, bairro Ponta Negra CEP 69.037-000, portador da Carteira de Identidade de nº 12773-D/AM CREA/AM, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº 819.351.452-15, passa a constituir a presente **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, nos termos que rege o artigo 980/A e parágrafos, CC do artigo 1.054/2002 e IN 10/2013, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

A empresa gira sob a denominação social de **CASTELL ENGENHARIA EIRELI – EPP**, com sede na Av. Ephigenio Salles nº 3000-A, Cj Morada do Sol, bairro Aleixo, CEP 69.060-020, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, desde que por via de alteração contratual, sejam estas identificadas em consonância com a Legislação Geral que rege a matéria, inclusive as da região onde vier a se instalar.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

A sociedade tem como objetivo social as seguintes atividades:

- 4120-4/00 – Construções de Edifícios
- 4399-1/03 – Obras de Alvenaria
- 4299-5/01 – Construção de Instalações Esportivas e Recreativas

**CLÁUSULA TERCEIRA**

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2016 08:39 SOB Nº 20160096499.  
 PROTOCOLO: 160096499 DE 11/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11600375004. NIRE: 13600037364.  
 CASTELL ENGENHARIA EIRELI

Milton Aurélio Rosas Gomes  
 SECRETÁRIO GERAL  
 MANAUS, 13/05/2016  
[www.empresasuperfacil.am.gov.br](http://www.empresasuperfacil.am.gov.br)

**CLÁUSULA QUARTA**

O capital social desta **EIRELI** é de R\$ 705.000,00 (Setecentos e Cinco Mil Reais) o qual está totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país, conforme art. 980/A, CC/2002

**CLÁUSULA QUINTA**

A empresa será administrada pelo titular **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta **EIRELI**, sendo a responsabilidade do titular limitado ao capital integralizado.

**CLÁUSULA SEXTA**

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que profba de exercer a administração desta **EIRELI**, bem como, não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob o efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade (art. 1.011, parágrafo primeiro, CC/2002).

**CLÁUSULA SÉTIMA**

O término de cada exercício social será em 31 de dezembro de cada ano civil, com a apresentação do Balanço Patrimonial e das demais demonstrações contábeis prevista em lei.

**CLÁUSULA OITAVA**

Declara o titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

Nesses termos, o titular firma o presente **ATO CONSTITUTIVO**, em uma via de igual teor e forma.

Manaus (AM), 15 de Março de 2016

**HITALLO JUNIO SOCORRO PEREIRA**  
Escritor Autorizado

**WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR**

7ª TABELA DE NOÍAS FLORELI - B.P. Juliana de Sá Fioresli  
Reconheço a SEMELHANÇA e firma de  
**WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR**  
Dou fé Em: Testemunho de Verdade Data/Hora 08/04/2016 08:39  
Embo do por **HITALLO JUNIO SOCORRO PEREIRA - ESCRIVENTE**  
FUNETJ 0.29 FUNDPAM 0.14 FARPAM 0.17 FUNDPGE 0.09 TOTAL 0.69  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM BE508234-88  
Código de validação BFAT-48AD-48AA-6FFA Veride: www.eseloc.com.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2016 08:39 SOB Nº 20160096499.  
PROTOCOLO: 160096499 DE 11/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11600375004. NIRE: 13600037364.  
CASTELL ENGENHARIA EIRELI

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO GERAL  
MANAUS, 13/05/2016  
www.empresasuperfacil.am.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABUSITO  
 CARTILHA NACIONAL DE HABUSITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 683354275

7 TABLIA DI NOIAS FIORETTI - BH - Juliana de Sá Fioretti  
 Av. Conde de Balthazar, 15 - 10.º andar - Santa Helena - Minas Gerais - Belo Horizonte - MG - CEP: 31131-100  
 www.7tablia.com.br

Autêntico e presente cópia reprográfica por conter com o original a máim apresentado Dou. 16 Em Testemunho da Verdade. Emitido por ELIANE PANTOJA QUEIROZ - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-MG ALIUTENT000451X8L-PWJXIS16QZ59 Data/Hora da Utilização 03/08/2018 18:22:20 Valido em cidade: portaiseloem.com.br Valor cobrado R\$ 6,00

*Eliane Pantoja Queiroz*  
 Autenticado

Nome: WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR  
 Doc. Identific. (CNPJ): 17584295 DEP AN  
 CPF: 819.351.452-15 Data de Nascimento: 21/04/1995  
 Plaque: WILSON DA SILVA CASTEL O BRANCO WILMA NESSA CASTELO BRANCO  
 Matrícula: ACC 02 DE NR 5  
 Nº Registro: 22061822400 Valor: R\$ 200 / mês + R. Data de Vigência: 11/07/2003

OPERAÇÃO

*Wilson da Silva Castelo Branco Junior*

LOCAL: MARADÁ, ANAXOMAS Data de Emissão: 07/08/2013

*Eliane Pantoja Queiroz*

2006225028  
 ANO17838557

DETRAN - MINAS GERAIS

PRÉMIOS PLASTIFICAR  
 683354275

EM BRANCO

EM BRANCO



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.516.788/0001-68 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 29/04/2008
NOME EMPRESARIAL CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CASTELL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO AV EPHIGENIO SALLES	NÚMERO 3000	COMPLEMENTO A CONJ MORADA DO SOL	
CEP 69.060-020	BAIRO/DISTRITO ALEIXO	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (92) 8409-3772	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/04/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 13/10/2016 às 15:10:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 13/10/2016

## Consulta de Situação Fiscal Cadastral Municipal

			
<b>PREFEITURA DE MANAUS</b>			
<b>CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA</b>			
<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>			
DATA DE ABERTURA 14/05/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12321401	CNPJ/CPF: 09.516.788/0001-68	Inscrição Estadual 42246709
NOME EMPRESARIAL CASTELL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CASTELL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 412040001 - 7.02.1 5% - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 429950101 - 7.02.1 5% - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 439910300 - 7.02.1 5% - OBRAS DE ALVENARIA			
LOGRADOURO RUA SALVADOR	NÚMERO 120	COMPLEMENTO SALA:1201 - PAR	
CEP 69057-040	BAIRRO/DISTRITO ADRIANÓPOLIS	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2008	
SITUAÇÃO ESPECIAL ****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ****	
DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO 29/08/2014 14:54 Hrs.			

Data e Horário de Emissão: 29/08/2014 14:54 Hrs.

Retornar para área de Busca



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 11/07/2018  
Hora: 10:38:55

**CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS**

Nº 2018071100009

Válida até 10/08/2018

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ/CPF: 09.516.788/0001-68 - CASTELL ENGENHARIA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

\* Esta Certidão deverá ser validada no site [www.sefaz.am.gov.br](http://www.sefaz.am.gov.br)  
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ

BRASIL


Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CASTELL ENGENHARIA EIRELI**  
**CNPJ: 09.516.788/0001-68**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:25:14 do dia 14/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/11/2018.

Código de controle da certidão: **0BA2.5B4B.C859.975B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 09516788/0001-68 ✓  
**Razão Social:** CASTELL ENGENHARIA LTDA  
**Nome Fantasia:** CASTELL  
**Endereço:** R SALVADOR 120 SL 1201 BUSINESS / ADRIANOPOLIS /  
MANAUS / AM / 69057-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/07/2018 a 24/08/2018 ✓

**Certificação Número:** 2018072615084809234854

Informação obtida em 05/08/2018, às 18:23:07.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Governo do Estado do Amazonas  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Secretaria Executiva da Receita  
Departamento de Arrecadação

Certidão N°	Data e Hora
25376160	18/07/2018 3:20:00 PM Hs

**CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS**

Válida até 17/08/2018 ✓

RAZÃO SOCIAL            CASTELL CONSTRUÇOES LTDA - EPP ✓  
 ENDEREÇO                AVE GUILHERME PARAENSE, NRO 215,ADRIANOPOLIS,MANAUS-AM, CEP69.057.095  
 CNPJ                        09.516.788/0001-68  
 ATIVIDADE                CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS \*

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

\* Dados fornecidos pelo declarante

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz



**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO  
SEMEF

CND Nº  
**73469/2018**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS  
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP  
ENDEREÇO : AV. EPHIGENIO SALLES, Nº: 3000, CEP: 69060020  
BAIRRO : ALEIXO COMPLEMENTO: A CJ. MORADA DO SOL  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : 12321401  
CNPJ/CPF : 09516788000168

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

**21/05/2018**

\*\*\*\*\* NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS \*\*\*\*\*  
  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

**VÁLIDA ATÉ 19/08/2018**


A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DIVIDAS POSTERIORMENTE  
CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO  
COMPREENDIDOS.



**VALIDAÇÃO**

**CND Nº73469/2018**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **2A7.B53.55E.25D**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.  
Cadastrado em: 21/05/2018



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASTELL ENGENHARIA EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 09.516.788/0001-68

Certidão nº: 149635398/2018

Expedição: 07/05/2018, às 13:28:22

Validade: 02/11/2018 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CASTELL ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.516.788/0001-68, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 946508/2018**  
Emissão: 08/06/2018  
Validade: 31/03/2019  
Chave: 396d9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP

CNPJ: 09.516.788/0001-68

Registro: 000000420-0

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 705.000,00

Data do Capital: 29/01/2013

Faixa: 4

Objetivo Social: Construção de edifícios; Obras de alvenaria; Construção de instalações esportivas e recreativas.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA EPHIGENIO SALLES, 3000 A, CONJ MORADA DO SOL, ALEIXO, MANAUS, AM, 69060020

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA )

Data Inicial: 11/03/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 6337

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2018 (5/5)

**Autos de Infração**

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: SIDHARTHA ISRAEL COVIELLO

Registro: 040703980-5

CPF: 677.897.222-04

Data Início: 30/10/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, OBS. O ARTIGO 25 E PAR. UNICO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR

Registro: 040469105-6

CPF: 819.351.452-15

Data Início: 11/03/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARG. UNICO. COM RESTRIÇÕES A AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, ENGENHARIA DE TRAFEGO, PORTOS, RODOVIAS, IRRIGACÃO E DRENAGEM.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO

Comissão Permanente de Licitação - CPLAN/AM  
Documento Controlado em  
Licitais 06/08  
Membro



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 946508/2018**  
Emissão: 08/06/2018  
Validade: 31/03/2019  
Chave: 396d9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CPF: 819.351.452-15  
Função: SOCIO

---

Comissão Permanente de Licitação - C.P.L. - CREA-AM  
Documento Convalidado em:  
Manaus, 06/08/18  
Membro C.P.L. J

---



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 944315/2018**  
 Emissão: 06/04/2018  
 Validade: 31/03/2019  
 Chave: 47z6c

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Interessado(a)**

Profissional: WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR

Registro: 040469105-6

CPF: 819.351.452-15

Endereço: AVENIDA AV. VIA LÁCTEA, 669, APART.1802 TORRE C COND. VISTA DO SOL, MORADA DO SOL, MANAUS, AM, 69060085

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de registro: 05/11/2007

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARG. UNICO. COM RESTRIÇÕES A AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, ENGENHARIA DE TRAFEGO, PORTOS, RODOVIAS, IRRIGACÃO E DRENAGEM.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 11/10/2007

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2018 (3/3)

**Autos de Infração**

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP

Registro: 000000420-0

CNPJ: 09.516.788/0001-68

Data Início: 11/03/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: Sócio

Conselho Permanente de Licitação - CREA-AM

Documento Convencido em:

Manaus, 06/04/18

Membro



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 944317/2018**  
 Emissão: 06/04/2018  
 Validade: 31/03/2019  
 Chave: z8xZ9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Interessado(a)**

Profissional: SIDHARTHA ISRAEL COVIELLO

Registro: 040703980-5

CPF: 677.897.222-04

Endereço: RUA MARQUES DE QUIXERAMOBIM, 249, QD A22, PARQUE DAS LARANJEIRAS, MANAUS, AM, 69058050

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )

Data de registro: 13/02/2009

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, OBS. O ARTIGO 25 E PAR. UNICO.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 16/08/2008

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2018 (1/1)

**Autos de Infração**

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP

Registro: 000000420-0

CNPJ: 09.516.788/0001-68

Data Início: 30/10/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: Serviço

Comissão Permanente de Licitação - CPLM/AM

Documento Convalidado em:

Transus, 06/04/2018

Membro: [Assinatura]

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** Castell Construções Ltda, firma estabelecida na Avenida Efigênio Salles Nº3000-A Conj. Morada do Sol - Alcixo, inscrita no CNPJ sob o nº 09.516.788/0001-68. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio-diretor Wilson da Silva Castelo Branco Júnior, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1750429-5, CPF nº 819.351.452-15, residente e domiciliado na rua Via Láctea Nº669 Conj. Vista do Sol - Alcixo.

**CONTRATADO:** Sidhartha Israel Coviello, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira Profissional do CREA nº 14120-D/AM, inscrito no CPF sob o nº 677.897.222-04 e Carteira de Identidade nº 1505708-9, residente e domiciliado na Rua Marques de Quixeramobim Nº249 - Flores CEP:69.058-050

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:**

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Elétrica, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

**CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:**

O contratado receberá o equivalente a 09(nove) salários mínimos para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecido na Legislação Federal.

**CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:**

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

**CLÁUSULA QUARTA: Do foro:**

Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Manaus, 02 / 04 / 2014

*Wilson da Silva Castelo Branco Júnior*  
CONTRATANTE

*Sidhartha Israel Coviello*  
CONTRATADO

TESTEMUNHAS

*Carlo César Branco Lourenço* 003.345.23265

*Antonio Carlos Coelho*  
*Antonio Carlos Coelho* CPF.099.935.172-91

CREA - AM  
REGISTRO DE CONTRATO  
Conselho Regional de Engenharia  
e Arquitetura do Amazonas  
13 NOV 2014  
Art. Nº: 30844  
Setor de Absorção de P

CARTÃO FISCAL DO T-AM  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO T-AM  
Fiscalização e doução por semelhança a Erma de:  
WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR  
S de: AX476833-04 - Data/Hora: 22/10/2014 12:11:20  
E rec. event: CARLOS ALBERTO  
F INETJ: 0,27 FUNDFAM: 0,13 FARPAM: R\$ 0,16  
S LO: R\$ 0,60 FUNDPGE: 0,08 TOTAL: 4,06  
Código de validação: 2528-0705-AEA1-8839 - www.seloam.gov.br

CARTÃO FISCAL DO T-AM  
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO T-AM  
Fiscalização e doução por semelhança a Erma de:  
SIDHARTHA ISRAEL COVIELLO  
S de: AX475894-02 - Data/Hora: 22/10/2014 12:41:22  
E rec. event: CARLOS ALBERTO  
F INETJ: 0,27 FUNDFAM: 0,13 FARPAM: R\$ 0,16  
S LO: R\$ 0,60 FUNDPGE: 0,08 TOTAL: 4,06  
Código de validação: E06C-B405-636E-6468 - www.seloam.gov.br

7. ABRILIA DE NOVAIS TORRES - BR - Jureta de S. Torres  
Av. Antônio Jacson, 13 - No. 1044 - Setor - Associação - Pádua (09) 36112610  
www.seloam.gov.br

Billete Proibido Queiroz  
Escritório Autorizado

**EM BRANCO**

**EM BRANCO**



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**943637/2018**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR**  
Registro: **0404691056** RNP: **0404691056**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20180117540** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/03/2018 Baixada em: 27/03/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP**

Contratante: **A M da S Rodrigues e CIA Ltda** CPF/CNPJ: **00.835.261/0001-21**  
Endereço do contratante: RUA Estrada do Aeroporto Nº: 875  
Complemento: Bairro: União  
Cidade: Coari UF: AM CEP: 69460000  
Contrato: 352017 Celebrado em: 05/06/2017  
Valor do contrato: R\$ 2.567.673,56 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA Estrada do Aeroporto Nº: 875  
Complemento: Bairro: União  
Cidade: Coari UF: AM CEP: 69460000  
Data de início: 05/06/2017 Conclusão efetiva: 02/12/2017  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: A M da S Rodrigues e CIA Ltda CPF/CNPJ: 00.835.261/0001-21

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS -> #1033 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 4709.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 4709.00 metro quadrado;

**Observações**

Contrato Nº35/2017 - Construção do Galpão Comercial SuperRodrigues Coari/AM.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 943637/2018**  
18/04/2018, 15:23  
b293z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: b293z

Comissão Permanente de Licitação - CPL/MP/AM

Documento Convalidado em:

Manaus, 06/08/2018

Membro CPL

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Impresso em: 19/04/2018, às 13:03.



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CASTELL ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 09.516.788/0001-68 localizada na Av. Efigênio Salles Nº3000-A Morada do Sol - Alcico CEP:69.060-020, Manaus-AM, tendo como representante legal o Sr. Wilson da Silva Castelo Branco Júnior, CPF: 819.351.452-15, executou para a empresa A.M. DA S RODRIGUES E CIA LTDA, sociedade empresária limitada, com sede na Av. Autaz Mirim Nº7451 Bairro Tancredo Neves CEP:69.085-000 em Manaus/AM, inscrito no CNPJ sob o número 00.835.261/0001-21, neste ato representado pelo sócio-diretor, Maxsuel Da Silveira Rodrigues CPF: 749.632.792-15, os serviços de engenharia para Construção do Galpão Comercial SuperRodrigues, localizada na rua Estrada do aeroporto Nº875 Bairro União CEP:69.460-000 Coari/AM, tendo demonstrado capacidade técnica na execução dos mesmos, nada constando que a desabone. As obras foram executadas e concluídas de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor, conforme planilha apresentada a seguir:

Contrato Nº: 35/2017 Valor do Contrato: R\$2.567.673,56

Responsáveis Técnicos:  
Engenheiro Civil Wilson da Silva Castelo Branco Júnior CREA Nº12773-D/AM RNP: 040469105-6  
Engenheiro Eletricista Sidhartha Ismael Coviello CREA Nº 14120-D/AM RNP: 040703980-5

Período de Execução:  
Início: 05/06/2017 Fim: 02/12/2017

**ATESTADO SUPERRODRIGUES COARI - CASTELL ENGENHARIA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT.
01.0	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>		
01.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00
01.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00
02.0	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>		
02.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	6,00
02.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
02.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	500,00
02.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA (INSTALAÇÃO MÍNIMA)	UN	1,00
02.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA (INSTALAÇÃO MÍNIMA)	UN	1,00
03.0	<b>MOVIMENTO DE TERRA - ESCAVAÇÃO/CORTE/ ATERRO/ CARGA/TRANSPORTE</b>		
03.1	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	4.302,50
03.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	3.412,70
03.3	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	2.640,78
03.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	450,30
03.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	835,33
03.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	1.633,35
04.0	<b>LOCAÇÃO DA OBRA</b>		
04.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	4.709,00
05.0	<b>FUNDAÇÕES</b>		
05.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	421,13
05.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZ	CJ	1,00
05.4	EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ Ø 300mm	M	286,00

*(Handwritten signatures)*

Documento Original  
Manaus 06/10/2018  
Membro CRI

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943637/2018, emitida em 18/04/2018



Certidão nº 943637/2018  
18/04/2018, 13:03  
Chave de Impressão: b293z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 10 folhas



## ATESTADO SUPERRODRIGUES COARI - CASTELL ENGENHARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT.
05.7	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	151,59
05.8	FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES, VIGAS E BLOCOS DE CORDAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 12/2015	M2	1.146,48
05.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZACOES. AF 12/2015	M2	244,14
05.10	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO	KG	275,10
05.11	UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO	KG	750,90
05.12	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO	KG	154,80
05.13	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO	KG	773,10
05.14	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO	KG	1.077,30
05.15	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO	KG	18,90
05.16	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 CONCRETO USINADO BOMBÉADO FCK = 30,0 MPA	M3	151,59
05.17	PERFIL METALICO W250x110KG, L = 16m	UN	21,00
05.18	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	M2	113,84
06.0	<b>IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES MECANICAS</b>		
06.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	625,14
6.2	IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM TRÊS DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA	M2	452,36
6.3	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM INCLUSO REGULARIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	856,35
07.0	<b>PAREDES - ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO</b>		
07.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	641,55
07.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	2.770,60
07.3	VERGA/CONTRA-VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	150,00
07.4	DIVISORIA/REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU SIMILAR	M2	352,60
07.5	FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016	M	571,00
08.0	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO/COBERTURA / LAJE</b>		
08.1	ESCORAMENTO FORMAS 1,50 A 5,00M APROV 2 VEZES (LAJES /RESERVATÓRIOS)	M2	430,20
08.2	CONCRETO USINADO BOMBÉADO FCK = 30,0 MPA	M3	362,65
08.3	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20,ESPESURA = 12 MM, OS UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	1.343,00
08.4	LAJE PRE-MOLD (TRELICADA) BETA 12 SOBRECARGA E VÃO CONFORME PROJETO, PREENCHIDA COM EPS DENSIDADE MINIMA 11KG/M3, TELA SOLDADA Q-92 COM TRANSPASSE DE 20CM E CAPEAMENTO 5CM CONCRFTO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL F MAO DE OBRA.	M2	650,00
08.5	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO	M3	362,65
08.6	ARMAÇAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8.) À 25,0MM (1.)	KG	488,97
08.7	ARMAÇAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4.) À 12,5MM(1/2.)	KG	1.208,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943637/2018, emitida em 18/04/2018



Certidão nº 943637/2018  
18/04/2018, 13:03

Chave de Impressão: b293z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 10 folhas

Página 2 de 10

Documento Registrado em 18/04/2018  
18/04/2018 06:08 2018

## ATESTADO SUPERRODRIGUES COARI - CASTELL ENGENHARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT.
08.8	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	4.740,91
08.9	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	M2	5.452,05
08.10	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	95,70
08.11	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	388,84
09.0	ESQUADRIAS / FERRAGENS		
09.01	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	34,27
09.02	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	M2	120,16
09.03	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	27,96
09.04	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	188,45
09.05	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	327,96
09.06	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM AÇO INOX INCLUSO VIDRO LAMINADO 8 MM	M2	75,26
09.07	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M2	10,50
09.08	GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M2	370,00
09.09	MASTRO 10CM PINTADO COM ESMALTÊ SINTÉTICO PLATINA ACETINADO DA SUMINIL	m	14,00
09.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,00
09.11	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADOS. AF_07/2016	M2	40,50
10.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
10.1	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1"X17, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	114,56
10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	112,89
10.3	REVESTIMENTO DE PAREDES EM PASTILHA 5X5 REF.: JATOBÁ AZUL NORONHA OU SIMILAR	M2	1.526,40
10.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE LAJISCAS. AF_06/2014	M2	6.824,30
10.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6.824,30
11.0	REVESTIMENTOS DE PISOS E FORRO		
11.1	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	3.298,09
11.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	300,00
11.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	1.617,64
11.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO. ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	4.915,73
11.5	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	261,33
11.6	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PAINEL BORDAS TEGULAR ANGULAR LINHA THERMACOUSTIC DA AMF DIM. 625X625X19mm (NOMINAL) APOIADOS SOBRE PERFIS TIPO "T" INVERTIDO JAVELIN. ACABAMENTO EM TINTA VINÍLICA A BASE DE LATEX APLICADA EM FÁBRICA E PINTURA COM RESISTÊNCIA A UMIDADE. ÍNDICES ACÚSTICOS NRC=0,70 CAC 38. SISTEMA DE SUSPENSÃO PERFIL SUPRAFINE TIPO "T" -	M2	626,00
11.10	FORRO DE GESSO ACARTONADO, TIPO FGE, ESP=12mm - INCLUSIVE MÃO DE OBRA	M2	1.617,64
12.0	ESTRUTURA METÁLICA SUPORTE/MEZANINO		
12.1	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5,1/4	KG	12.076,18

Página 3 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943637/2018, emitida em 18/04/2018



Certidão nº 943637/2018  
18/04/2018, 13:03  
Chave de Impressão: b2932

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Documentary Control  
Manaus, 06/08/2019  
Mansu

## ATESTADO SUPERRODRIGUES COARI - CASTELL ENGENHARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT.
12.2	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8	KG	7.811,50
12.3	PISO EM PAINEL WALL 1200X2100 INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	756,25
12.4	REVESTIMENTO EM PISO VINILICO EM PLACAS 30X30 ESP 2MM FIXADO COM COLA A BASE DE NEOPRENE	M2	756,25
13.0	<b>REVESTIMENTO DE FACHADA/VIDROS</b>		
13.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	8,00
13.2	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	8,00
13.3	VIDRO LISO FUMÊ, ESPESSURA 8MM	M2	186,45
13.4	REVESTIMENTO EM PAINÉIS DE ALUMINIO (ACM)	M2	1.526,36
13.5	FRISO EM PERFIL DE ALUMINIO U 2"	M	203,00
13.6	PELE DE VIDRO REFLETIVO 10MM INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	805,64
13.7	ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO 2"X3" PARA SUPORTE ACM/VIDROS	M2	1.040,64
14.0	<b>PINTURAS</b>		
14.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	462,76
14.2	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANDOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF. 06/2014	M2	415,11
14.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS, AF. 06/2014	M2	1.917,64
14.4	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF. 06/2014	M2	5.213,94
14.5	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014	M2	1.917,64
14.6	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014	M2	5.213,94
14.7	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	63,00
14.8	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	350,24
15.0	<b>URBANIZACAO, CERCAMENTO E CALÇAMENTO</b>		
15.1	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM., ARMADO. AF. 07/2016	M2	462,76
15.2	PINTURA COM TINTA EPOXI	M2	262,35
15.3	PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO USINADO QUENTE CBUQ COM cap 50/70 INCLUSO USINAGEM E APLICACAO (ESTACIONAMENTO)	M3	1.326,98
16.0	<b>INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA FRIA</b>		
16.1	<b>PERFURACAO DE POCO, BOMBA, INSTALACOES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO</b>		
16.1.1	DESLOCAMENTO E REMOCAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	SV	1,00
16.1.2	INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS	UN	1,00
16.1.3	TESTE DE VAZAO E BOMBAMENTO COM BOMBA SUBMERSA	HS	1,00
16.1.4	DESINFECACAO BACTERIOLOGICA/SANITARIA DO POCO COM HTH	VB	1,00
16.1.5	ANALISE FISICO / QUIMICO DA AGUA DO POCO	UN	1,00
16.1.6	ANALISE BACTERIOLOGICO DA AGUA DO POCO	UN	1,00
16.1.7	PERFURACAO EM SEDIMENTO 6"	M	100,00
16.1.8	REVESTIMENTO GEOMECANICO 6"	M	20,00
16.1.9	LAJE DE PROTECAO, CIMENTACAO ANULAR	UN	1,00
16.1.10	BOMBA SUBMERSA P/ POCO PROFUNDO ELETRICA TRIFASICA 3CV DANCOR MOD8.3S-29, HM/O = 30M/10M <sup>3</sup> /H A 201M/3.4M <sup>3</sup> /H	UN	1,00
16.1.11	PADRAO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFASICA (T1# 16MM <sup>2</sup> ) COMENTRADA AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00
16.1.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.1.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
16.1.14	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS - DPS 275 V - 40 KA	UN	3,00
16.1.15	CHAVE DE BOIA AUTOMATICA	UN	1,00
16.1.16	QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA AUTOMATICO DE BOMBA, COM CONTATORA TRIP. DE 22A, CHAVE AUTOM/MANUAL, BOTÃO LIGA E DESLIGA, E SINALIZADORAS LIGADO/DESLIGADO.	UN	1,00
16.1.17	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM <sup>2</sup> RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
16.1.18	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM <sup>2</sup> ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
16.1.19	CABO DE COBRE PP 4x4,0MM <sup>2</sup> 0,6/1KV	M	182,00
16.1.20	CABO DE COBRE PP 3x2,5MM <sup>2</sup> 0,6/1KV	M	330,00
16.1.21	CABO DE COBRE NU 50MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	864,00
16.1.22	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	6,00
16.1.23	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00
16.1.24	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,00

Página 4 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943637/2018, emitida em 18/04/2018



Certidão nº 943637/2018  
19/04/2018, 13:03  
Chave de Impressão: b293z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 10 folhas

Assinatura: [Assinatura]  
Documento Concluído em 06/08/2016

## ATESTADO SUPERRODRIGUES COARI - CASTELL ENGENHARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT.
16.1.25	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
16.1.26	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	6,00
16.1.27	TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 50 E 70MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.1.28	GRAMPO P/ HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CABO 6 A 50MM <sup>2</sup>	UN	2,00
16.1.29	SOLDA EXOTÉRMICA Nº 115	UN	5,00
16.1.30	CURVA DE 90° DE PVC RÍGIDO DE 1"	UN	5,00
16.1.31	CURVA DE 90° DE PVC RÍGIDO DE 1 1/2"	UN	5,00
16.1.32	LUVA DE PVC RÍGIDO DE 1" PARA ELETRODUTO	UN	12,00
16.1.33	LUVA DE PVC RÍGIDO DE 1 1/2" PARA ELETRODUTO	UN	10,00
16.1.34	LUVA DE PVC RÍGIDO DE 2" PARA ELETRODUTO	UN	3,00
16.1.35	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 40MM (1 1/2")	CJ	4,00
16.1.36	CABECOTE DE ALUMINIO DE 1 1/2"	UN	1,00
16.1.37	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM MACICO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRACO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 5 CM, DIMENSOES 30 X 30 X 30 CM	UN	2,00
16.1.38	CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00
16.1.39	CAIXA DE INSPECAO DE Ø200MM PARA ATERRAMENTO EM PVC	UN	1,00
16.1.40	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.1.41	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
16.1.42	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
16.1.43	REATOR DE SODIO DE 150 W	UN	4,00
16.1.44	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.1.45	ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	12,00
16.1.46	MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR	H	2,00
16.1.47	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM CHAPA DE ACO DE SOBREPOR, ATE 16 DIVISOES MODULARES, DIMENSOES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM	UN	1,00
16.1.48	Cano e dutor 1.1/2	M	25,00
16.1.49	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	2,25
16.1.50	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LP, LI, LO)	UN	3,00
16.2	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (BARRILETE, TUBULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO INTERNA)		
16.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO CILINDRICO METALICO COM CAPACIDADE DE 20 M <sup>3</sup> CONFORME PROJETO INCLUSIVE ESCADA DE MARINHEIRO, PINTURA EXTERNA E INTERNA EM EPÓXI, E PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA	UN	1,00
16.2.2	COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
16.2.3	COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.2.4	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.2.5	LUVA DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.2.6	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,00
16.2.7	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00
16.2.8	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.2.9	TE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.2.10	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.2.11	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	3,00
16.2.12	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.2.13	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.2.14	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
16.2.15	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PREV) - PARA AGUA	M	12,00
16.2.16	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) ISO 4427/96, P/ REDE DE AGUA, ISO 4427/96	M	12,00
16.2.17	ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARRON COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA Ø 50 MM X 1 1/2"	UN	1,00
16.2.18	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00

Página 5 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943637/2018, emitida em 18/04/2018



Certidão nº 943637/2018  
18/04/2018, 13:03

Chave de impressão: b283z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 10 folhas

Comissão Permanente de Licitação - CPLAN/PIAM  
Documento Convencional em:  
Manaus, 06/08/2018  
Memb. CPI

## ATESTADO SUPERRODRIGUES COARI - CASTELL ENGENHARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT.
16.2.19	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.2.20	TE 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM	UN	5,00
16.2.21	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
16.2.22	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES Ø 25 MM	M	8,00
16.2.23	JOELHO 90° SOLDÁVEL/ROSCA DE PVC MARROM Ø 25 MM X 3/4"	UN	6,00
16.2.24	TORNEIRA CROMADA MÉDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
16.2.25	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 75MM - NBR 5688 (PARA FIXACAO DAS TORNEIRAS)	M	6,00
16.2.26	REDUCAO DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.2.27	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1,1/2"	UN	1,00
16.2.28	LASTRO DE AREIA MÉDIA (PARA ASSENTAMENTO DA TUBULACAO)	M3	1,02
16.2.29	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3), INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (PARA SUPORTE DA TUBULACAO APÓS A SAÍDA DA BOMBA HIDRÁULICA DIMESÕES 0.10 X 0.10 X 0.8M)	M3	0,08
16.2.30	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	0,32
<b>17.0</b>	<b>INSTALACOES SANITÁRIAS - ESGOTO</b>		
17.1	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO	UN	10,00
17.2	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
17.3	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2013	UN	10,00
17.4	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2013	UN	10,00
17.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	80,00
17.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	120,00
17.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	100,00
17.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	91,86
17.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	91,86
17.10	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
17.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014_P	UN	5,00
<b>18.0</b>	<b>LOUÇAS E METAIS - LOUÇAS/ PIAS/ TANQUES/ METAIS/ ACESSÓRIOS</b>		
18.1	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.2	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
18.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013	UN	3,00
18.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013	UN	4,00
18.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013	UN	4,00
18.6	TORNEIRA CROMADA LÔNGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013	UN	12,00
<b>19.0</b>	<b>INSTALACAO ELÉTRICA</b>		
19.1	EXECUCAO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA BLINDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO A ÓLEO 300KVA, RESINADO, IP00, DYN1, 13,8KV/380-220V, INCLUSO ACESSÓRIOS DE INSTALACAO	UN	1,00
19.2	RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA - INFRAESTRUTURA COMPLETA INCLUINDO TUBULACAO, CURVAS, LUVAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943637/2018, emitida em 18/04/2018



Certidão nº 943637/2018  
18/04/2018, 13:03  
Chave de impressão: b283z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 10 folhas

Página 6 de 10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Documento Registrado em  
18/04/2018 13:03  
06/08/2018  
Mário CFI

## ATESTADO SUPERRODRIGUES COARI - CASTELL ENGENHARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT.
19.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO BLINDADO (BUS WAY) TRIFÁSICO.	UN	1,00
19.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE PARALELISMO PARA GRUPO GERADOR.	UN	1,00
19.5	DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO A VÁCUO TRIPOLAR MOTORIZADO 630A 17,5 KV 350 MVA COM RELÉ DE PROTEÇÃO INCORPORADA	UN	1,00
19.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 313KVA/250KW	UN	1,00
19.7	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00
19.8	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X54W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
19.9	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X110W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00
19.10	LUMINARIA METÁLICA, COM LAMPADA VAPOR 250W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
19.11	LUMINARIA METÁLICA, COM LAMPADA VAPOR 400W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
19.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8.500,00
19.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.253,00
19.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.852,00
19.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.522,00
19.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	850,00
19.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.074,00
19.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	574,00
19.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	M	1.532,00
19.20	PONTO DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF_01/2016	UN	138,00
19.21	PONTO DE TOMADA COMERCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	29,00
19.22	ELETROCALHA PERFURADA 200X200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	300,00
19.23	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO NEUTRO TERRA CORRENTE 100A PARA 50 DISJUNTORES TIPO DIN NORMA IEC INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2,00
19.24	QUADRO DE SOBREPOR EM CHAPA METÁLICA IP54, 120X80X20, COM PLACA DE MONTAGEM, BARRAMENTO CENTRAL TRIFÁSICO ATÉ 150A INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	4,00
19.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO, CAIXA MOLDADA, DE 175 A 200A, ICCS 35KA/380V	UN	4,00
19.26	DISJUNTOR 3P - 800A 65KA/240V - TIPO S75	UN	1,00
19.27	CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA TRIFÁSICA 250A TIPO OEM350 3C ABB, ATYS-KRON OU SIMILAR	UN	1,00
19.28	DISJUNTOR 3P - 70A TIPO DIN NORMA IEC REF.: SIEMENS OU SIMILAR	UN	6,00
19.29	DISJUNTOR 3P - 50A TIPO DIN NORMA IEC REF.: SIEMENS OU SIMILAR	UN	4,00
19.30	DISJUNTOR 2P - 32A TERMOMAGNETICO NORMA IEC CURVAC REF.: SIEMENS OU SIMILAR	UN	10,00
19.31	DISJUNTOR 2P - 20A TERMOMAGNETICO NORMA IEC CURVA C REF.: SIEMENS OU SIMILAR	UN	25,00
19.32	DISJUNTOR 2P - 16A TERMOMAGNETICO NORMA IEC CURVA C REF.: SIEMENS OU SIMILAR	UN	32,00
19.33	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL IN25A 2 MODULOS REF.: MERLIN GERIN OU SIMILAR	UN	8,00

Página 7 de 10

Documento Comprovado em  
Manaus, 06/08/2018  
Memo SPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943637/2018, emitida em 18/04/2018



Certidão nº 943637/2018  
18/04/2018, 13:03  
Chave de Impressão: b293z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 10 folhas

## ATESTADO SUPERRODRIGUES COARI - CASTELL ENGENHARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT.
19.34	DADOS/LÓGICA		
19.35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE FECHADO 19" 8 U	UN	3,00
19.36	FORNECIMENTO DE SWITCH 24 PORTAS POE BASE TX, 10/100 MBPS -	UN	2,00
19.37	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO BREAK 125KVA	UN	3,00
19.38	PATCH PANEL CAT.5E/CAT 6 24P 1U COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
19.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 50 PORTAS - CAT 6	UN	6,00
19.40	ORGANIZADOR DE CABOS 1U PARA 48 CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
19.41	MÓDULO DE VENTILAÇÃO PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
19.42	RÉGUA DE TOMADAS 8 POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
19.43	CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	345,00
19.44	PATCH CORD RJ45/RJ45 CAT 6 - COR AZUL (1,50M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	92,00
19.45	CABO DE LÓGICA F/UTP 4 PARES, CAT 6A, PARA REDE DE COMPUTADORES, INCLUSIVE CRIMPAGEM DE CONECTORES, TESTES E IDENTIFICAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5.640,00
19.46	ELETROCALHA LISA SEM VIROLA 50X50X3000 #18 - GALV ELETROL - COM TAMPAS - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	132,00
19.47	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1" ), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	238,00
19.48	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	365,00
19.49	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	345,00
19.50	CABO TELEFÔNICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	230,00
21.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - CLIMATIZAÇÃO		
21.1	EQUIPAMENTOS		
21.1.1	AR. CONDICIONADO SPLIT 25TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
21.1.2	TUBULAÇÃO DE COBRE DE 1/2" A 5/8" INCLUSIVE CONEXÕES E TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA	M	865,14
21.1.3	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI WALL - SISTEMA VRF CAPACIDADE: 7.500 BTU/h L.S. - 1/2" - L.L. - 1/4" ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA NOMINAL: 29 W / 220V / 2F / 60Hz DIM.: AxLxP - 29,0x79,5x23,8 - PESO: 11,0 kg - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.1.4	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETTE ROUND FLOW - SISTEMA VRF CAPACIDADE: 12.300 BTU/h L.S. - 1/2" - L.L. - 1/4" ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA NOMINAL: 53 W / 220V / 1F / 60Hz DIM.: AxLxP - 20,4x84,0x84,0 - PESO: 20,0 kg - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.1.5	EVAPORADORA HIDRÔNICA DO TIPO BUILT IN COM FILTRO G4 CAPACIDADE: 18.000 BTU/h - VAZÃO: 560 m³/h PRESSÃO ESTÁTICA: 40mCA - ALIMENTAÇÃO: 220V/2F/60 Hz - 117W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
21.1.6	EVAPORADORA HIDRÔNICA DO TIPO BUILT IN COM FILTRO G4 + F5 CAPACIDADE: 12.000 BTU/h - VAZÃO: 680 m³/h - PRESSÃO ESTÁTICA: 70mCA ALIMENTAÇÃO: 220V/2F/60 Hz - 250W - RESISTÊNCIA DE REAQUECIMENTO DE 0,5 KW E CAIXA DE UMIDIFICAÇÃO DE 0,5 KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.1.7	GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4 VAZÃO: 1340 m³/h - ALIMENTAÇÃO: 220V/3F/60Hz - POTÊNCIA: 0,37 KW PRESSÃO ESTÁTICA: 40mCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.1.8	GABINETE DE EXAUSTÃO COM FILTRO G4 VAZÃO: 350 m³/h - ALIMENTAÇÃO: 220V/3F/60Hz - POTÊNCIA: 0,12 KW PRESSÃO ESTÁTICA: 40mCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
21.1.9	EXAUSTOR AXIAL VAZÃO: (INDICADA) E PE: 8 mmCA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA NOMINAL: 0,016 KW / 220V / 2F / 60Hz - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
21.1.10	UNIDADE DE RESFRIAMENTO DE LÍQUIDO COM COMPRESSOR TIPO PARAFUSO, CAPACIDADE 3,6 TR, CONDENSACÃO A AR, GÁS R-407C 220V/3F/60HZ/6.0 CV. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.1.11	BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA GELADA - POTENCIA= 1/3 CV. PRESSÃO= 20 MCA, VAZÃO= 1,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
21.1.12	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 100L EM POLIETILENO - INCLUSIVE SUPORTE DE ESTRUTURA METÁLICA DE 2,50M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943637/2018, emitida em 18/04/2018



Certidão nº 943637/2018  
18/04/2018, 13:03

Chave de impressão: b293z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 10 folhas

Página 8 de 10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Documento Gerado em:  
Mansaus, 06/10/2018  
Mansaus, 06/10/2018

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, FBI

FROM: SAC, NEW YORK (100-100000)

SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]



## ATESTADO SUPERRODRIGUES COARI - CASTELL ENGENHARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT.
21.1.13	UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF CAPACIDADE: 76.400 BTU/h 220V / 3F / 60Hz - 4,28 kW DIM.: AxLxP - 165,7x93,0x76,5 - PESO: 184,0 kg - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.1.14	SENSOR DE UMIDADE PARA AMBIENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.1.15	SENSOR DE TEMPERATURA PARA AMBIENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.2	REDE DE DUTOS		
21.2.1	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO	M2	75,00
21.2.2	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 P/ AR CONDICIONADO	M2	26,00
21.2.3	MANTA DE Lã DE VIDRO AGLOMERADA COM RESINAS SINTÉTICAS E REVESTIDA EM UMA DAS FACES COM PAPEL KRAFT ALUMINIZADO, ESPESURA DE 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	101,00
21.2.4	FITA E FIVELA PLÁSTICA DE ARQUEAR 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00
21.2.5	FITA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00
21.2.6	PERFILADO PERFURADO 38X38MM GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	25,00
21.2.7	VERGALHÃO ROSCADO 1/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	75,00
21.2.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR CB 1/4"	UN	115,00
21.2.9	PORCA SEXTAVADA Ø1/4" Pº Gº - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	350,00
21.2.10	ARRUELA LISA DE AÇO Ø1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	350,00
21.2.11	DUTO FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM Lã DE VIDRO - Ø12,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00
22.0	DRENAGEM - DRENOS/ BUEIROS/SARJETAS/MEIO-FIO/GALERIAS/ETC		
22.1	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	5,00
22.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	85,00
22.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	42,60
22.4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA. 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	450,00
22.5	CANAleta EM ALVENARIA COM TÍJULO DE 1/2 VEZ, DIMENSÕES 30X15CM (LXA) COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA	M	200,00
23.0	REDES ESPECIAIS (GÁS GLP)		
23.1	INSTALAÇÃO REDE GAS (GLP) APARENTE	M	30,00
23.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
23.3	REGISTRO PARA GAS 3/4 EM LIGA DE LATÃO ROSQUEADO	UN	4,00
23.4	MANOMETRO PRESSAO GAS GLP	UN	1,00
23.5	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 3/4	UN	2,00
23.6	PIG TAIL PARA LIGACAO DO MANIFOLD AOS BUJÕES GLP	UN	4,00
23.7	ICOTOVELO DE REDUCAO 90 AÇO GALVANIZADO 3/4 x1/2	UN	2,00
23.8	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 3/4	UN	8,00
23.9	TE GALVANIZADO 3/4	UN	2,00
23.10	NIPLE GALVANIZADO 3/4	UN	2,00
23.11	LUVIA GALVANIZADA 3/4	UN	15,00
23.12	REGULADOR FISCHER PARA GAS GLP	UN	1,00
24.0	COMBATE A INCÊNDIO		
24.1	EXTINTORES/HIDRANTE		
24.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR COM SUPORTE: CO2 OU POS ABC - 6 KG	UN	16,00
24.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR COM SUPORTE DE PÓ QUÍMICO 6.00KG	UN	2,00
24.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR COM SUPORTE DE ÁGUA PRESSURIZADA 10,00 L	UN	1,00
24.1.4	ADESIVO PARA PISO MEDINDO 1,00X1,00 M COM BORDAS AMARELAS COM 10 CM DE LARGURA E MIOLO NA COR VERMELHA-NÃO OBSTRUA O EXTINTOR	UN	17,00
24.1.5	ADESIVO PARA PISO MEDINDO 1,00X1,00 M COM BORDAS AMARELAS COM 10 CM DE LARGURA E MIOLO NA COR VERMELHA-NÃO OBSTRUA O HIDRANTE	UN	2,00
24.1.6	S2 - SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA SETA ESQUERDA OU DIREITA 20X40 CM	UN	35,00
24.1.7	S9 - SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - ESCADA DE EMERGÊNCIA	UN	10,00
24.1.8	S12 - SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN	15,00
24.1.9	C1 - SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR - SINALIZAÇÃO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA - DIREÇÃO DA ROTA DE SAÍDA	UN	11,00
24.1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO FERRO GALVANIZADO COM CONEXÕES Ø 4"	M	82,00

*[Handwritten signatures]*

Página 9 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943637/2018, emitida em 18/04/2018




Certidão nº 943637/2018  
19/04/2018, 13:03

Chave de Impressão: b293z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Documento Copiado e Validado em:  
Manaus, 06/08/2018.

Memo [Handwritten signature]

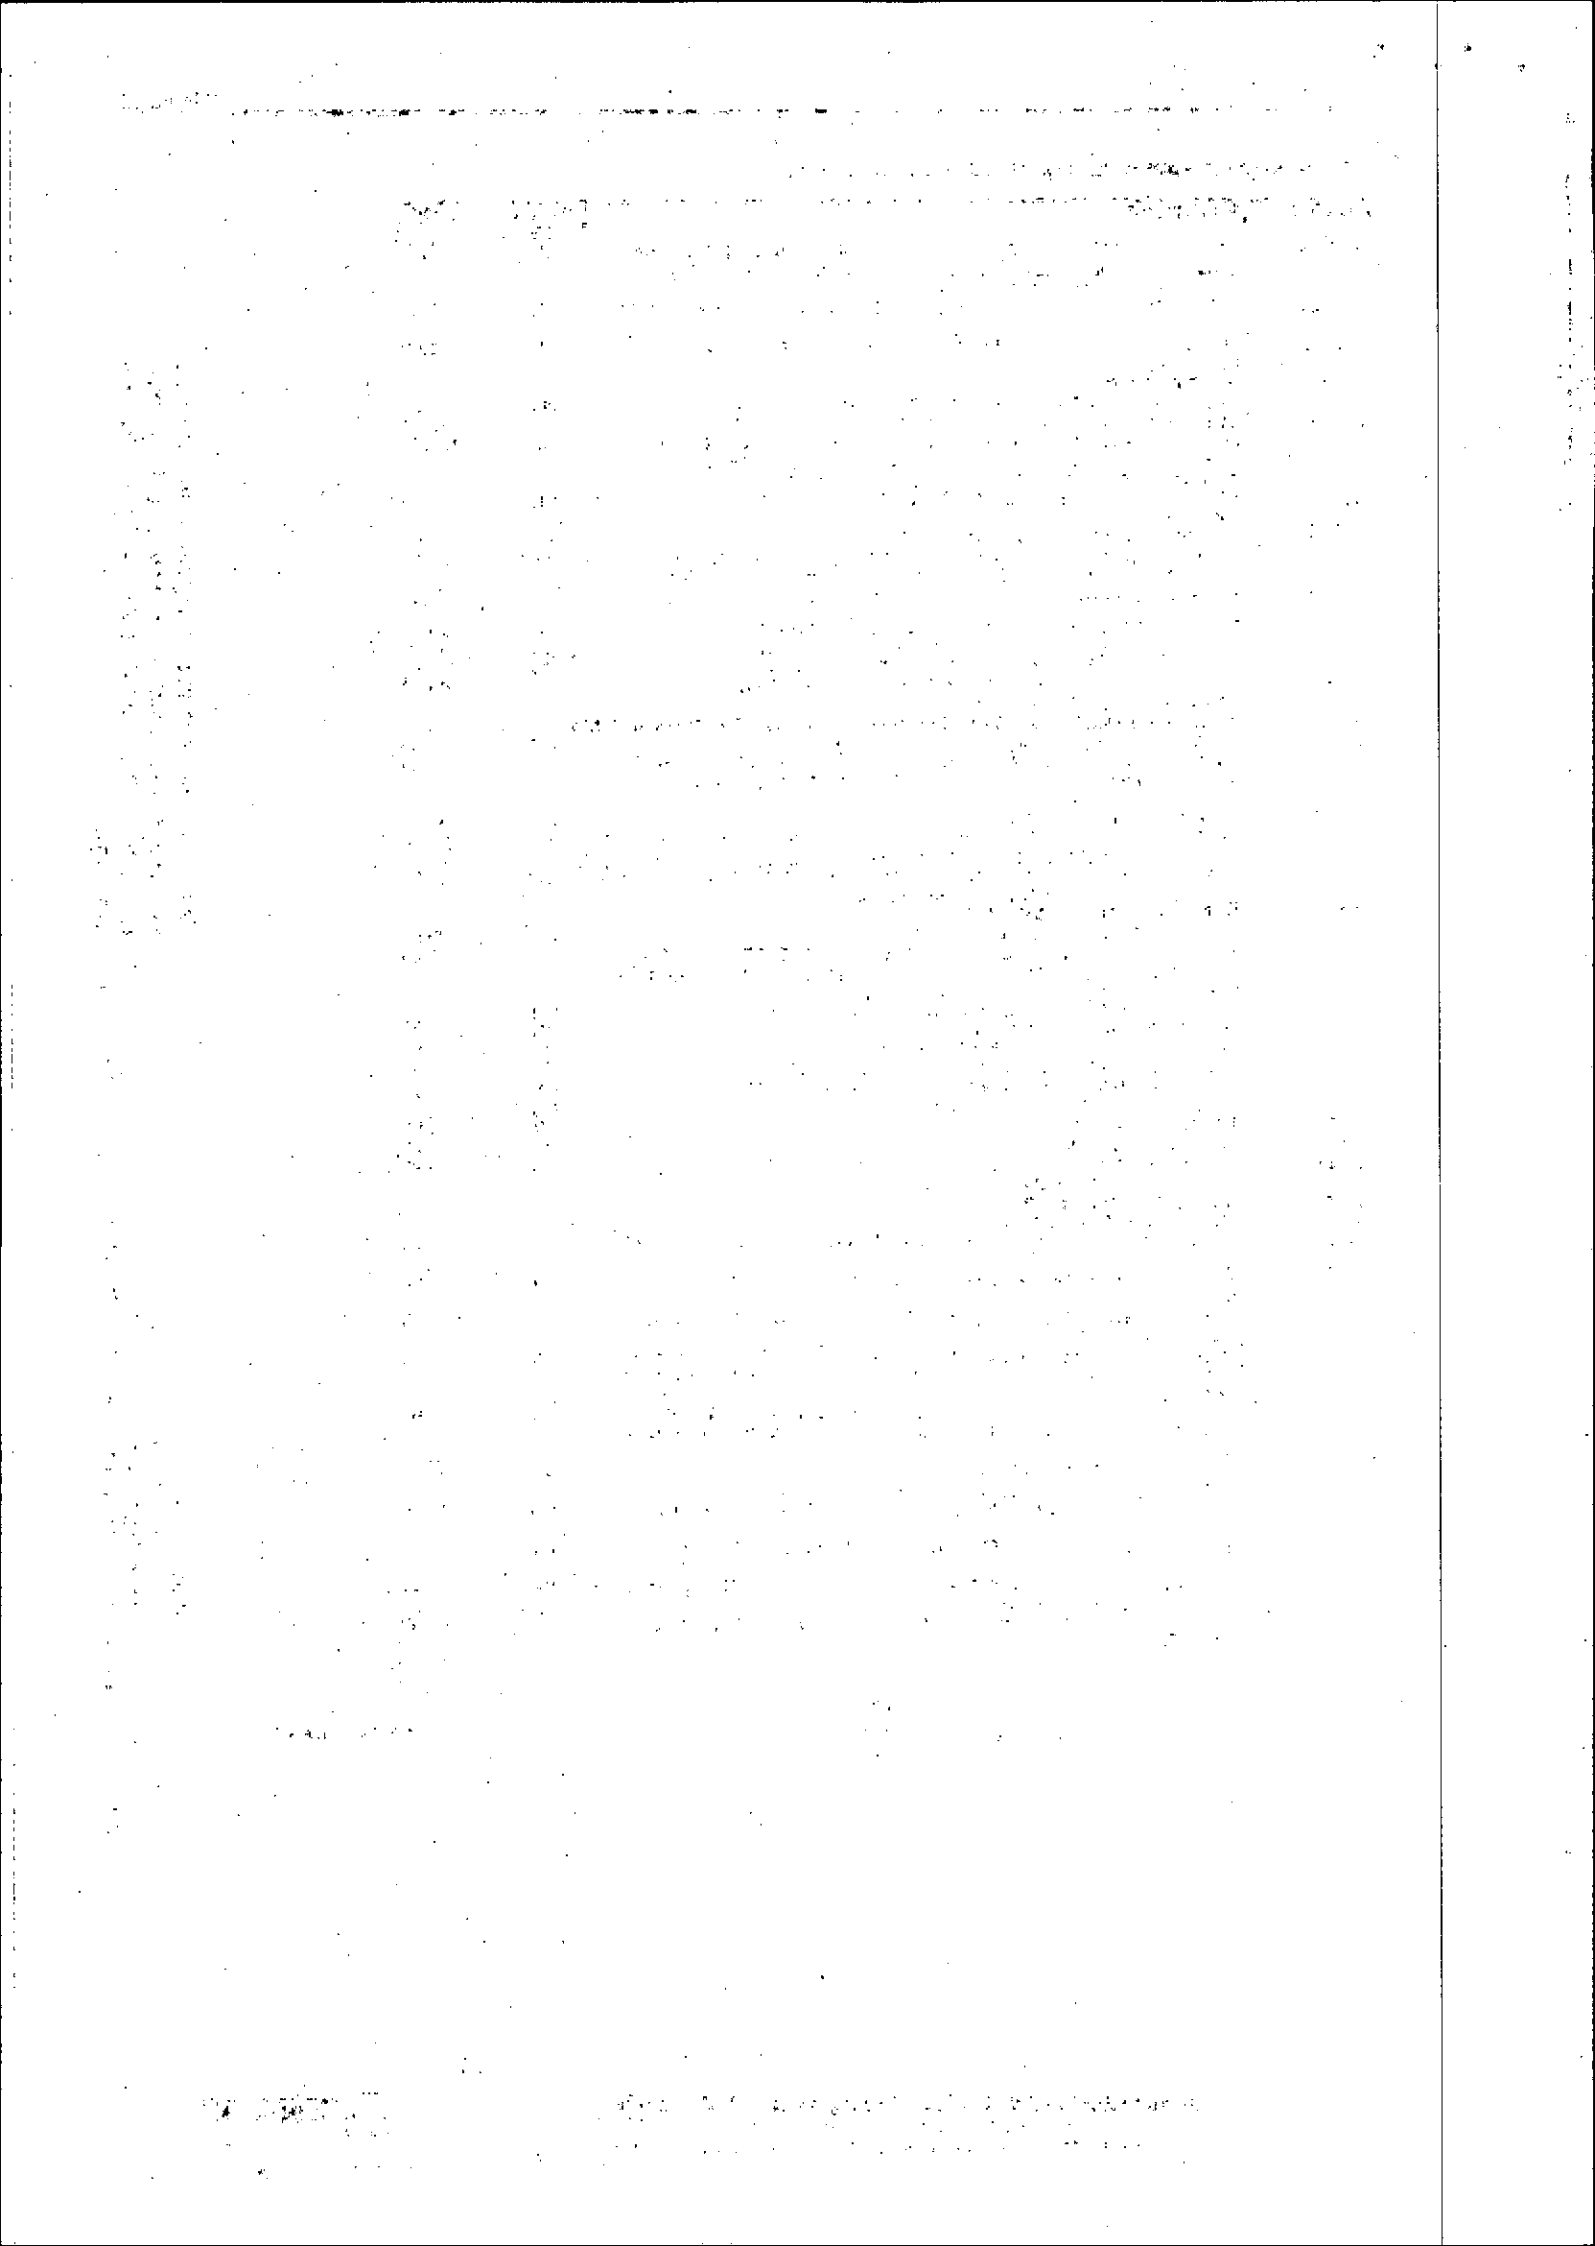

## ATESTADO SUPERRODRIGUES COARI - CASTELL ENGENHARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT.
24.1.11	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 UN AS 869,22", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
24.1.12	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PU RA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M, CADA	UN	5,00
24.2	DETECÇÃO E ALARME		
24.2.1	DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇAVEL COMPATIVEL COMA CENTRAL, INCLUSO FRETE SP-MNS	CJ	70,00
24.2.2	DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ENDEREÇAVEL COMPATIVEL COM A CENTRAL-INCLUSO FRETE SP-MNS	CJ	2,00
24.2.3	ACIONADOR MANUAL QUEBRA VIDRO ENDEREÇAVEL E COMPATIVEL COM O SISTEMA EXISTENTE INC. FRETE	CJ	4,00
24.2.4	SIRENE AUDIO VISUAL ENDEREÇAVEL E COMPATIVEL COM O SISTEMA EXISTENTE INCLUSO FRETE	CJ	4,00
24.2.5	CABO BLINDADO 3X1,00MM2 PARA INSTRUMENTAÇÃO-INCÊNDIO COR VERMELHA-CONDUSCAP REF 42239	M	900,00
24.2.6	CENTRAL ALARME /DETECÇÃO INCENDIO , ENDEREÇAVEL, ATÉ 80 PONTOS COM BATERIAS, COMPLETA	CJ	2,00
24.3	SPRINKLERS		
24.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO FERRO GALVANIZADO COM CONEXÕES Ø 1"	M	56,00
24.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO FERRO GALVANIZADO COM CONEXÕES Ø 2 1/2"	M	73,00
24.3.3	SPRINKLERS 1/2" PENDENTE OU UP RIGHT 68ºC COM CANOPLA PARA ACABAMENTO NO FORRO	CJ	117,00
24.3.4	REGISTRO DE GAVETA DIAMETRO 1"	UN	5,00
24.3.5	CHAVE DE FLUXO PARA REDE DE SPRINKLER COM RETARDO 2 1/2"	UN	1,00
24.3.6	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO NA COR VERMELHO COM DUAS DEMAOIS EM TUBULAÇÕES DE INCENDIO	M2	52,36
25.0	SERVICOS COMPLEMENTARES		
25.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	4.709,00
25.2	LIMPEZA PERMANENTE / RETIRADA DE ENTULHO	MÉS	6,00

Manaus/AM, 10 de Março de 2018

Contratante:

*Marcus Vinícius da Silveira Rodrigues*  
 Marcus Vinícius da Silveira Rodrigues  
 Sócio-Diretor  
 CPF: 749.632.792-16

Fiscalização:

*Amândio Alcides de Lima*  
 Amândio Alcides de Lima  
 Fiscal de obras  
 Engº Eletricista Crea Nº 7835-D/AM  
 CPF: 416.271.362-91

*Salvio Peixoto Tinoco*  
 Salvio Peixoto Tinoco  
 Fiscal de obras  
 Engº Civil Crea Nº 13751-D/AM  
 CPF: 784.971.832-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943637/2018, emitida em 18/04/2018



Certidão nº 943637/2018  
 18/04/2018, 13:03

Chave de Impressão: b293z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 10 folhas

Página 10 de 10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
 Documento Certificado em  
 Manaus, 06/08/2018  
 Memória

MEMORANDUM

TO: [Illegible]

FROM: [Illegible]

SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]

7. [Illegible]

8. [Illegible]

9. [Illegible]

10. [Illegible]

11. [Illegible]

12. [Illegible]

13. [Illegible]

14. [Illegible]

15. [Illegible]

16. [Illegible]

17. [Illegible]

18. [Illegible]

19. [Illegible]

20. [Illegible]

21. [Illegible]

22. [Illegible]

23. [Illegible]

24. [Illegible]

25. [Illegible]

26. [Illegible]

27. [Illegible]

28. [Illegible]

29. [Illegible]

30. [Illegible]



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**943648/2018**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **SIDHARTHA ISRAEL COVIELLO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SIDHARTHA ISRAEL COVIELLO**  
Registro: **0407039805** RNP: **0407039805**  
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **AM20180118261** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **22/03/2018** Baixada em: **27/03/2018**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP**

Contratante: **A M da S Rodrigues e CIA Ltda** CPF/CNPJ: **00.835.261/0001-21**  
Endereço do contratante: **RUA Estrada do Aeroporto** Nº: **875**  
Complemento: Bairro: **União**  
Cidade: **Coari** UF: **AM** CEP: **69460000**  
Contrato: **35/2017** Celebrado em: **05/06/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 2.567.673,56** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA Estrada do Aeroporto** Nº: **875**  
Complemento: Bairro: **União**  
Cidade: **Coari** UF: **AM** CEP: **69460000**  
Data de início: **05/06/2017** Conclusão efetiva: **02/12/2017**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **A M da S Rodrigues e CIA Ltda** CPF/CNPJ: **00.835.261/0001-21**

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS -> DETECTOR -> #1677 - INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** 1 - **DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1696 - CENTRAL TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** 1 - **DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1699 - CIRCUITO FECHADO DE TV 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** 1 - **DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1700 - REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** 1 - **DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1707 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** 1 - **DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1711 - REMOTA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** 1 - **DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #1798 - ABAIXADORA 15 - EXECUÇÃO 300.00 quilovolt-ampère;** 1 - **DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1807 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 13800.00 volt;** 1 - **DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1815 - TRANSFORMADOR 15 - EXECUÇÃO 300.00 quilovolt-ampère;** 1 - **DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1819 - GRUPO-GERADOR 15 - EXECUÇÃO 313.00 quilovolt-ampère;** 1 - **DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> SISTEMA DE ATERRAMENTO AS-BUILT -> #1833 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** 1 - **DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1852 - PAINEL ELÉTRICO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** 1 - **DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1853 - QUADRO DE COMANDO 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;** 1 - **DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> #4423 - COMERCIAL - MÉDIA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 300.00 quilovolt-ampère;**

**Observações**

Contrato Nº35/2017 - Construção do Galpão Comercial SuperRodrigues Coari/AM.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 943648/2018  
18/04/2018, 16:46  
Ab644

Comissão Permanente de Licitação - C.P.L.  
Documento Comprovado em:  
Mensur. 06/10/2018  
Memb. [assinatura]



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**943648/2018**

Atividade concluída

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:  
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Ab644

Com o documento nº 943648/2018  
Documento Gerado em  
Manaus, 06/08/2018  
Memorandum



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CASTELL ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 09.516.788/0001-68 localizada na Av. Efigênio Salles Nº3000-A Morada do Sol - Alcixo CEP:69.060-020, Manaus-AM, tendo como representante legal o Sr. Wilson da Silva Castelo Branco Júnior, CPF: 819.351.452-15, executou para a empresa A.M. DA S RODRIGUES E CIA LTDA, sociedade empresária limitada, com sede na Av. Autaz Mirim Nº7451 Bairro Tancredo Neves CEP:69.085-000 em Manaus/AM, inscrito no CNPJ sob o número 00.835.261/0001-21, neste ato representado pelo sócio-diretor, Maxsuel Da Silveira Rodrigues CPF: 749.632.792-15, os serviços de engenharia para Construção do Galpão Comercial SuperRodrigues, localizada na rua Estrada do aeroporto Nº875 Bairro União CEP:69.460-000 Coari/AM, tendo demonstrado capacidade técnica na execução dos mesmos, nada constando que a desabone. As obras foram executadas e concluídas de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor, conforme planilha apresentada a seguir:

Contrato Nº: 35/2017 Valor do Contrato: R\$2.567.673,56

**Responsáveis Técnicos:**

Engenheiro Civil Wilson da Silva Castelo Branco Júnior CREA Nº12773-D/AM RNP: 040469105-6  
Engenheiro Eletricista Sidhartha Israel Coviello CREA Nº 14120-D/AM RNP: 040703980-5

**Período de Execução:**

Início: 05/06/2017 Fim: 02/12/2017

**ATESTADO SUPERRODRIGUES COARI - CASTELL ENGENHARIA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT.
01.0	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>		
01.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00
01.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00
02.0	<b>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>		
02.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	6,00
02.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
02.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	500,00
02.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA (INSTALAÇÃO MÍNIMA)	UN	1,00
02.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA (INSTALAÇÃO MÍNIMA)	UN	1,00
03.0	<b>MOVIMENTO DE TERRA - ESCAVAÇÃO/CORTE/ ATERRO/ CARGA/TRANSPORTE</b>		
03.1	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	4.302,50
03.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	3.412,70
03.3	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	2.640,78
03.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	450,30
03.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	835,33
03.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AE_05/2016	M3	1.633,35
04.0	<b>LOCAÇÃO DA OBRA</b>		
04.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	4.709,00
05.0	<b>FUNDAÇÕES</b>		
05.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	421,13
05.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZ	CJ	1,00
05.4	EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ Ø 300mm	M	286,00

*(Handwritten signatures)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943648/2018, emitida em 18/04/2018



Certidão nº 943648/2018  
18/04/2018, 17:46

Chave de Impressão: Ab844  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 10 folhas

06/08/2018  
MORRIS

## ATESTADO SUPERRODRIGUES COARI - CASTELL ENGENHARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
05.7	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	151,59
05.8	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES, VIGAS E BLOCOS DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 12/2015	M2	1.146,48
05.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	244,14
05.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF 12/2015	KG	275,10
05.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. MONTAGEM. AF 12/2015	KG	750,90
05.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. MONTAGEM. AF 12/2015	KG	154,80
05.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM. AF 12/2015	KG	773,10
05.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM. MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.077,30
05.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM. MONTAGEM. AF 12/2015	KG	18,90
05.16	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30,0 MPA	M3	151,59
05.17	PERFIL METALICO W250x110KG, L = 16m	UN	21,00
05.18	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	M2	113,84
06.0	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES MECÂNICAS</b>		
06.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS.	M2	625,14
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM TRÊS DEMAOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	452,36
6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4MM INCLUSO REGULARIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	856,35
07.0	<b>PAREDES - ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO</b>		
07.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	641,55
07.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	2.770,60
07.3	VERGA/CONTRA-VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	150,00
07.4	DIVISÓRIA/REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU SIMILAR	M2	352,60
07.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016	M	571,00
08.0	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO/COBERTURA / LAJE</b>		
08.1	ESCORAMENTO FORMAS 1,50 A 5,00M APROV 2 VEZES (LAJES /RESERVATÓRIOS)	M2	430,20
08.2	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30,0 MPA	M3	362,65
08.3	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	1.343,00
08.4	LAJE PRE-MOLD (TRELICADA) BETA 12 SOBRECARGA E VÃO CONFORME PROJETO, PREENCHIDA COM EPS DENSIDADE MÍNIMA 11KG/M <sup>3</sup> , TELA SOLDADA Q-92 COM TRANSPASSE DE 20CM E CAPEAMENTO 5CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	M2	650,00
08.5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO	M3	362,65
08.6	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM (1)	KG	488,97
08.7	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2)	KG	1.208,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943648/2018, emitida em 18/04/2018



Certidão nº 943648/2018  
18/04/2018, 17:46  
Chave de Impressão: Ab644

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 10 folhas

Página 2 de 10

Comissão Permanente de Controle de Qualidade  
Documento Copia nº 06/2018  
Manaus, 06 / 07 / 2018  
Mendes



## ATESTADO SUPERRODRIGUES COARI - CASTELL ENGENHARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT.
08.8	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	4.740,91
08.9	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	M2	5.452,05
08.10	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	95,70
08.11	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	388,84
09.0	ESQUADRIAS/ FERRAGENS		
09.01	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	34,27
09.02	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	M2	120,16
09.03	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	27,96
09.04	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	188,45
09.05	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	327,96
09.06	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM AÇO INOX INCLUSO VIDRO LAMINADO 8 MM	M2	75,26
09.07	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M2	10,50
09.08	GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M2	370,00
09.09	MASTRO 10CM PINTADO COM ESMALTE SINTETICO PLATINA ACETINADO DA SUVINIL	m	14,00
09.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,00
09.11	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	40,50
10.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		
10.1	CANTEINEIRA DE ALUMÍNIO 1"X17, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	114,56
10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	112,89
10.3	REVESTIMENTO DE PAREDES EM PASTILHA 5X5 REF.: JATOBÁ AZUL NORONHA OU SIMILAR	M2	1.526,40
10.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6.824,30
10.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6.824,30
11.0	REVESTIMENTOS DE PISOS E FORRO		
11.1	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	3.298,09
11.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	300,00
11.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	1.617,64
11.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	4.915,73
11.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	261,33
11.6	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PAINEL BORDAS TEGULAR ANGULAR LINHA THERMACOUSTIC DA AMF DIM. 625X625X19mm (NOMINAL) APOIADOS SOBRE PERFIS TIPO "T" INVERTIDO JAVELIN. ACABAMENTO EM TINTA VINÍLICA A BASE DE LATEX APLICADA EM FÁBRICA E PINTURA COM RESISTÊNCIA A UMIDADE. ÍNDICES ACÚSTICOS NRC=0,70 CAC 38. SISTEMA DE SUSPENSÃO PERFIL SUPRAFINE TIPO "T" -	M2	626,00
11.10	FORRO DE GESSO ACARTONADO, TIPO FGE, ESP=12mm - INCLUSIVE MÃO DE OBRA	M2	1.617,64
12.0	ESTRUTURA METÁLICA SUPORTE/MEZANINO		
12.1	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X S 1/4	KG	12.076,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943648/2018, emitida em 18/04/2018



Certidão nº 943648/2018  
18/04/2018, 17:46

Chave de Impressão: Ab644

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 10 folhas

Página 3 de 10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Documento Consultado em:  
Manaus, 06 / 08 / 2016

Memorandum

## ATESTADO SUPERRODRIGUES COARI - CASTELL ENGENHARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT.
12.2	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL 16 X 3 3/8	KG	7.811,50
12.3	PISO EM PAINEL WALL 1200X2100 INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	756,25
12.4	REVESTIMENTO EM PISO VINILICO EM PLACAS 30X30 ESP 2MM FIXADO COM COLA A BASE DE NEOPRENE	M2	756,25
13.0	REVESTIMENTO DE FACHADA/VIDROS		
13.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	8,00
13.2	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	8,00
13.3	VIDRO LISO FUMÊ, ESPESSURA 8MM	M2	186,45
13.4	REVESTIMENTO EM PAINÉIS DE ALUMINIO (ACM)	M2	1.526,30
13.5	FRISO EM PERFIL DE ALUMINIO U 2"	M	203,00
13.6	PELE DE VIDRO REFLETIVO 10MM INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	805,64
13.7	ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO 2"X3" PARA SUPORTE ACM/VIDROS	M2	1.040,64
14.0	PINTURAS		
14.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	462,76
14.2	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF. 06/2014	M2	415,11
14.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014	M2	1.917,64
14.4	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014	M2	5.213,94
14.5	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014	M2	1.917,64
14.6	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014	M2	5.213,94
14.7	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	63,00
14.8	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	350,24
15.0	URBANIZACAO, CERCAMENTO E CALCAMENTO		
15.1	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6.CM., ARMADO. AF. 07/2016	M2	462,76
15.2	PINTURA COM TINTA EPOXI	M2	262,35
15.3	PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO QUENTE CBUQ COM cap 50/70 INCLUSO USINAGEM E APLICACAO (ESTACIONAMENTO)	M3	1.326,98
16.0	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA FRIA		
16.1	PERFURACAO DE POÇO, BOMBA, INSTALACOES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO		
16.1.1	DESLOCAMENTO E REMOCAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	SV	1,00
16.1.2	INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS	UN	1,00
16.1.3	TESTE DE VAZAO E BOMBAMENTO COM BOMBA SUBMERSA	HS	1,00
16.1.4	DESINFECACAO BACTERIOLOGICA/SANITARIA DO POÇO COM HTH	VB	1,00
16.1.5	ANALISE FISICO / QUIMICO DA AGUA DO POÇO	UN	1,00
16.1.6	ANALISE BACTERIOLOGICO DA AGUA DO POÇO	UN	1,00
16.1.7	PERFURACAO EM SEDIMENTO 6"	M	100,00
16.1.8	REVESTIMENTO GEOMECANICO 6"	M	20,00
16.1.9	LAJE DE PROTECAO; CIMENTACAO ANULAR	UN	1,00
16.1.10	BOMBA SUBMERSA P/ POÇO PROFUNDO ELÉTRICA TRIFÁSICA 5CV DANCOR MODB 35-29.HM/O = 30M/10M <sup>3</sup> /H A 201M/3.4M <sup>3</sup> /H	UN	1,00
16.1.11	PADRAO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA (T1#16MM <sup>2</sup> ) COMPLETO, COM ENTRADA AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00
16.1.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.1.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
16.1.14	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS - DPS 275 V - 40 KA	UN	3,00
16.1.15	CHAVE DE BOTA AUTOMÁTICA	UN	1,00
16.1.16	QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA AUTOMÁTICO DE BOMBA, COM CONTATORA TRIP. DE 22A, CHAVE AUTOM/MANUAL, BOTÃO LIGA E DESLIGA E SINALIZADORAS LIGADO/DESLIGADO.	UN	1,00
16.1.17	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM <sup>2</sup> RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
16.1.18	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM <sup>2</sup> ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
16.1.19	CABO DE COBRE PP 4x4,0MM <sup>2</sup> 0,6/1KV	M	182,00
16.1.20	CABO DE COBRE PP 3x2,5MM <sup>2</sup> 0,6/1KV	M	330,00
16.1.21	CABO DE COBRE NU 50MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	864,00
16.1.22	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	6,00
16.1.23	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00
16.1.24	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,00

Página 4 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943648/2018, emitida em 18/04/2018



Certidão nº 943648/2018  
18/04/2018, 17:46

Chave de Impressão: Ab644

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 10 folhas

Certidão nº 943648/2018  
Documento Comprovado  
Manaus, 06/08/2018

Memo. CRI

## ATESTADO SUPERRODRIGUES COARI - CASTELL ENGENHARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT.
16.1.25	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
16.1.26	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	6,00
16.1.27	TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 50 E 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.1.28	GRAMPO P/ HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CABO 6 A 50MM2	UN	2,00
16.1.29	SOLDA EXOTÉRMICA Nº 115	UN	6,00
16.1.30	CURVA DE 90° DE PVC RÍGIDO DE 1"	UN	5,00
16.1.31	CURVA DE 90° DE PVC RÍGIDO DE 1.1/2"	UN	5,00
16.1.32	LUVA DE PVC RÍGIDO DE 1" PARA ELETRODUTO	UN	12,00
16.1.33	LUVA DE PVC RÍGIDO DE 1.1/2" PARA ELETRODUTO	UN	10,00
16.1.34	LUVA DE PVC RÍGIDO DE 2" PARA ELETRODUTO	UN	3,00
16.1.35	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 40MM (1.1/2")	CJ	4,00
16.1.36	CABECOTE DE ALUMINIO DE 1.1/2"	UN	1,00
16.1.37	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM MACICO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRACO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 30 X 30 X 30 CM	UN	2,00
16.1.38	CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00
16.1.39	CAIXA DE INSPECAO DE Ø200MM PARA ATERRAMENTO EM PVC	UN	1,00
16.1.40	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.1.41	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
16.1.42	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
16.1.43	REATOR DE SÓDIO DE 150 W	UN	4,00
16.1.44	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.1.45	ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	12,00
16.1.46	MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR	H	2,00
16.1.47	IQUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM CHAPA DE ACO DE SOBREPOR, ATE 16 DIVISOES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 312 X 405 X 95 MM	UN	1,00
16.1.48	Cano eudutor 1.1/2	M	25,00
16.1.49	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	2,25
16.1.50	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LP, LI, LO)	UN	3,00
16.2	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (BARRILETE, TUBULAÇÃO DISTRIBUIÇÃO INTERNA)		
16.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO CILINDRICO METALICO COM CAPACIDADE DE 20 M³ CONFORME PROJETO INCLUSIVE ESCADA DE MARINHEIRO, PINTURA EXTERNA E INTERNA EM EPÓXI, E PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA	UN	1,00
16.2.2	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
16.2.3	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.2.4	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.2.5	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.2.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,00
16.2.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00
16.2.8	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.2.9	TE DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.2.10	LUVA REDUCAO AÇO GALVANIZADO 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
16.2.11	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	3,00
16.2.12	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.2.13	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.2.14	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
16.2.15	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PREV) - PARA AGUA	M	12,00
16.2.16	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) ISO 4427/96, P/ REDE DE AGUA, ISO 4427/96	M	12,00
16.2.17	ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA Ø 50 MM X 1.1/2"	UN	1,00
16.2.18	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00

Página 5 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943648/2018, emitida em 18/04/2018



Certidão nº 943648/2018  
18/04/2018, 17:46

Chave de Impressão: Ab644  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Documento Consultado em  
Manaus, 06/08/2018

Mencão CPL

## ATESTADO SUPERRODRIGUES COARI - CASTELL ENGENHARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT.
16.2.19	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.2.20	TE 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 MM	UN	5,00
16.2.21	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
16.2.22	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES Ø 25 MM	M	8,00
16.2.23	JOELHO 90° SOLDÁVEL/ROSCA DE PVC MARROM Ø 25 MM X 3/4"	UN	6,00
16.2.24	TORNEIRA CROMADA MÉDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
16.2.25	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 75MM - NBR 5688 (PARA FIXAÇÃO DAS TORNEIRAS)	M	6,00
16.2.26	REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.2.27	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1,1/2"	UN	1,00
16.2.28	LASTRO DE AREIA MÉDIA (PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO)	M3	1,02
16.2.29	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3), INCLUIDO PREPARO MECÂNICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO (PARA SUPORTE DA TUBULAÇÃO APÓS A SAÍDA DA BOMBA HIDRÁULICA DIMENSÕES 0,10 X 0,10 X 0,8M)	M3	0,08
16.2.30	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	0,32
17.0	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO</b>		
17.1	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	10,00
17.2	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
17.3	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
17.4	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
17.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	80,00
17.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	120,00
17.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	100,00
17.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	91,86
17.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RÉTRÔ: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	91,86
17.10	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
17.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P	UN	5,00
18.0	<b>LOUÇAS E METAIS - LOUÇAS/ PIAS/ TANQUES/ METAIS/ ACESSÓRIOS</b>		
18.1	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
18.2	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
18.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
18.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
18.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
18.6	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
19.0	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
19.1	EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA BLINDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO A ÓLEO 300KVA. RESINADO, 1P00. DYN1, 13,8KV/380-220V, INCLUSO ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO	UN	1,00
19.2	RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA - INFRAESTRUTURA COMPLETA INCLUINDO TUBULAÇÃO, CURVAS, LUVAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943648/2018, emitida em 18/04/2018



Certidão nº 943648/2018  
18/04/2018, 17:46

Chave de Imprensa: Ab644

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 10 folhas

Página 6 de 10

*(Handwritten signatures and initials)*

06/08/2018

## ATESTADO SUPERRODRIGUES COARI - CASTELL ENGENHARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT.
19.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO BLINDADO (BUS WAY) TRIFÁSICO.	UN	1,00
19.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE PARALELISMO PARA GRUPO GERADOR.	UN	1,00
19.5	DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO A VÁCUO TRIPOLAR MOTORIZADO 630A 17,5 KV 350 MVA COM RELÉ DE PROTEÇÃO INCORPORADA	UN	1,00
19.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 313KVA/250KW	UN	1,00
19.7	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00
19.8	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X54W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
19.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X110W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00
19.10	LUMINÁRIA METÁLICA, COM LÂMPADA VAPOR 250W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
19.11	LUMINÁRIA METÁLICA, COM LÂMPADA VAPOR 400W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
19.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8.500,00
19.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.253,00
19.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.852,00
19.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.522,00
19.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	850,00
19.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.074,00
19.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	574,00
19.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	M	1.532,00
19.20	PONTO DE ILUMINAÇÃO COMERCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	138,00
19.21	PONTO DE TOMADA COMERCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	29,00
19.22	ELETROCALHA PERFURADA 200X200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	300,00
19.23	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO NEUTRO TERRA CORRENTE 100A PARA 50 DISJUNTORES TIPO DIN NORMA IEC INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2,00
19.24	QUADRO DE SOBREPOR EM CHAPA METÁLICA IP54, 120X80X20, COM PLACA DE MONTAGEM, BARRAMENTO CENTRAL TRIFÁSICO ATÉ 150A INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	4,00
19.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO, CAIXA MOLDADA, DE 175 A 200A, ICCS 35kA/380V	UN	4,00
19.26	DISJUNTOR 3P - 800A 85KA/240V - TIPO S7S	UN	1,00
19.27	CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA TRIFÁSICA 250A TIPO OEM350 3C ABB, ATYS-KRON OU SIMILAR	UN	1,00
19.28	DISJUNTOR 3P - 70A TIPO DIN NORMA IEC REF.: SIEMENS OU SIMILAR	UN	6,00
19.29	DISJUNTOR 3P - 50A TIPO DIN NORMA IEC REF.: SIEMENS OU SIMILAR	UN	4,00
19.30	DISJUNTOR 2P - 32A TERMOMAGNETICO NORMA IEC CURVAC REF.: SIEMENS OU SIMILAR	UN	10,00
19.31	DISJUNTOR 2P - 20A TERMOMAGNETICO NORMA IEC CURVA C REF.: SIEMENS OU SIMILAR	UN	25,00
19.32	DISJUNTOR 2P - 16A TERMOMAGNETICO NORMA IEC CURVA C REF.: SIEMENS OU SIMILAR	UN	32,00
19.33	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL IN25A 2 MODULOS REF.: MERLIN GERIN OU SIMILAR	UN	8,00

Página 7 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943648/2018, emitida em 18/04/2018



Certidão nº 943648/2018  
18/04/2018, 17:46

Chave de impressão: Ab644

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Documento Consultado em  
Manaus, 06/05/2018

Membro CPL

## ATESTADO SUPERRODRIGUES COARI - CASTELL ENGENHARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT.
19.34	DADOS/LÓGICA		
19.35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE FECHADO 19" 8 U	UN	3,00
19.36	FORNECIMENTO DE SWITCH 24 PORTAS PoE BASE TX, 10/100 MBPS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
19.37	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO BREAK 125KVA	UN	3,00
19.38	PATCH PANEL CAT.5E/CAT 6 24P 1U COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
19.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 50 PORTAS - CAT 6	UN	6,00
19.40	ORGANIZADOR DE CABOS 1U PARA 48 CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
19.41	MÓDULO DE VENTILAÇÃO PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
19.42	RÉGUA DE TOMADAS 8 POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
19.43	CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	345,00
19.44	PATCH CORD RJ45/RJ45 CAT 6 - COR AZUL (1,50M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	92,00
19.45	CABO DE LÓGICA F/UTP 4 PARES, CAT 6A, PARA REDE DE COMPUTADORES, INCLUSIVE CRIMPAGEM DE CONECTORES, TESTES E IDENTIFICAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5.640,00
19.46	ELETROCALHA LISA SEM VIOLA 50X50X3000 #18 - GALV ELETROL - COM TAMPA - INCLUSIVE CONEXOES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	132,00
19.47	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1" ), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	238,00
19.48	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	365,00
19.49	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	345,00
19.50	CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	230,00
21.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - CLIMATIZAÇÃO		
21.1	EQUIPAMENTOS		
21.1.1	AR CONDICIONADO SPLIT 2STR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
21.1.2	TUBULAÇÃO DE COBRE DE 1/2" A 5/8" INCLUSO CONEXOES E TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA	M	865,14
21.1.3	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI WALL - SISTEMA VRF CAPACIDADE: 7.500 BTU/h L.S. - 1/2" - L.L. - 1/4" ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA NOMINAL: 29 W / 220V / 2F / 60Hz DIM.: AxLxP - 29,0x79,5x23,8 - PESO: 11,0 kg - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.1.4	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETTE ROUND FLOW - SISTEMA VRF CAPACIDADE: 12.300 BTU/h L.S. - 1/2" - L.L. - 1/4" ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA NOMINAL: 53 W / 220V / 1F / 60Hz DIM.: AxLxP - 20,4x84,0x84,0 - PESO: 20,0 kg - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.1.5	EVAPORADORA HIDRÔNICA DO TIPO BUILT IN COM FILTRO G4 CAPACIDADE: 18.000 BTU/h - VAZÃO: 560 m³/h PRESSÃO ESTÁTICA: 40mCA - ALIMENTAÇÃO: 220V/2F/60 Hz - 117W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
21.1.6	EVAPORADORA HIDRÔNICA DO TIPO BUILT IN COM FILTRO G4 + F5 CAPACIDADE: 12.000 BTU/h - VAZÃO: 680 m³/h - PRESSÃO ESTÁTICA: 70mCA ALIMENTAÇÃO: 220V/2F/60 Hz - 250W - RESISTÊNCIA DE REaquecimento de 0,5 kW E CAIXA DE UMIDIFICAÇÃO DE 0,5 kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.1.7	GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4 VAZÃO: 1340 m³/h - ALIMENTAÇÃO: 220V/3F/60Hz - POTÊNCIA: 0,37 kW PRESSÃO ESTÁTICA: 40mCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.1.8	GABINETE DE EXAUSTÃO COM FILTRO G4 VAZÃO: 350 m³/h - ALIMENTAÇÃO: 220V/3F/60Hz - POTÊNCIA: 0,12 kW PRESSÃO ESTÁTICA: 40mCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
21.1.9	EXAUSTOR AXIAL VAZÃO: (INDICADA) E PE: 8 mmCA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA NOMINAL: 0,016 kW / 220V / 2F / 60Hz - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
21.1.10	UNIDADE DE RESFRIAMENTO DE LÍQUIDO COM COMPRESSOR TIPO PARAFUSO, CAPACIDADE 3,6 TR, CONDENSAÇÃO A AR, GÁS R-407C 220V/3F/60HZ/6.0 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.1.11	BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA GELADA - POTENCIA= 1/3 CV, PRESSÃO= 20 MCA, VAZÃO= 1,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
21.1.12	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 100L EM POLIETILENO - INCLUSIVE SUPORTE DE ESTRUTURA METÁLICA DE 2,50M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

*[Handwritten signatures]*

Página 8 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,  
vinculado à Certidão nº 943648/2018, emitida em  
18/04/2018



Certidão nº 943648/2018  
18/04/2018, 17:46

Chave de Impressão: AB644

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Documento emitido em  
Manaus, 06 / 08 / 2018

## ATESTADO SUPERRODRIGUES COARI - CASTELL ENGENHARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT.
21.1.13	UNIDADE CONDENSADORA - SISTEMA VRF CAPACIDADE: 76.400 BTU/h 220V / 3F / 60Hz - 4,28 kW DIM.: AxLxP - 165,7x93,0x76,5 - PESO: 184,0 kg - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.1.14	SENSOR DE UMIDADE PARA AMBIENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.1.15	SENSOR DE TEMPERATURA PARA AMBIENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
21.2	REDE DE DUTOS		
21.2.1	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/AR CONDICIONADO	M2	75,00
21.2.2	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 P/AR CONDICIONADO	M2	26,00
21.2.3	MANTA DE Lã DE VIDRO AGLOMERADA COM RESINAS SINTÉTICAS E REVESTIDA EM UMA DAS FACES COM PAPEL KRAFT ALUMINIZADO, ESPESURA DE 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	101,00
21.2.4	FITA E FIVELA PLÁSTICA DE ARQUEAR 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00
21.2.5	FITA DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00
21.2.6	PERFILADO PERFURADO 38X38MM GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	25,00
21.2.7	VERGALHÃO ROSCADO 1/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	75,00
21.2.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR CB 1/4"	UN	115,00
21.2.9	PORCA SEXTAVADA Ø1/4" Pº Gº - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	350,00
21.2.10	ARRUELA LISA DE AÇO Ø1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	350,00
21.2.11	DUTO FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM Lã DE VIDRO - Ø12,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00
22.0	DRENAGEM - DRENOS/ BUEIROS/SARJETAS/MEIO-FIO/GALERIAS/ETC		
22.1	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	5,00
22.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	85,00
22.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	42,60
22.4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA. 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	450,00
22.5	CANAleta EM ALVENARIA COM TÍPOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSÕES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA	M	200,00
23.0	REDES ESPECIAIS (GÁS GLP)		
23.1	INSTALAÇÃO REDE GAS (GLP) APARENTE	M	30,00
23.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
23.3	REGISTRO PARA GAS 3/4 EM LIGA DE LATÃO ROSQUEADO	UN	4,00
23.4	MANOMETRO PRESSAO GAS GLP	UN	1,00
23.5	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 3/4	UN	2,00
23.6	PIG TAIL PARA LIGACAO DO MANIFOLD AOS BUJÕES GLP	UN	4,00
23.7	COTOVELO DE REDUCAO 90 AÇO GALVANIZADO 3/4 x1/2	UN	2,00
23.8	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 3/4	UN	8,00
23.9	TE GALVANIZADO 3/4	UN	2,00
23.10	NIPLÉ GALVANIZADO 3/4	UN	2,00
23.11	LUVA GALVANIZADA 3/4	UN	15,00
23.12	REGULADOR FISCHER PARA GAS GLP	UN	1,00
24.0	COMBATE A INCÊNDIO		
24.1	EXTINTORES/HIDRANTE		
24.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR COM SUPORTE: CO2 OU POS ABC - 6 KG	UN	16,00
24.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR COM SUPORTE DE PÓ QUÍMICO 6,00KG	UN	2,00
24.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR COM SUPORTE DE ÁGUA PRESSURIZADA 10,00 L	UN	1,00
24.1.4	ADESIVO PARA PISO MEDINDO 1,00X1,00 M COM BORDAS AMARELAS COM 10 CM DE LARGURA E MIOLO NA COR VERMELHA-NÃO OBSTRUA O EXTINTOR	UN	17,00
24.1.5	ADESIVO PARA PISO MEDINDO 1,00X1,00 M COM BORDAS AMARELAS COM 10 CM DE LARGURA E MIOLO NA COR VERMELHA-NÃO OBSTRUA O HIDRANTE	UN	2,00
24.1.6	S2 - SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA SETA ESQUERDA OU DIREITA 20X40 CM	UN	35,00
24.1.7	S9 - SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - ESCADA DE EMERGÊNCIA	UN	10,00
24.1.8	S12 - SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN	15,00
24.1.9	C1 - SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR - SINALIZAÇÃO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA - DIREÇÃO DA ROTA DE SAÍDA	UN	11,00
24.1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO FERRO GALVANIZADO COM CONEXÕES Ø 4"	M	82,00

*[Handwritten signatures]*

Página 9 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943648/2018, emitida em 18/04/2018



Certidão nº 943648/2018  
18/04/2018, 17:46

Chave de Impressão: Ab644

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 10 folhas

Com a autenticação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Documento Certificado em  
Manaus, 06 / 08 / 2018

Menção CPL

## ATESTADO SUPERRODRIGUES COARI - CASTELL ENGENHARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANT.
24.1.11	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 UN AS 869,22", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNCFIMNTO F INSTALÇÃO	UN	5,00
24.1.12	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PU RA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANÇES DE 15M CADA.	UN	5,00
24.2	<b>DETECÇÃO E ALARME</b>		
24.2.1	DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇAVEL COMPATIVEL COMA CENTRAL, INCLUSO FRETE SP-MNS.	CJ	70,00
24.2.2	DETECTOR TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇAVEL COMPATIVEL COM A CENTRAL- INCLUSO FRETE SP MNS.	CJ	2,00
24.2.3	ACIONADOR MANUAL QUEBRA VIDRO ENDEREÇAVEL E COMPATIVEL COM O SISTEMA EXISTENTE INC. FRETE	CJ	4,00
24.2.4	SIRENE AUDIO VISUAL ENDEREÇAVEL E COMPATIVEL COM O SISTEMA EXISTENTE INCLUSO FRETE	CJ	4,00
24.2.5	CABO BLINDADO 3X1,00MM2 PARA INSTRUMENTAÇÃO-INCENDIO COR VERMELHA-CONDUSCAP REF 42239	M	900,00
24.2.6	CENTRAL ALARME /DETECÇÃO INCENDIO , ENDEREÇAVEL, ATÉ 80 PONTOS COM BATERIAS. COMPLETA.	CJ	2,00
24.3	<b>SPRINKLERS</b>		
24.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO FERRO GALVANIZADO COM CONEXÕES Ø 1"	M	56,00
24.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO FERRO GALVANIZADO COM CONEXÕES Ø 2 1/2"	M	73,00
24.3.3	SPRINKLERS 1/2" PENDENTE OU UP RIGHT 68ºC COM CANOPLA PARA ACABAMENTO NO FORRO	CJ	117,00
24.3.4	REGISTRO DE GAVETA DIAMETRO 1"	UN	5,00
24.3.5	CHAVE DE FLUXO PARA REDE DE SPRINKLER COM RETARDO 2 1/2"	UN	1,00
24.3.6	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO NA COR VERMELHO COM DUAS DEMAOS EM TUBULACOES DE INCENDIO	M2	52,36
25.0	<b>SERVICOS COMPLEMENTARES</b>		
25.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	4.709,00
25.2	LIMPEZA PERMANENTE / RETIRADA DE ENTULHO	MÉS	6,00

Manaus/AM, 10 de Março de 2018

Contratante:

*Manuel da Silveira Rodrigues*  
 Manuel Da Silveira Rodrigues  
 Sócio-Diretor  
 CPF: 749.632.792-16

Fiscalização:

*Amário Almeida de Lima*  
 Amário Almeida de Lima  
 Fiscal de obras  
 Engº Eletricista Crea Nº 7835-D/AM  
 CPF: 416.271.362-91

*Salvino P. Tinoco*  
 Salvino Peixoto Tinoco  
 Fiscal de obras  
 Engº Civil Crea Nº 13751-D/AM  
 CPF: 784.971.832-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943648/2018, emitida em 18/04/2018



Certidão nº 943648/2018  
 18/04/2018, 17:46

Chave de Impressão: Ab644  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2018 e contém 10 folhas

Página 10 de 10





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**943317/2018**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR**  
Registro: **0404691056** RNP: **0404691056**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20170073015** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/01/2017 Baixada em: 20/03/2018  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP**

Contratante: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** CPF/CNPJ: **00.360.305/2667-24**  
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº: 2725  
Complemento: Bairro: SÃO BRÁS  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66090100  
Contrato: 7127/2016 Celebrado em: 03/11/2016  
Valor do contrato: R\$ 347.385,61 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BRASIL Nº: 2668  
Complemento: Bairro: COMPENSA  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69036110  
Data de início: 23/01/2017 Conclusão efetiva: 24/03/2017  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/2667-24

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 798.51 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 798.51 metro quadrado;

**Observações**

SERVIÇOS DE ENGENHARIA/REFORMA PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA. (AG. COMPENSA)

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 943317/2018  
09/04/2018, 10:58  
Z88zW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:  
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: Z88zW

Comissão Permanente de Licitação - CREA-AM  
Documento Convocado em:  
Manaus, 06/08/2018  
Mônica



**Atestado de Execução Contratual de Obras e Serviços de Engenharia**

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 00.360.305/0001-04, por meio da sua Filial Logística/BE, situada na AV. JOSE MALCHER Nº 2725, 3º ANDAR, CEP 66090-100, Belém/PA, Tel: 91-3211-2001/2002 – Email: gilogbe07@caixa.gov.br, atesta, a pedido da interessada e para fins do disposto no parágrafo 1º, Inciso II, do art. 30, da Lei n.º 8.666/93 concomitantemente com o parágrafo único, do art. 57, da Resolução nº 1.025/2009, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que mantém com a empresa CASTELL ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 09.516.788/0001-68, Endereço: Av. Efigênio Salles, 3000A, Conj. Morada do Sol, Bairro Aleixo, Manaus-AM, OFS n.º 2981.018.2016.04, conforme discriminado:

**Atestado Técnico – itens 1 a 8:**

**1 – Local de realização:**

Rua	Número	Complemento		
Avenida Brasil	2668			
Bairro	Município	UF	CEP	
Compensa	MANAUS	AM	69.036-110	

**2 – Período de Realização:**

Data de início	Data de conclusão
23/01/2017	24/03/2017

**3 – Documentos (planilhas, relatórios, etc.) anexos:**

Quantidade de folhas
10

**4 – No caso de serviço continuado parcialmente concluído:**

Período executado: "não se aplica" a "não se aplica" – Prazo Contratual: "não se aplica"

**5 – Parcelas Executadas (no caso de obra/serviço não continuado parcialmente concluído):**

"não se aplica"

**6 – dados do(s) responsável(is) técnico(s):**

Wilson da Silva Castelo Branco Júnior – Engenheiro Civil – Crea Nº 12773-D/AM; Sidhartha Israel Coviello – Engenheiro Eletricista – Crea Nº 14120-D/AM; Eng. Eletricista Carlos Alberto Figueiredo 35824 D/RJ, Engº Civil Suelly Serodio Figueiredo CREA 40.790-D-RJ, Arquiteta e Urbanista ZENII DE RODRIGUES ASSUNCAO A37360-5

**7 – Descrição dos serviços Realizados (identificar os quantitativos correspondentes aos serviços realizados):**

Conforme planilha anexo

**8 – Dados do Contrato:**

Contrato Nº: 7127/2016 Valor: R\$ 347.385,61 e OFS 1065/2017 Valor: R\$ 27.846,87

**Assinatura do responsável pelo atestado técnico:**

CPF: 618.247.922-49  
Alessandro Augusto Rolla Ferreira  
Engenheiro Civil  
CREA: 10.851-D/PA  
RNP: 150344056-7

CPF: 353.796.772-15  
José Gomes de Andrade Júnior  
Engenheiro Eletricista  
CREA: 10649-D  
RNP: 150156709-8

**Declaração sob a responsabilidade da Gestão Formal:**

Declaramos, também, que a Ata de Registro de Preços foi assinada em 29 / 04 / 2016 e que a empresa vem cumprindo as obrigações assumidas, não havendo nada que desabone a empresa com relação à quantidade, qualidade e prazos de entrega/prestação dos serviços.

BELEM  
Local/Data

, 21 de JULHO de 2017

CPF: 715.186.082-53  
ANÁ JULIA CAMPOS SILVA  
Coordenadora de Filial  
GI Logística Belém - Gestão Formal

41.215 v005 micro

1/9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943317/2018, emitida em 09/04/2018



Certidão nº 943317/2018  
01/08/2018, 16:57  
Chave de Impressão: Z88zW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2018 e contém 8 folhas

Conselho Permanente de Licitação - CPM/AM  
Documento Comprova nº 19  
Manaus, 06 / 08 / 2018



CAIXA  
ECONÔMICA  
FEDERAL

ITEM		DADOS	
Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
1,08	Demolição de Gradil -Retirada de esquadrias metálicas	m²	5,40
1,34	Carga manual de entulho em caminhão	m³	24,00
1,35	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m3	24,00
1,36	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS MAIORES QUE 4 KM) - EM M3XKM) - DISTANCIA MEDIA 30 KM	m3	720,00
02	<b>INSTALAÇÃO DE CANTEIRO</b>		
2,02	Locação e montagem de andaime metálico	m²/mês	12,00
2,03	Placas de Obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00
2,04	Mobilização/desmobilização de equipe e equipamento- distância até 300 km	un	1,00
06	<b>PAREDES E DIVISÓRIAS</b>		
6,02	Alvenarias de vedação com tijolo furado 9X19X19 cm- esp=9 cm	m²	3,31
6,07	Fornecimento e execução de paredes divisórias de gesso acartonado, sistema 115/90/600 1NBA13, com perfis, suportes de sustentação, acabamento entre o forro e a divisória de gesso e acabamentos de canto. Nos locais de encontro dos painéis de gesso acartonado com painéis de vidro prever acabamento com perfis de alumínio 10x5cm. Montar perfil de estrutura a cada 20 cm na área do autoatendimento c/ 2 faces revestidas de gesso, espessura 11,5 cm (áreas secas)	m²	57,96
6,09	Fornecimento e instalação de divisórias leves BP-PLUS na cor Cristal, com perfis de alumínio com ferragens (DPT-NN-A) - h = variável	m²	144,02
6,10	Portas em divisória BP Plus Cristal-0,90x2,10m, completa com ferragens, requadros e fechaduras.	un	9,00
6,11	Fornecimento e instalação de perfil em alumínio 6" x 3" x 1/8" TG042 da Alcoa ou equivalente que deverá ser instalado na porta de emergência que receberá fechadura módulo teclado-5,663 Kg/ml	ml	15,00
07	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA/ MARCENARIA</b>		
7,01	Fornecimento e instalação de porta de madeira (0,60/0,70/0,85/0,90 mx210 m - inclusive aduela, alizar e dobradiças, preparo para pintura, fechadura para porta de madeira interna, maçaneta tipo alavanca	un	4,00
7,05	Instalação de fechadura de controle de acesso com teclado sem fornecimento	un	6,00
7,06	Armário em Mdf para copas, revestido com formica interna e externamente, conforme projetos	m2	3,55
08	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>		
8,11	Fornecimento e instalação de puxador para porta em aço escovado	un	4,00
8,13	Painel divisório CAIXAS- Estrutura de alumínio fosco 50X50 mm com recorte inferior de 30 cm e altura de 2,10 m, com requadro para fixação do vidro laminado 8 mm	m²	21,95
8,15	Fornecimento e instalação de esquadria com perfis de alumínio tipo basculante e vidro liso comum 4mm	m²	10,00
8,16	Fornecimento e instalação de porta em aço tipo grade, com fechadura tetrachave 0,87x2,10 m	m2	1,68
8,17	Fornecimento e instalação de porta em aço chapa lisa reforçada, com fechadura tetrachave 0,87x2,10 m- dupla chapa	un	1,00
9	<b>VIDROS</b>		
9,01	Fornecimento e instalação de vidro temperado (liso 10 mm)-FIXO	m²	16,68
9,02	Vidro cristal laminado, incolor, 10mm aplicado com silicone	m²	18,81
9,03	Fornecimento e instalação de película jateada biombos CAIXAS	m²	18,81
9,04	Fornecimento e instalação de vidro liso de 4mm	m²	8,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943317/2018, emitida em 09/04/2018



Certidão nº 943317/2018  
01/08/2018, 16:57

Chave de Impressão: Z882W  
O documento nesta ato registrado foi emitido em 06/04/2018 e contém 8 folhas

41.215 v005 micro

2/9

**CAIXA**CAIXA  
ECONÔMICA  
FEDERAL

9,05	Fornecimento e Instalação de porta de vidro ( 0,70x2,10 m ),completa com ferragens, incluso furo e recorte, exceto mola de piso	un	2,00
9,06	Fornecimento e Instalação de porta de vidro ( 0,90x2,10 m ),completa com ferragens, incluso furo e recorte, exceto mola de piso	un	1,00
9,07	Fornecimento e Instalação de porta de vidro (1,20x2,10 m ),completa com ferragens, incluso furo e recorte, exceto mola de piso	un	1,00
9,08	Conjunto de ferrages para porta de vidro temperado-dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura e contra fechadura exceto mola de piso e puxador	un	4,00
9,09	Fornecimento e instalação de mola de piso	un	4,00
9,11	Fornecimento e Instalação de ferragens para fixação de vidro temperado/laminado	un	38,00
12	<b>REVESTIMENTO DE FORRO</b>		
12,01	Fornecimento e montagem de forro de gesso comum em placa 60X60 cm , estrutura de madeira.(casas de máquinas)	m²	10,00
12,04	Fornecimento e montagem de forro de fibra mineral/pvc modular fosco	m²	10,00
13	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES INT/EXT.</b>		
13,01	Chapisco, traço 1:3 esp 0,5 cm preparo manual	m²	6,61
13,02	Reboco traço 1:2, e=0,5cm	m²	300,00
13,03	Emboço , em argamassa TRAÇO 1:2:8, espessura 20 mm	m²	6,61
14	<b>PISOS</b>		
14,09	Fornecimento e instalação de piso elevado em aço, preenchido com concreto celular, modelo AC50, módulo 600 x 600 x 31 mm, com pinos de travamento, com revestimento em Formipiso 2 mm na cor Cinza Claro L 119, com acabamento bisotado, H = 280 mm ou equivalente	m²	30,98
14,10	Fornecimento e instalação de degrau para piso elevado em placas de compensado e revestimento de plurgoma	m	4,10
14,11	Fornecimento e instalação de fechamento lateral para piso elevado com placas de compensados com revestimento em formipiso 2 mm cor cinza claro. Incluso cantoneira em alumínio para acabamento superior com o piso elevado, arremate, acessórios e complementos	ML	5,00
14,12	Fornecimento e colocação de piso Tátil direcional e alerta integrada ao piso cerâmico existente. Pisos em borracha sintética vulcanizada em placasde 250 x 250mm com espessura total (placa + relevo) de 7 mm integrada e nivelada com o piso existente, assentamento com argamassa, cor Azul (3 da Borindus, azul caribe da mercur, azul da arco) fabricante Mercur, Arco, Borindus ou tecnicamente equivalente. Assentados com cola sobre piso existente.	M	19,25
14,13	Piso tátil em concreto 0,25x0,25 m. fab. Local amarelo /azul	ML	5,81
14,19	Fornecimento e colocação de faixa antiderrapante para degraus fotoluminescente	m	5,00
15	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
	Fornecimento e Instalação de tubo soldável de PVC rígido AF ( inclusive conexões)		
15,01	Ø 25 mm	m	138,00
15,02	Ø 32 mm	m	36,00
15,03	Ø 40 mm	m	27,00
15,04	Ø 50 mm	m	10,00
	Fornecimento e Instalação de tubo de PVC rígido branco para esgoto sanitário ( ponta e bolsa, com virola, inclusive conexões)		
15,05	Ø 40 mm	m	60,00
15,06	Ø 50 mm	m	132,00
15,07	Ø 75 mm	m	72,38
15,08	Ø 100 mm	m	270,00
15,09	Fornecimento e Instalação de caixa sifonada PVC (150x185x75 mm com grelha de PVC)	un	10,00
	Fornecimento e Instalação de registro de gaveta :		
15,10	Ø 1 1/4"-bruto	un	3,00

41.215 v005 micro

3/9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943317/2018, emitida em 09/04/2018

Certidão nº 943317/2018  
01/08/2018, 16:57

Chave de Impressão: Z88zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2018 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Documento Registrado em  
Matrícula: 06/08/2018

**CAIXA**CAIXA  
ECONÔMICA  
FEDERAL

15,13	Ø 1/2" com canopla	un	5,00
	<b>Equipamentos sanitários e copa</b>		
15,42	Fornecimento e instalação de espelho com inclinação e sem inclinação (lapidado e polido) -modura alumínio e base compensado para sanitários	M2	3,47
15,43	Fornecimento e instalação de dispenser para papel higiênico em plástico ABS na cor branca com visor de nível de reabastecimento (larg. 26,50cm / prof. 13cm / alt. 27 cm) Ref. Kimberly-Clark - linha Lalekia 30175768 ou equivalente	un	7,00
15,44	Fornecimento e instalação de cabide metálico tipo gancho cromado linha Izy, ref. 2060 C 37, marca Deca ou equivalente	un	7,00
15,45	Fornecimento e instalação de dispenser de plástico ABS na cor branca para toalha de papel interfolhada (larg. 25cm / prof. 8,50cm / alt. 35cm) Ref. Kimberly-Clark - linha Lalekia ou equivalente	un	4,00
15,46	Fornecimento e instalação de saboneteira spray de plástico ABS na cor branca (larg. 13,50cm / prof. 14cm / alt. 37cm) Ref. Kimberly-Clark - linha Lalekia 301527022 ou equivalente	un	4,00
15,49	Fornecimento e instalação de porta objeto com prateleira em vidro e apoio metálico cromado, linha Izy, ref. 2030 C 37 marca Deca ou equivalente	un	4,00
16	<b>COMBATE A INCÊNDIO</b>		
	<b>EXTINTORES</b>		
16,01	Fornecimento e instalação de extintor com suporte: CO2 ou PQS ABC - 6 kg	un	10,00
16,03	Fornecimento e instalação de extintor com suporte de água pressurizada 10,00 l	un	1,00
16,04	Adesivo para piso medindo 1,00x1,00 m com bordas amarelas com 10 cm de largura e miolo na cor vermelha-Não obstrua o extintor	UD	14,00
16,05	Adesivo para piso medindo 1,00x1,00 m com bordas amarelas com 10 cm de largura e miolo na cor vermelha-Não obstrua o hidrante	UD	2,00
16,08	S9 - Sinalização de orientação e salvamento - Escada de emergência	un	3,00
16,09	S12 - Sinalização de orientação e salvamento - Saída de emergência	un	10,00
16,10	C1 - Sinalização complementar - Sinalização continuada de rota de fuga - direção da rota de saída	un	25,00
	<b>DETECÇÃO E ALARME</b>		
16,11	detetor de fumaça endereçável compatível coma central existente no condomínio, incluso frete SP-Mns	cj	6,00
16,12	detetor termovelocimetrico endereçável compatível coma central existente no condomínio-incluso frete SP Mns	cj	5,00
16,13	acionador manual quebra vidro endereçável e compatível com o sistema existente inc. frete	cj	2,00
16,14	Sirene áudio visual endereçável e compatível com o sistema existente incluso frete	cj	2,00
16,15	Cabo blindado 3x1,00mm2 para Instrumentação-incêndio cor vermelha-Conduscap Ref 42239	m	300,00
16,16	Central alarme /detecção incendio , endereçável, até 80 pontos com baterias, completa	cj	1,00
	<b>REDE DE HIDRANTE/SPK</b>		
	Fornecimento e instalação de tubo ferro galvanizado inclusiv conexões		
16,19	Ø 1 1/2"	m	5,00
16,20	Ø 2"	m	5,00
17	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		
	<b>ENTRADA DE ENERGIA</b>		
	<b>INFRA-ESTRUTURA E CABOS</b>		
	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido rosqueável, classe B embutido no piso/parede ou aparente sobre o forro (Incluso curva, luva, )		
17,13	Ø 3" -75 mm	m	1,00
17,14	Ø 4" 100mm	m	9,00
	Fornecimento e instalação de eletroduto em F.G. aparente em parede e pintado com tinta de esmalte sintético na cor da parede e anti-ferrugem (Incluso curva, luva, ). Obs: Deverá ser pintado antes de ser executada		

41.215 v005 micro

4/9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943317/2018, emitida em 09/04/2018

Certidão nº 943317/2018  
01/08/2018, 16:57

Chave de Impressão: Z88zW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2018 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Departamento de Registro e Arquivo  
Manaus, 06/04/2018  
Membro CPL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 01/08/2018, às 16:57.

**CAIXA**CAIXA  
ECONÔMICA  
FEDERAL

17,15	Ø 3/4"		m	78,00
17,16	Ø 1"		m	42,00
17,17	Ø 1.1/2"		m	18,00
	Fornecimento e instalação de caixa de aço esmaltado com tampa cega sobre o forro ou aparente:			
17,39	10x10x12cm		un	12,00
	Fornecimento e instalação de condutele alumínio fundido aparente ou sobre o forro, pintado na cor das paredes, inclusive acessórios e tampa tipos diversos			
17,45	Ø 3/4"		cj	48,00
17,46	Ø 1"		cj	55,00
17,67	Fornecimento e instalação de Tampão para suporte de conectores RJ-45. Modelo: 141-21 Mopa ou equivalente.		pcç	152,00
17,68	Fornecimento e instalação de Tampão para suporte de tomadas 2P+T Modelo: 141-29 Mopa ou equivalente.		pcç	48,00
	Fornecimento e instalação de cabo flexível, isolamento em termoplástico 70°C, com características de não propagação e auto-extinção de fogo, tipo Afumex 0,6/1Kv ou equivalente nas seções: Inclusive terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento...			
17,76	# 2,5 mm²		m	183,00
17,79	# 10,0 mm²		m	32,00
17,80	# 16,0 mm²		m	56,00
17,82	# 35,0 mm²		m	80,00
17,83	# 50,0 mm²		m	102,50
17,84	# 70,0 mm²		m	676,70
17,85	# 95,0 mm²		m	160,00
17,86	Cabo PP 3x # 2,5 mm²		m	1.500,00
17,87	Cabo coaxial RG 59U para CFTV, blindagem de cobre com 95% de cobertura, impedancia nominal de 75 ohms, fator de velocidade de propagação de 0,67 e atenuação a 10 mhz menor ou igual a 2,6db/100m. Capa de PVC anti propagante de chamas, dielétrico de polietileno, ref: FURUKAWA, CABLE TECH, KMP ou equivalente		m	808,00
17,88	Fornecimento e instalação de cabo CI 50-50		m	50,00
17,92	Cabo UTP Cat 5e, frequência de operação igual ou superior a 100MHz, impedância característica 100 ohms, para 4 pares, REF: Lucent/AT&T, FURUKAWA, SIEMON, AMP. PLP ou equivalente		m	5.414,00
	<b>QUADROS DE BAIXA TENSÃO</b>			
17,105	Quadro de comando metálico 800x1200x350mm com tampa, fundo removível e fechadura tipo tenda de sobrepor, Cemar ou equivalente		cj	1,00
	Fornecimento e instalação de dispositivos para quadros elétricos :			
	<b>DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU</b>			
17,118	MINIDISJUNTOR TRIPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=63A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.		UN	3,00
17,123	Disjuntor 2P-16A Tipo Termomagnético, 250 V, 60Hz, Tipo DIN NORMA IEC, curva C, ref: SIEMENS, HAGER, KLOCKNER-MOELLER ou similar.		UN	56,00
17,125	MINIDISJUNTOR MONOPOLAR, NORMA IEC 60947-2, IN=25A, CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C", ICU=6,0KA.		UN	8,00
	<b>DISPOSITIVOS DDR, SUPRESSOR DE SURTOS</b>			
17,131	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR, IN=40A, ID=30MA		UN	5,00
17,133	Fornecimento/instalação de sistema de proteção. Inclusive: 3 Protetores Contra Surto VCL SLIM 45KA/127V Clamper ou equivalente e 4,0m cabos flexíveis não halogenado tipo Afumex/Afox da Prysmian/Ficap ou equivalente, de bitola de #25,0mm².		cj	3,00
17,135	Supressor de surto VCL 275 40 kA ref: SIEMENS, CLAMPER ou similar.		UN	2,00
	<b>CHAVES, CONTADORAS, TIMER E BOTOEIRAS</b>			

41.215 v005 micro

5/9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943317/2018, emitida em 09/04/2018

Certidão nº 943317/2018  
01/08/2018, 16:57

Chave de Impressão: Z8B2W

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2018 e contém 8 folhas

06/04/2018  
06/04/2018  
06/04/2018

**CAIXA**CAIXA  
ECONÔMICA  
FEDERAL

17,136	CHAVE REVERSÃO 100 A, COM 3 POSIÇÕES, COM 4 PÓLOS	UN	1,00
17,137	CONTATORA TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA DE 20A EM 220V, CATEGORIA AC-3, 60HZ, TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF.	UN	1,00
17,138	CONTATORA AUXILIAR EM 380V, 60HZ, TENSÃO DE COMANDO DE 220V. EQUIPADO COM CONTATO AUXILIAR NA + NF.	UN	1,00
17,140	Chave comutadora 2 posições, 4 polos	cj	1,00
17,141	Mini Contator Telemecanique Tripolar ou equivalente - 1 NA. Modelo: LC1-K1610M7	pç	1,00
17,142	Contator Auxiliar Telemecanique ou equivalente - 4 NA. Modelo: CA2-KN40M7	cj	1,00
17,143	TIMER DIGITAL PARA INSTALAÇÃO EM TRILHO DIN COM 8 PROGRAMAÇÕES ON OFF, ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO CONTATOS (COMUM, 1NF, 1NA) COM 15A TENSÃO 220V, CONEXÕES EM BORNE.	UN	1,00
17,144	Conjunto de botoeiras para acionamento Liga/Desliga com retenção e luminoso integrado a led. Fab.: Schneider ou equivalente. Ref.ZB5AW0G33 + ZB5AH033.	cj	1,00
17,145	fusivel diazed com base 4A	cj	2,00
	<b>BARRAMENTOS, BORNES E OUTROS ACESSÓRIOS</b>		
17,146	BARRAMENTOS ENCAPSULADOS TIPO PENTE 3F-160A	CJ	1,00
17,147	BARRAMENTOS ENCAPSULADOS TIPO PENTE 3F-63A	un	4,00
17,148	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=160A E TENSÃO NOMINAL DE 600V.	UN	6,00
17,149	BORNES DE DISTRIBUIÇÃO UNIPOLARES PARA ALIMENTAÇÃO DE BARRAMENTOS, IN=80A E TENSÃO NOMINAL DE 600V.	UN	8,00
	<b>REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO</b>		
17,152	Luminária de embutir com aletas, com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W Lumicenter ou equivalente incluído reator bivolt AFP, saquetes e suportes	un	20,00
17,159	Fornec./instalação de : Luminária autônoma de emergência, com 30 lâmpadas LED, 2W, bateria interna 4Ah, tensão alim. 220V. Fab. Ourolux ou equivalente. (autonomia mínima de 3 horas-720 lm)	pc	30,00
17,160	Fornec./instalação de : Luminária autônoma de emergência, com lâmpadas LED, 2W, bateria interna 4Ah, tensão alim. 220V. Fab. Ourolux ou equivalente. Incluso indicativo de "SAÍDA". (autonomia mínima de 3 horas-720 lm)	pc	2,00
17,166	Fornecimento e instalação de sensor de presença infravermelho do tipo programável tipo teto, bivolt, com sensibilidade de 4m, ângulo cobertura radial de 360° e frontal maior que 135° e tempo ajustável mínimo de 20seg a 03min com recontagem, de potência resistiva até 500W. Fab: STI-550 Tektron ou equivalente.	pç	20,00
	<b>TOMADAS DA REDE COMUM</b>		
	Fornecimento e instalação de extensão em mesa ou guiche com 1 tomada e plug macho 2P+T pino chato - não universal padrão Brasileiro - 10A / 250 V na cor preto/branco		
17,168	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	81,00
17,170	tomada femca na regua das mesas cor preto/branco	ud	28,00
17,172	Fornecimento e instalação de tomada novo padrão brasileiro 2P+T / 10-250Vac, cor preta, guichês	pç	8,00
	<b>TOMADAS DA REDE ESTABILIZADA</b>		
17,174	Fornecimento e instalação de tomada 2P+T - miolo vermelho 20 A / 250 V em condutele de aluminio para ATMs	cj	20,00
17,175	Fornecimento e instalação de tomada novo padrão brasileiro 2P+T / 10-250Vac, cor vermelha. (parede/guichês/sobre forro), com espelho	pç	22,00
17,176	Fornecimento e instalação de tomada 2P+T 10A/250VAC, cor vermelha, conforme ABNT NBR14136. para caixa Mopa ou equivalente	pç	35,00
	Fornecimento e instalação de extensão em mesa ou guiche com 1 tomada e plug macho 2P+T - não universal padrão Brasileiro - 15 A / 250 V na cor vermelha		
17,177	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	80,00

41.215 v005 micro

6/9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943317/2018, emitida em 09/04/2018

Certidão nº 943317/2018  
01/08/2018, 16:57

Chave de impressão: Z88zW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2018 e contém 8 folhas


**CAIXA**CAIXA  
ECONÔMICA  
FEDERAL

17,178	plugs macho	ud	20,00
17,179	tomada fêmea na regua das mesas cor preto/branco	ud	60,00
<b>ALARME DE EMERGENCIA</b>			
17,180	Fornecimento e instalação de Quadro Padrão Telebrás 80x80x17cm (ACS)	un	1,00
17,181	Fornecimento e instalação de espelho em material termoplástico para os pontos de alarme/citv com furo central para passagem de cabos (100x50 mm - 4"x2")	un	30,00
17,182	Alarme audio-visual de incêndio -24Vcc -74 a 82 db	pç	1,00
17,183	Acionador manual de alarme de incêndio, tipo "Quebra Vidro"	pç	1,00
<b>REDE DE LÓGICA E TELEFONIA</b>			
17,185	Rack tipo armário em chapa de aço bitola 18, com pintura eletrostática a pó, na cor cinza, 19"x40Us (Altura=1887mm; Largura=19"; Profundidade=570mm), venezianas nas laterais, e na porta traseira, com porta de aço acrílico com fecho cremônia e maçaneta "L", com chave Yale, 2 prateleiras fixas, regua de tomassa(7), guias de cabos verticais.	pç	1,00
17,186	Rack tipo armário em chapa de aço bitola 18, com pintura eletrostática a pó, na cor cinza, 19"x40Us (Altura=1887mm; Largura=19"; Profundidade=570mm), venezianas nas laterais, e na porta traseira, com porta de aço acrílico com fecho cremônia e maçaneta "L", com chave Yale, 2 prateleiras fixas, regua de tomassa(7), guias de cabos verticais.PROFUNDIDADE 1000 mm	UN	1,00
17,188	Bandeja deslizante para rack 19"	UM	1,00
17,189	Patch panel 24 portas, CAT 5e de padrão 19". Ref.: Amp, Furukawa ou equivalente	pç	9,00
17,190	Organizador de cabo 19 polegadas aberto para montagem em rack, altura de 1U, REF: Lucent/AT&T, Furukawa, Gral Metal, Tanus, PLP ou equivalente	pç	17,00
17,191	Régua de 7 tomadas	pç	3,00
17,192	Bandeja fixa	pç	4,00
17,193	Ventilador duplo	pç	2,00
17,203	Conector RJ 45 Fêmea Cat 5e, ref. FURUKAWA ou similar	un	174,00
17,205	Path cord de 1,5 m com conector macho rígido RJ-45/RJ-45 com capa de proteção e certificação, p/ dados na cor azul	un	100,00
17,206	Jumpêr cord de 2,5 m com conector macho RJ-45/RJ-45 com capa de proteção e certificação cor cinza	un	108,00
17,207	Testes: Relatório de Certificação dos Cabos de Lógica dos Terminais de Rede a ser entregue em duas cópias impressas e duas em mídia digital (1 cópia para a GIMAT e 1 cópia para FISCALIZAÇÃO) com os dados especificados em memorial para Cabo UTP 4 pares Cat	un	108,00
<b>18 PINTURA</b>			
18,03	Pintura fundo selador	m2	6,61
18,04	Emassamento de paredes interna/externa com massa acrílica 2 demãos	m²	6,61
18,05	Emassamento de paredes de gesso acartonado, 1 demão	m²	115,93
18,06	Pintura Acrílica acetinada F-164 em paredes de gesso acartonado	m²	115,93
18,08	PVA em forro - Cor Branco neve	m²	9,00
18,10	Pintura esmalte acetinado para esquadria de madeira - Cor F-164-aparelhamento+2 demãos	m²	13,22
<b>19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
19,01	Fornecimento de capacho de fibra sintética, referência NOMAD da 3M, linha extra resistente ou equivalente, na cor cinza claro, com formato arredondado contendo borda cinza grafite, conforme padrão da Caixa	m²	2,19
19,03	Fornecimento e Instalação de persianas	m²	30,00
19,04	Chumbamento de equipamentos tipo cash de autoatendimento, mínimo 03 parabolts	un	7,00
19,05	Fixação dos balcões do Autoatendimento - conjunto de 4 parafusos, 4 buchas e 4 arruelas	un	2,00
19,06	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	772,60
<b>20 REFRIGERAÇÃO</b>			

41.215 v005 micro

7/9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943317/2018, emitida em 09/04/2018

Certidão nº 943317/2018  
01/08/2018, 16:57

Chave de Impressão: Z882W

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2018 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Documento Registrado em  
16/04/2018 06:10:08  
16:57

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Impresso em: 01/08/2018, às 16:57.



21	<b>INSTALAÇÕES ESPECIAIS</b>		
21,01	PROGRAMAÇÃO DO TIMER AA	un	5,00
21,02	Instalação Monitor LCD, bebedouro e outros equipamentos-fixação na parede	un	9,00
22	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>		
22,01	Engenheiro ou Arquiteto Pleno de obra	h	220,00
22,02	Encarregado Geral da obra	h	880,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 943317/2018, emitida em 09/04/2018



Certidão nº 943317/2018  
01/08/2018, 16:57  
Chave de Impressão: Z88zW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2018 e contém 8 folhas

41.215 v005 micro

8/9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Documento Com...  
Data: 06 / 08 / 2018



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

**Nº 932324/2016**

**Emissão: 16/12/2016**

**Validade: Indefinida**

**Chave: 87cCcy08x4a1DW0B8wb7**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Interessado(a)**

Profissional: WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR

Registro: 040469105-6

CPF: 819.351.452-15

Endereço: AVENIDA AV. VIA LÁCTEA, 669, APART.1802 TORRE C COND. VISTA DO SOL, MORADA DO SOL, MANAUS, AM, 69060085

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data Inicial: 05/11/2007

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARG. UNICO. COM RESTRIÇÕES A AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, ENGENHARIA DE TRAFEGO, PORTOS, RODOVIAS, IRRIGACÃO E DRENAGEM.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

Data de Formação: 11/10/2007

**Empresa Contratada**

CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA anexo (11 páginas, emitido em 31/08/2016), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (lógica) e da Eng. Mecânica (Refrigeração), salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. O Eng. Civil Arkbal Viltar Câmara de Sa Pelxoto é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea, com registro nacional sob o Nº 040514118-1. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**ART(s)**

AM20150009106

Certidão nº 932324/2016

19/12/2016, 17:12

Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1DW0B8wb7

Comissão Permanente de Licitação - CPLM/AMAM

Documento Convalidado em:

Manaus, 06/08/2018

Mez. Dir. CPL



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos e declaramos para os devidos fins, que a Empresa CASTELL CONSTRUÇÕES LTDA., com sede à Av. Via Láctea Nº669 Alcico, em Manaus-AM, inscrita no CNPJ 09.516.788/0001-68, tendo como representante legal o Eng.º Civil WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JÚNIOR, CREA Nº 12773-D/AM CPF:819.351.452-15, foi prestadora de serviços de engenharia para o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO, inscrito no CNPJ sob o nº 01.671.187/0001-18 sediada à Avenida Visconde de Porto Alegre, nº 1.265, Praça 14 de Janeiro, Manaus AM, referente a Reforma da Vara do Trabalho de Itacoatiara, tendo demonstrado capacidade técnica na execução da referida obra, nada constando que a desabone.

**1 - CONTRATO:**

Termo de Contrato Nº65/2014/TRT11/DLC - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS À VARA DO TRABALHO DE ITACOATIARA, com área construída de 311,00 m2.

**2 - LOCAL:**

Avenida Eduardo Ribeiro nº2046, Centro, Itacoatiara/AM.

**3 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**

- Wilson da Silva Castelo Branco Junior - Engenheiro Civil - Crea Nº12773-D-AM
- Sidharta Israel Coviello - Engenheiro Eletricista - Crea Nº 14120-D/AM

**4 - PRAZO DE EXECUÇÃO:**

Prazo: 90(noventa) dias.  
Data Início: 11/05/2015  
Data Término: 08/08/2015

**5 - VALOR DA OBRA:**

R\$ 345.100,00 ( Trezentos e quarenta e cinco mil e cem reais)

**6 - DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:**

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	und	QUANT.
A		DIVERSOS		
1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,00

1/10

Documento Consultado em  
Data: 06/08/2016  
(Assinatura)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932324/2016, emitida em 19/12/2016



Certidão nº 932324/2016  
19/12/2016, 16:12

Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1DW0B8wb7

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

2	73306	CAMINHAO BASCULANTE (TOCO) 5 M3, MOTOR DIESEL, 132CV, COM MOTORISTA.	H	48,00
3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	48,00
4		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	unid	1,00
5	01.01.0048C	PROJETO "AS BUILT" ELÉTRICA	unid	1,00
6	01.01.0047C	PROJETO "AS BUILT" HIDROSSANITÁRIA	unid	1,00
<b>B</b>				
ADMINISTRAÇÃO				
1	01.01.0030C	ENGENHEIRO CIVIL	um/mês	3,00
2		ART DE EXECUÇÃO DA OBRA (CREA)	unid	1,00
<b>C</b>				
TÉRREO				
1	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	38,91
2	83339	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M. (WCS PÚBLICO E SERVIDORES)	m³	2,82
3	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	2,82
4	73983/001	CONCRETO FCK=15MPA. VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE	m²	2,82
5	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ. ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m²	22,45
6	5975	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m²	44,91
7	84048	EMBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	44,91
8	5995	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m²	44,91
9	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS - FACHADA FRONTAL	m²	10,01
10	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS - JA01 (SALA DE AUDIÊNCIA & GABINETE DO JUIZ)	m²	6,40
11	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS - JA01 (BASCULANTES ANTIGA COPA & WCS)	m²	1,92
12	73896/001	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m²	112,20
13	09.01.002	CERÂMICA 30X30 PARA REVESTIMENTO DE PAREDE - PRIMEIRA QUALIDADE	m²	131,45
14	73922/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3.5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (COPA E WCS)	m²	15,31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932324/2016, emitida em 19/12/2016



Certidão nº 932324/2016  
19/12/2016, 16:12

Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1DW0B8w67

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas

2/10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
19/12/2016, 16:12  
06/10/2016  
CPI



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

15	09.01.002	CERÂMICA 30X30 PARA REVESTIMENTO DE PISO - PRIMEIRA QUALIDADE	m²	75,31
16	08.01.002	PISO PORCELANATO 60X60CM, COM REJUNTAMENTO EPOXI	m²	250,80
17	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	m²	250,80
18	08.03.002	SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA 15CM, TIPO RETA	m²	7,60
19	72142	RETRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	unid	15,00
20	11.01.004	PE01 - PORTA DE ABRIR (0,90x2,10), MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA COM REVESTIMENTO MELAMINICO E CHAPA INOX PARA PROTEÇÃO E PUXADOR TIPO BARRA DE APOIO	unid	5,00
21	73910/006	PM01 - PORTA DE ABRIR (0,80x2,10), PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	unid	5,00
22	11.01.004	PD01 - PORTA DE ABRIR (0,80x2,10), MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA COM REVESTIMENTO MELAMINICO- COMPLETA COM FECHADURA E ETC.	unid	6,00
23	11.01.004	PV01 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO (315x260), COM DUAS BANDEIRAS DE 85 cm E DOIS PAINÉS DE ABRIR DE 90 cm - COMPLETA COM FECHADURA E ETC.	m²	8,51
24	74070/001	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	unid	16,00
25	74047/003	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	unid	32,00
26	84885	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	unid	2,00
27	84886	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	unid	2,00
28	72178	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	m²	153,90
29	05.02.001	DIVISÓRIA INTERNA DE GESSO ACARTONADO, SIMPLES	m²	178,20
30	72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	215,00
31	72236	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	m²	215,00
32	85332	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	unid	35,00
33	10.01.001	FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÍVEL, APOIADOS EM PERFIS METALICOS SUSPENSOS POR PERFIS RÍGIDOS (COMPRIMENTO: 625 MM / ESPESSURA: 15 MM / LARGURA: 625 MM / TIPO: "T")	m²	240,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932324/2016, emitida em 19/12/2016



Certidão nº 932324/2016  
19/12/2016, 16:12

Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1DW088w07

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas

3/10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas  
Documento Registrado nº 932324/2016  
Data: 06/05/2016

Assinatura



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

34	73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO. 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	75,31
35	73892/001	PISO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO. E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA. CALÇADA INTERNA, LATERAL DIREITA	m²	16,00
<b>D</b>				
<b>COBERTURA</b>				
1	72231	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	m²	240,00
2	72229	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	m²	120,00
3		RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA	unid	1,00
4	84035	COBERTURA NO PADRÃO TELHA METALICA TERMOACÚSTICA TOPSTEEL BRASILT, MODELO TOPSTEEL 45. COMPRIMENTO 6 METROS. INCLUINDO CUMEIRA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	m²	230,00
5	84035	TELHA DE FIBROCIMENTO (REFERÊNCIA ONDINA) DE 4MM COMPRIMENTO 2.44. INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m²	51,75
6	74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMASOS (TAMPAS DO RESERVATÓRIO)	m²	2,00
7	73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMASOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA (TAMPAS DO RESERVATÓRIO)	m²	4,00
8	79516/001	LIXAMENTO METAL - REMOÇÃO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METALICA (TAMPAS DO RESERVATÓRIO)	m²	4,00
9	84667	PINTURA ACRÍLICA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, DUAS DEMASOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - TELHADO SUPERIOR	m²	60,00
10	85382	REMOÇÃO DE PROTEÇÃO MECANICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO - TELHADO SUPERIOR	m²	38,40
11	07.01.001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM MANTA ASFALTICA 4MM - TELHADO SUPERIOR	m²	38,40
12	07.01.003	REGULARIZAÇÃO DE PISO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO - TELHADO SUPERIOR	m²	38,40
13	07.01.005	PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM PISO - TELHADO SUPERIOR	m²	38,40
<b>E</b>				
<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>				
1	72685U	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	6,00
2	74165/004U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	10,00
3	74165/001U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	6,00

4/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932324/2016, emitida em 19/12/2016



Certidão nº 932324/2016  
19/12/2016, 16:12

Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1Dw0B6w67

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas

Caro Senhor(a) Juiz(a) do Trabalho,  
Doutor(a) Conselheiro(a) do CREA  
Número 06.106.1208

Manoel



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

4	74165/002U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	6,00
5	74165/003U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	6,00
6	74176/001U	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	6,00
7	75030/001U	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	20,00
8	75030/002U	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	20,00
9	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS - LAVABOS	unid	8,00
10	24.01.002	BACIA SANITÁRIA COM BARRAS DE APOIO EM DUAS PAREDES EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC E NAILON. COM ASSENTO SANITÁRIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PARAFUSOS CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	5,00
11	24.01.003	LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA, COM COLUNA SUSPensa, BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC E NAILON. ACESSÓRIOS E TORNEIRA DE PRESSÃO, PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 40CM. SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	5,00
12	24.02.001	VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTES COM ALAVANCA, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	5,00
13	24.04.001	SABONETEIRA SABAO LIQUIDO - SISTEMA SPRAY	unid	5,00
14	24.04.002	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA NA COR BRANCA	unid	5,00
15	24.04.003	PAPELEIRA TIPO ROLAO NA COR BRANCA	unid	5,00
16	24.05.001	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO	m²	2,10
17	24.03.001	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 60X80CM	unid	5,00
18	24.03.001	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	unid	1,00
F		PINTURA DE PISO - CALÇADAS & ESTACIONAMENTO		
1	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m²	249,14
2	73948/014	LIMPEZA PISO CIMENTADO	m²	249,14
G		PINTURA EXTERNA		
1	73954/001 73751/001	PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNA, SEM MASSA CORRIDA (INCLUSO FUNDO SELADOR)	m²	423,88
2	73751/001	FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAOS	m²	423,88

5/10

*Handwritten initials/signature*

Características do Documento  
Local: 11ª Região do Trabalho  
Data: 06/05/2018  
Assinatura: [Handwritten Signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932324/2016, emitida em 19/12/2016



Certidão nº 932324/2016  
19/12/2016, 16:12

Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1DW0B8w07

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

3	74134/002	EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRILICA COM DUAS DEMAOS, PARA PINTURA LATEX	m²	127,17
H		PINTURA INTERNA		
1	73954/001	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS - PAREDES	m²	386,00
2	73751/001	FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAOS	m²	386,00
3	73955/002	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS	m²	386,00
I		DIVERSOS		
1	79499/001	PINTURA POSTE RETO DE AÇO 3,5 A 6M C/1 DEMAOS D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO (MASTROS)	unid	3,00
2		RECUPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR	unid	1,00
J		CABEAMENTO LÓGICO		
1	15.03.001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6	m	800,00
2	15.02.001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR FÊMEA RJ-45 (M8V) - CAT 6	unid	38,00
3	15.02.002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" PARA 2 RJ-45	unid	19,00
4	15.07.006	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, QUADRADA, DIMENSÕES 4X2"	unid	19,00
5	14.11.001	ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFORADA COM TAMPA 200X50X3000MM, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS	unid	18,00
6	15.05.002	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4"), INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	84,00
7	14.12.001	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, QUADRADA, DIMENSÕES 4X4"	unid	12,00
K		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LÓGICA		
1	14.08.003	TOMADA 2P+T 15A - 250V, INSTALADA EM PAREDE DE GESSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	25,00
2	14.08.001	TOMADA 2P+T 15A - 250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	28,00
3	15.02.002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" PARA 2 RJ-45	unid	53,00
4	14.11.001	ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFORADA COM TAMPA 200X50X3000MM, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS	unid	42,00
5	15.05.002	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4"), INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	55,00

6/10

*[Assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932324/2016, emitida em 19/12/2016



Certidão nº 932324/2016  
19/12/2016, 16:12

Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1DW088w67

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas

*[Assinatura]*  
06/08/2018





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

6	14.12.001	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, QUADRADA, DIMENSÕES 4X4"	unid	7,00
L		INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
1	14.02.014	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	m	1.146,00
2	14.02.015	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	2.203,00
3	14.02.016	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	198,00
4	14.02.017	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO - ENTRE QDE & QDSETI	m	97,00
5	14.05.009	CABO DE COBRE NU 50 MM2	m	30,00
6	15.05.002	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4"), INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	174,00
7	14.12.001	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, QUADRADA, DIMENSÕES 4X4"	unid	56,00
8	14.06.001	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 14W, CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, INCLUINDO REATOR	unid	35,00
9	14.06.005	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W, CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO MULTIFACETADO DE ALTO BRILHO, INCLUINDO REATOR.	unid	9,00
10	01.01.0201C	ARANDELA EXTERNA DE SOBREPOR, CORPO E GRADE EM FERRO FUNDIDO PINTADO NA COR BRANCA, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W. INCLUINDO REATOR	unid	8,00
11	01.01.0202C	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X11W	unid	6,00
12	72332U	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	4,00
13	72331U	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932324/2016, emitida em 19/12/2016



Certidão nº 932324/2016  
19/12/2016, 16:12

Chave de impressão: 87cCcy08x4a1DW0B6w67

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas

7/10

06 08 2018



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

14	01.01.0081C - 12039	QDSUPERIOR - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, PADRÃO DIN CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 60439-3 E NBR IEC 60695-2-11. DE EMBUTIR, PORTA COM FECHAMENTO POR FECHO COM CHAVE. PARA INSTALAÇÃO EM PEREDE. GRAU DE PROTEÇÃO IP 40, CAPACIDADE EM 24 MÓDULOS, COM BARRAMENTO DE FASE TIPO PINO TRIFÁSICO 100A, BARRAMENTO DE NEUTRO/TERRA, ISOLADOR DE PINO RESERVA, BORNE TERMINAL, BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO, PONTES DE LIGAÇÃO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. INCLUSIVE BALANCEAMENTO DAS FASES E IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. INSTALAR TERMINAIS DE PRESSÃO EM TODOS CABOS DO QUADRO.	unid	1,00
15	1.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES CLASSE III TRIPOLAR 1máx. - 8kA-220V.	unid	1,00
16	01.01.0065C - 12039	DISJUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR, TENSÃO NOMINAL 127V, CORRENTE NOMINAL 20A, 30mA.	unid	2,00
17	01.01.0065C - 12039	DISJUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, TENSÃO NOMINAL 220V, 30mA.	unid	1,00
18	1.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPTÃO 5KA, CURVA C	unid	1,00
19	1.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOPOLAR, TENSÃO NOMINAL 127V, CORRENTE NOMINAL 20A, CAPACIDADE INTERRUPTÃO 5KA, CURVA C	unid	1,00
20	1.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPTÃO 5KA, CURVA C	unid	1,00
21	01.01.0081C - 12039	QDE SUPERIOR - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, PADRÃO DIN CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 60439-3 E NBR IEC 60695-2-11. DE EMBUTIR, PORTA COM FECHAMENTO POR FECHO COM CHAVE. PARA INSTALAÇÃO EM PEREDE. GRAU DE PROTEÇÃO IP 40, CAPACIDADE EM 24 MÓDULOS, COM BARRAMENTO DE FASE TIPO PINO TRIFÁSICO 100A, BARRAMENTO DE NEUTRO/TERRA, ISOLADOR DE PINO RESERVA, BORNE TERMINAL, BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO, PONTES DE LIGAÇÃO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. INCLUSIVE BALANCEAMENTO DAS FASES E IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. INSTALAR TERMINAIS DE PRESSÃO EM TODOS CABOS DO QUADRO.	unid	1,00
22	2.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES CLASSE III TRIPOLAR 1máx. - 8kA-220V.	unid	1,00
23	2.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPTÃO 5KA, CURVA C	unid	1,00
24	2.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPTÃO 5KA, CURVA C	unid	1,00

8/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932324/2016, emitida em 19/12/2016



Certidão nº 932324/2016  
19/12/2016, 16:12

Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1DW0B6wb7

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas

06/08/2018



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

25	2.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOPOLAR, TENSÃO NOMINAL 127V, CORRENTE NOMINAL 10A, CAPACIDADE INTERRUPTÃO 5KA, CURVA B	unid	3,00
26	2.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPTÃO 5KA, CURVA C	unid	1,00
27	01.01.0081C - 12039	QDSETIC - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, PADRÃO DIN CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 60439-3 E NBR IEC 60695-2-11. DE EMBUTIR, PORTA COM FECHAMENTO POR FECHO COM CHAVE. PARA INSTALAÇÃO EM PEREDE. GRAU DE PROTEÇÃO IP 40, CAPACIDADE EM 24 MÓDULOS, COM BARRAMENTO DE FASE TIPO PINO TRIFÁSICO 100A, BARRAMENTO DE NEUTRO/TERRA, ISOLADOR DE PINO RESERVA, BORNE TERMINAL, BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO, PONTES DE LIGAÇÃO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. INCLUSIVE BALANCEAMENTO DAS FASES E IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. INSTALAR TERMINAIS DE PRESSÃO EM TODOS CABOS DO QUADRO.	unid	1,00
28	3.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES CLASSE III TRIPOLAR Imáx. - 8kA-220V.	unid	1,00
29	3.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, TENSÃO NOMINAL 127V, CAPACIDADE INTERRUPTÃO 5KA, CURVA C	unid	1,00
30	3.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPTÃO 5KA, CURVA C	unid	1,00
31	3.5	CHAVE REVERSORA COM POSIÇÃO "0" 3 POLOS COM OFF . FIXAÇÃO PELO TOPO, ESPELHO FRONTAL "1-0-2" CORRENTE DE OPERAÇÃO 40A TENSÃO 127V.	unid	3,00
32	3.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, TENSÃO NOMINAL 127V, CAPACIDADE INTERRUPTÃO 5KA, CURVA C	unid	1,00
33	01.01.0069C - 5097	QDE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, PADRÃO DIN CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 60439-3 E NBR IEC 60695-2-11. DE EMBUTIR, PORTA COM FECHAMENTO POR FECHO COM CHAVE. PARA INSTALAÇÃO EM PEREDE. GRAU DE PROTEÇÃO IP 40, CAPACIDADE EM 40 MÓDULOS, COM BARRAMENTO DE FASE TIPO PINO TRIFÁSICO 100A, BARRAMENTO DE NEUTRO/TERRA, ISOLADOR DE PINO RESERVA, BORNE TERMINAL, BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO, PONTES DE LIGAÇÃO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. INCLUSIVE BALANCEAMENTO DAS FASES E IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. INSTALAR TERMINAIS DE PRESSÃO EM TODOS CABOS DO QUADRO.	unid	1,00
34	4.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES CLASSE II TRIPOLAR Imáx. - 30kA-220V	unid	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932324/2016, emitida em 19/12/2016



Certidão nº 932324/2016

19/12/2016, 16:12

Chave de Impressão: 87cCcy08x4s1DW0B8w67

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas

9/10

06/08/2018



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

35	4.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 127V, CAPACIDADE INTERRUPTÃO 5kA, CURVA B	unid	13,00
36	4.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPTÃO 5kA, CURVA B	unid	2,00
37	4.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, TENSÃO NOMINAL 220V, CORRENTE NOMINAL 20A, CAPACIDADE INTERRUPTÃO 5kA, CURVA C	unid	2,00
38	4.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPTÃO 5kA, CURVA C	unid	2,00
39	4.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPTÃO 5kA, CURVA C	unid	1,00
40	4.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 70A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPTÃO 5kA, CURVA C	unid	1,00
41	01.01.0080C - 12045	QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, PADRÃO DIN CONFORME NORMA ABNT NBR IEC 60439-3 E NBR IEC 60695-2-11. DE EMBUTIR, PORTA COM FECHAMENTO POR FECHO COM CHAVE. PARA INSTALAÇÃO EM PEREDE. GRAU DE PROTEÇÃO IP 40, CAPACIDADE EM 50 MÓDULOS, COM BARRAMENTO DE FASE TIPO PINO TRIFÁSICO 100A, BARRAMENTO DE NEUTRO/TERRA, ISOLADOR DE PINO RESERVA, BORNE TERMINAL, BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO, PONTES DE LIGAÇÃO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS E DEMAIS ACESSÓRIOS. INCLUSIVE BALANCEAMENTO DAS FASES E IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. INSTALAR TERMINAIS DE PRESSÃO EM TODOS CABOS DO QUADRO.	unid	1,00
42	5.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES CLASSE II TRIPOLAR Imáx. - 40kA-220V - TENSÃO DE TRABALHO 127/220V	unid	1,00
43	5.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 127V, CAPACIDADE INTERRUPTÃO 5kA, CURVA C	unid	5,00
44	5.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPTÃO 5kA, CURVA B	unid	7,00
45	5.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR, TENSÃO NOMINAL 220V, CORRENTE NOMINAL 25A, CAPACIDADE INTERRUPTÃO 5kA, CURVA C	unid	2,00
46	5.6	DISJUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 127V, 30mA.	unid	2,00
47	5.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPTÃO 5kA, CURVA C	unid	1,00

10/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932324/2016, emitida em 19/12/2016



Certidão nº 932324/2016  
19/12/2016, 16:12

Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1Dw0B8w67

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas

06/09/2016




PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

48	5.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 70A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 5KA, CURVA C	unid	1,00
49	5.9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 125A, TENSÃO NOMINAL 220V, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO 10KA	unid	1,00
<b>M</b>				
<b>REFRIGERAÇÃO</b>				
1	25.02.002	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, JUNTA SOLDADAS, INCLUINDO ISOLAMENTO, Ø3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ATÉ 15 METROS	m	105,00
2	25.02.005	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, JUNTA SOLDADAS, INCLUINDO ISOLAMENTO, Ø5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ATÉ 15 METROS	m	105,00
1	22.04.020	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO ATÉ 15 METROS	m	105,00
<b>N</b>				
<b>LIMPEZA FINAL</b>				
1		LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.500,00
2	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	350,00

A referida empresa cumpriu rigorosamente os termos do Contrato firmado e executou as obras de acordo com os projetos/especificações, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Manaus, 31 de agosto de 2016.

  
ARKBAL VIELAR CAVARA DE SÁ PEIXOTO  
Engº Civil CREA 2970-D/AM RR  
Fiscal de Obra - CPF 461.532.686-68

  
NORBERTO SANTOS DE COES  
Engº Eletricista CREA 1857-D/AM RR  
Fiscal de Obra - CPF 054.534.612-68

11/10

Certidão nº 932324/2016  
19/12/2016, 16:12

Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1DW0B8wb7

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 932324/2016, emitida em 19/12/2016

Manaus, 06 de 08 de 2016



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº AM20150009106**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 040469105-6  
Empresa contratada: CASTELL CONSTRUÇOES LTDA-EPP Registro: 000000420-0

**2. Contratante**

Contratante: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11REGIÃO CPF/CNPJ: 01.671.187/0001-18  
AVENIDA VISCONDE DE PORTO ALEGRE Nº: 1265  
Complemento: Bairro: PRAÇA 14 DE JANEIRO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69020130  
País: Brasil  
Telefone: Email:  
Contrato: 65/2014 Celebrado em: 17/12/2014  
Valor: R\$ 345.100,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
Ação Institucional: Órgão Público

Situação: BAIXA DE ART  
Atendido: SIM Data da Situação: 09/12/2016  
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO  
Descrição:

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11REGIÃO CPF/CNPJ: 01.671.187/0001-18  
AVENIDA EDUARDO RIBEIRO Nº: 2046  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: ITACOATIARA UF: AM CEP: 69100081  
Telefone: Email:  
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
Data de Início: 11/05/2015 Previsão de término: 08/08/2015  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA	311,00	m²

**5. Observações**

CONTRATO Nº65/2014/TRT11/DLC - REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE ITACOATIARA/AM. ÁREA 311,00 M²

**6. Declarações**

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima  
WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR - CPF: 819.351.452-15  
Local de data de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11REGIÃO - CNPJ: 01.671.187/0001-18

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 178,34 Pago em: 25/05/2015 Nosso Número: 8301167895

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: yd6YAB  
Impresso em: 19/12/2016 às 17:12:02 por: adapt, ip: 191.189.15.155

Certidão nº 932324/2016  
19/12/2016, 16:12

Chave de Impressão: 87cCcy08x4a1DW0B8wb7  
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2016 e contém 13 folhas

Comissão Permanente de Julgamento de Recursos  
Documento Com  
Manaus, 06 de 08 de 2016  
Identificação



SEÇÃO FISCAL DO CREA

# Certidão de Acervo Técnico

No. 725/2014

Nome: **WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR**  
 No. CREA: **12773-D/AM**  
 Modalidade(s): **ENGENHEIRO CIVIL**  
 Endereço: **AV. VIA LÁCTEA N.669 APART.1802 TORRE C COND. VISTA DO SOL MORADA DO SOL - MANAUS/AM**  
**ARTIGO 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARG. UNICO. COM**  
 Atribuições: **RESTRICOES A AEROPORTOS, BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, ENGENHARIA DE TRAFEGO, PORTOS, RODOVIAS, IRRIGACÃO E DRENAGEM.**

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente a ART No. 30251/2014 de 13/10/2014**  
 Contratante: **INDUSTRIA REUNIDOS PROGRESSO LTDA**  
 Empresa Contratada: **CASTELL CONSTRUCOES LTDA-EPP**  
 Local Obra/Serviço: **AV EPHIGÊNIO SALLES MORADA DO SOL, 3000, ALEIXO - MANAUS/AM**  
 Valor Obra/Serviço: **R\$ 450.000,00**  
**RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE COM ÁREA TOTAL DE 968,22 M². PRAZO: 06 MESES. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)**

Histórico: Conforme atestado anexo (09 páginas, emitido em 05/11/2014), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades da Eng. Elétrica (Projeto de Instalações Elétricas/Lógicas/Telefone/SPDA/Segurança/CFTV/Alarme; Instalações elétricas em alta tensão, Telecomunicações e Informática, Instalações de Lógica, Infra-estrutura para Sistema de CFTV e para Sistema de Alarme) e da Eng. Mecânica (Projeto de Instalações de Ar condicionado/Ventilação mecânica; Instalações de Ar condicionado, Ventilação e Aquecimento), salvo como apoio civil. E ainda: Paisagismo e Jardinagem, todas por serem atividades fora das atribuições do profissional. Obs.: 1- Signatário do atestado na condição de profissional habilitado, Eng. Civil. Charles de Oliveira Menta: CPF N. 627.841.372-87. 2- A ART N. 33219/2014 inicial, substituída por retificação de valor, foi registrada na última data correspondente ao término dos serviços, ou seja, em 07/11/2014. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.


Manaus, 12 de novembro de 2014

  
**ENGENHEIRO CIVIL TELAMÓN BARBOSA FIRMINO NETO**  
 PRESIDENTE



Autentico e presente cópia reprográfica por conter com o original e mim apresentado Dou fé Em Testemunho da Verdade Emitido por ELIANE PANTOJA QUEIROZ - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO T.J-AM AUTENT000451HW0AXWS2U2E8NP41 Data/Hora de utilização: 03/08/2018 18:22:15 Valide em: [cidadeam.portaiseloam.com.br](http://cidadeam.portaiseloam.com.br) Valor cobrado R\$16,00

**Eliane Pantoja Queiroz**  
 Escrevente Autorizada

  
**Charles de Oliveira Menta**  
 Assessor Técnico

EM BRANCO

EM BRANCO





**INDÚSTRIAS REUNIDAS PROGRESSO LTDA.**

Produtos Metalúrgicos em Geral - Fábrica de Pregos, Arames Fardados, Matriz de Arame, Trefaria e Grampos para Cerca.

### ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

A **INDUSTRIA REUNIDAS PROGRESSO LTDA**, sociedade empresária limitada, com sede em Manaus (AM), inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica do ministério da Fazenda sob o número **04.408.985/0001-40**, neste ato representado pelo sócio-diretor, Djalma de Souza CPF: **027.684.292-87**, Atesta para os devidos fins, que a Empresa **CASTELL CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ: **09.516.788/0001-68** estabelecido à Av. Efigênio Salles Nº3000-A Morada do Sol - Aleixo, Manaus-AM, tendo como representante legal o Sr. Wilson da Silva Castelo Branco Júnior, portador da cédula de identidade nº 1750429-5, foi prestadora de serviços de engenharia para a Industria Reunidas Progresso Ltda, referente ao Contrato nº 10/2014, que se refere a Elaboração de Projetos de Engenharia e Execução de Obras de Reforma, Ampliação e Manutenção do prédio sede desta empresa, tendo demonstrado capacidade técnica na execução dos mesmos, nada constando que a desabone.


#### Por oportuno, registramos as seguintes características dos serviços:

Data da assinatura do contrato: 01/04/2014

Início dos serviços do contrato: 25/04/2014


Conclusão dos serviços do contrato: 05/11/2014

**1.0 Natureza:** Contratação de serviços de engenharia para Elaboração de projetos e Execução de Reforma e Ampliação do edifício sede da empresa com área total de 1.152,35m<sup>2</sup>.



**2.0 Valor do Contrato:** R\$450.000,00

**3.0 Planilha de Serviços:**

A descrição e os quantitativos dos serviços foram executados conforme Anexo I. — 

**4.0 Profissionais Responsáveis:**

Wilson da Silva Castelo Branco Júnior – Engenheiro Civil CREA 12773-D/AM

Sidhartha Israel Coviello – Engenheiro Eletricista CREA 14120-D/AM



7ª TABELA DE NOTAS FIORETI - Br.P. Juliana de Sá Fioretti  
Av. Calista Ladeira, 19 - Po. 10 de Sobrado - Manaus/AM - PAÍS (92) 3611 3610  
Site: www.portalseum.com.br

Autentico e presente cópia reprográfica por conferir com o original e mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por ELIANE PANTOJA QUEIROZ - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCAL DO TJ-AM AUTENT000451LWAWTW1NNQ2RPZ71  
Data/Hora de utilização: 03/08/2018 16:24:04  
Válida em: cidadeo.portalseum.com.br Valor cobrado R\$6,00.

*Eliane Pantoja Queiroz*  
Escrivente Autorizada

EM BRANCO

EM BRANCO


**INDÚSTRIAS REUNIDAS PROGRESSO LTDA.**

 Produtos Metalúrgicos em Geral - Fábrica de Pregos - Usina Farpada - Mostras de Aço - Trefilado e  
 Gráficos para Cerca.

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**
**ANEXO I - ORÇAMENTO ANALÍTICO**

Item	Especificações das Serviços	Quant	Und
1	Serviços Preliminares		
1.1	Atualização de projetos / As built (norma de 500 m2)	1 152,35	m2
1.2	ART de projetos e execução de obras	1,00	und
1.3	Gerenciamento, compatibilização de projetos e elaboração de orçamento analítico completo com cronograma físico-financeiro e curva abc.	1,00	und
1.4	Projeto Arquitetônico executivo	1 152,35	m2
1.5	Projeto de Instalações Hidro-Sanitárias / Elétricas / Lógicas / Telefone / SPDA / Segurança / CFTV / Alarme / Combate a Incêndio	1 152,35	m2
1.6	Projeto de Drenagem / Paisagismo / Sinalização e Comunicação visual	1 152,35	m2
1.7	Projeto de Instalações de Ar condicionado / Ventilação mecânica	1 152,35	m2
1.8	Projeto de Fundações e Estrutura de Concreto Armado	1 152,35	m2
1.9	Projeto de Cobertura em Estrutura Metálica o Mezanino	1 152,35	m2
2	Serviços Iniciais		
2.1	Administração da obra	6	mes
2.2	Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios (m²/mês)	400	m²
2.3	Demolição de paredes e estrutura de concreto	74,35	m3
2.4	Demolição de piso	25,75	m3
2.5	Demolição de divisória de gesso	120	m2
2.6	Rasgo em alvenaria para passagem de tubulação, $\phi = 32\text{mm}$ (1 1/4") a 50mm (2")	250	m
2.7	Remoção de entulho	150	m3
2.8	Locação da obra	1 152,35	m2
3	Fundações Sapatas e Estacas / Estrutura em concreto armado		
3.1	Escavação manual	725,12	m3
3.2	Reaterro compactado	21,50	m3
3.3	Estaca Raiz diâmetro 20cm fck20MPa (Reforço estrutural)	85,04	m
3.4	Concreto magro 5 cm	36,50	m3
3.5	Forma aparente em compensado plastificado 15mm	605,55	m2
3.6	Armação aço CA-50/50	5 147,35	kg
3.7	Concreto usinado 25,0 Mpa	125,35	m3
3.8	Laje pré-moldada para pisos e forros esp. 12cm	254,65	m2
3.9	Armadura em tela soldada aço CA60 Q61 15x15	254,65	m2
3.10	Desforma	521,35	m2
4	Estrutura Metálica - Cobertura e Mezanino		
4.1	Furo em concreto, $\phi=1/2"$ e profundidade 15 cm	100	Un
4.2	Fornecimento e colocação de chumbadores expansíveis, $\phi=1/2"$	100	Un
4.3	Panel de piso 1200x2500 esp. 40mm (que suporte carga até 700 kgf/m2) - PAINEL MAD WALL	56	Un
4.4	Estrutura metálica cobertura	336,25	m2
4.5	Cobertura/abrigo para veículos em estrutura metálica (Estacionamento)	251,35	m2
4.6	Telha cerâmica tipo plan	336,25	m2
4.7	Estrutura metálica mezanino (pórticos, escadas, reforços, mezaninos) Pintada	7.523,00	kg
5	Alvenarias e Outras Vedações		

 TABELA DE NOIAS FIORETI - BR. Juliana de Sá Fiorilli  
 Av. Carlos Botelho, 19 - Jd. Morumbi, São Paulo - SP - Fone: (11) 3411-3410  
 Site: www.cadastrosfiscais.com.br

 Autentico e presente cópia retrográfica por conferir com o original a míni  
 apreendido. Dou fé. Em Testemunho de Verdade. Emitido por: ELIANE  
 PANTOJA QUEIROZ - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCAL  
 DO TJ-AM AUTENT000451FEK692XJ7LETK4328  
 Data/Hora de utilização 03/08/2018 16:23:53  
 Valida em: cadastroportalelcom.com.br Valor cobrado R\$4,00.

EM BRANCO

EM BRANCO


**INDÚSTRIAS REUNIDAS PROGRESSO LTDA.**

Produto Metalúrgicos em Geral - Fábrica de Pregos, Arame Farpado, Malhas de Arame, Trellans e Grampos para Cerca

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

5.1	Alvenaria com tijolo cerâmico furado 10x20x20 com c=10cm, com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9	452,36	m2
5.2	ALVENARIA de enchimento de pilares com tijolo cerâmico furado, 10 x 20 x 20 cm, com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9	67,5	m2
5.3	Verga reta em concreto estruturado - parede 15cm	13,2	m
7	Impermeabilização		
7.1	Impermeabilização de pisos para áreas molhadas		
7.2	Manta asfáltica 4mm	152,35	m2
7.3	Proteção Mecânica	265,35	m2
7.4	Argamassa impermeável	265,35	m2
		165,32	m2
8	Pavimentação		
8.1	Lijota cerâmica 40x40cm, cinza claro, Hércules GR, Stufum, Cocrisa ou de mesma eq. técnica Assent com argamassa de sobreposição e rej, junta plus fina 2 mm branco plus, inclusive rodapé	256,3	m2
8.2	Porcelanato polido 40x40cm, cor azul, ref. azulito, série prisma, fab. Eliane ou de mesma eq. técnica	109,16	m2
8.3	Porcelanato alumínio granular 40x40cm, cor cinza claro, fab. Eliane ou de mesma eq. técnica	548,96	m²
8.4	Piso em concreto armado 10x15cm esp. 15cm	425,36	m2
8.5	Concreto ciclópico para piso elevado (h= 17 cm)	13,34	m3
8.6	Piso para estacionamento em paviers	450,35	m2
8.7	Piso tátil alerta/direcional emborrachado, Andakuz ou de mesma equivalência técnica (m² = m)	24,25	m
8.8	Piso Paviflex em placa 30x30cm	134,35	m2
8.9	Sotela de granito cinza mauá polido	44,54	m
8.10	Regularização de Piso - traço 1:3 - espessura 3cm	1.123,25	m2
9	Revestimentos de Parede		
9.1	Chapisco interno/externo, com argamassa de cimento e areia sem peneirar, 1:3 c=5mm	510	m2
9.2	Reboco desempenado (goufista - massa única)	510	m2
9.3	Emboço desempenado liso, com argamassa cimento/areia	365,98	m2
9.4	Lajota cerâmica 40x40cm, cinza claro, Hércules GR, Stufum, Cocrisa ou de mesma eq. técnica Assent, com argamassa de sobreposição e rej, junta plus fina 2 mm branco plus, inclusive rodapé	145,25	m2
9.5	Cerâmica 10x10cm, branco neve, arquitetural, com rejuntamento, fab. Eliane, ou de mesma eq. técnica	789,65	m2
10	Divisórias, Forros e Pisos Falsos		
10.1	Divisão em gesso acartonado, tipo ST, montante 90/3000 mm (com instalação)	161,6	m2
10.2	Forno de gesso acartonado (tipo FGE), painéis Gypsum ST BR 12,5mm, inclusive pendural e instalação. Lafarge ou de mesma equivalência técnica	548,45	m2
10.3	Forno mineral em placas 625x1225 esp15mm completo com acessórios de instalação	568,35	m2
10.4	Tabica em gesso lisa para contorno de forno de gesso acartonado	227,3	m
10.5	Divisória em granito verde corumbá	65,36	m2
11	Carpintaria / Marcenaria		
11.1	Porta de 01 folha 0,70x2,10m, compens. revest. lam. fen.-mel. text., cinza office gray PP25 e=0,8mm (fixação em alvenaria/divisória/paredo de gesso)	8	un
11.2	Porta de 01 folha 0,90x2,10m, compens. revest. lam. fen.-mel. text., cinza office gray PP25 e=0,8mm (fixação em alvenaria/divisória/paredo de gesso)	5	un
11.3	Mobiliário padrão	1	q

 7- TABELA DE NOÍAS FIORETTI - Ref. Juliana de Sá Fioratti  
 Av. Carlos Magalhães, 15 - Pq. 10 de Novembro - Mossoró/RN - CEP: 59.710-110

 Autentico e presente cópia reprográfica por conter com o original  
 apresentado Dou fe Em Testamento da Verdade. Emitido por ELIANE  
 PANTOJA QUEIROZ - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
 DO TJ-RN AUTENT00045196YPDJX6WNL0B01  
 Data/Hora de utilização 03/08/2018 16:23:42  
 Valido em cidade: potaitelem.com.br. Valor cobrado R\$6,00.

EM BRANCO

EM BRANCO



**INDÚSTRIAS REUNIDAS PROGRESSO S.A.**  
 Processos Metalúrgicos em Geral - Fábrica de Pregos, Arames e  
 Grupos para Cerca.

INSS - Seção de Logística, Licitações e Contratos e Engenharia

**CONFERE COM O ORIGINAL**

DA Data: \_\_\_\_\_  
 doc. Março de Arame, Treliças e

\_\_\_\_\_  
 Servidor \_\_\_\_\_  
 Matrícula \_\_\_\_\_

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

11.4	Armário sob bancada, revestido em laminado melamínico, com ferragens	65,32	m <sup>2</sup>
12	Serralheria		
12.1	Estrutura de tubo de alumínio diâmetro 3" para fixação de divisórias de vidro	12	m
12.2	Estrutura em perfil metálico tipo "U", esp. 10 cm, fixada à estrutura do forro, p/ receber escuadria de vidro temperado	17,06	m
12.3	Estrutura metálica para fixação do painel/lotreiro e cobertura em fibrocimento da fachada	9,08	m <sup>2</sup>
12.4	Chapa metálica galvanizada no. 14, calandrada, dobrada, formando módulos em requadros (tipo aluobond)	52,14	m <sup>2</sup>
12.5	Mastro, tipo vertical, metalizado a zinco, inclusive acessórios	2	un
12.6	Porta chapa metálica galvanizada no. 14, com batente	1	m <sup>2</sup>
12.7	Escuadria de alumínio anodizado	26,35	m <sup>2</sup>
12.8	Comissão em ferro tubular em duas barras diâmetro entre 3 e 4,5 cm, com montante	15,63	m
12.9	Estrutura metálica em metalon para sustentação do forro de gesso acartonado em estrutura de madeira/metálica	548	m <sup>2</sup>
12.10	Estrutura Metálica - sustentação forro, duto e elétrica	430	m <sup>2</sup>
13	Ferragens		
13.1	Dobradça 3"x 2.1/2" cromada, anelada, Lockwell ou de mesma eq. técnica, conj. c/ 3 unid.	13	g
13.2	Fechadura, cromada, ref. 71214 linha Design Uno, tipo alavanca, Lockwell ou de mesma eq. técnica	13	un
13.3	Fechadura tipo puxador com teia-chave, acabamento cromado fosco, fab. papelz ou de mesma eq. técnica	1	un
13.4	Fechadura de segurança cromada para porta de vidro, Dorma ou de mesma eq. técnica	2	un
13.5	Puxador tubular cromado para porta de vidro, Dorma ou de mesma eq. técnica	1	par
13.6	Mola hid. aérea p/ porta, potência 2, prata, ref. MA200, fab. Dorma ou de mesma eq. técnica	0	un
13.7	Mola hidráulica p/ piso, com espeího em aço inox, BTS 75V, Dorma ou de mesma eq. técnica	1	un
14	Vidraçaria		
14.1	Fornec. e instalação de vidro temperado iso, incolor, esp. 10mm com ferragens	97,65	m <sup>2</sup>
14.2	Fornec. e instalação de porta de vidro temperado, iso, incolor, esp. 10mm, 1 folha 0,90x2,10m, com ferragens	15	un
15	Pintura		
15.1	Pintura 100% acrílica, branca gelo, ref. 002, semi brilho, com emas. acil., fab. Coral ou de mesma equivalência técnica	515,26	m <sup>2</sup>
15.2	Embossamento 100% acrílica	253,36	m <sup>2</sup>
15.3	Pintura PVA, branca neve, ref. 001, fosco, c/ fundo preparador branco, massa PVA, Coral ou de mesma eq. técnica	618,83	m <sup>2</sup>
15.4	Pintura esmalte sintético fosco, cinza escuro, ref. 1283F, Coral ou de mesma eq. técnica, sobre superfície de madeira	45,5	m <sup>2</sup>
15.5	Pintura esmalte sintético fosco, cinza claro, ref. 1276P, Coral ou de mesma eq. técnica, sobre superfície metálica - comissões	1,97	m <sup>2</sup>
15.6	Pintura esmalte sintético fosco, preto (moldura do letreiro - high tech)	9,08	m <sup>2</sup>
15.7	Pintura a pistola com tinta automotiva, prata pólar metálico 97 e acab. c/ verniz poliuret. bi-comp. Wanda ou de mesma eq. técnica	9	m <sup>2</sup>
15.8	Pintura anti-ferrugínea (zarcão) - comissões	1,97	m <sup>2</sup>
16	Inst. Elétricas, Teléc. e Informática		
16.1.0	Iluminação e Tomadas de Uso Comum		

TABELA DE NOVAS HORETII - BR - JULIANA DE SA TORRES  
 Av. Carlos Botelho, 15 - Pó. 10 - Vila Industrial - Mossaçu - PAIM (91) 2611-5810  
 Site: www.tentamentologia.com.br

Autentico a presente cópia reprográfica por conter com o original e  
 apresentado, Dou-ló Em Testamento da Verdade. Emitido por ELIANE  
 PANTOJA QUEIROZ - ESCRITAMENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
 DO TJ-RN AUTENT0004510733DKINSAE04F37  
 Data/Hora da Utilização 03/08/2018 16:23:36  
 Valide em: cidadeportalrn.com.br Valor cobrado R\$ 1,00

*Elaine Pantója Queiroz*  
 Autorizada

EM BRANCO

EM BRANCO




**INDÚSTRIAS REUNIDAS PROGRESSO LTDA.**

Produtos Metalúrgicos em Geral - Fábrica de Pregos, Arame Farpado, Malhas de Arame, Trefilado e Grupos para Cerca.

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

16.1.1	Centro de distribuição de embusa com barramento trifásico +neutro+terra cap. corrente 100A para 50 disjuntores tipo DIN norma IEC.	1	un
16.1.2	Disjuntor 3P-70A Tipo DIN NORMA IEC - ref: K32a Merlin Gerin ou similar	1	un
16.1.3	Disjuntor 1P-15A Tipo DIN NORMA IEC - ref: K32a Merlin Gerin ou similar	11	un
16.1.4	Disjuntor 1P-20A Tipo DIN NORMA IEC - ref: K32a Merlin Gerin ou similar	1	un
16.1.5	Disjuntor 1P-10A Tipo DIN NORMA IEC - ref: K32a Merlin Gerin ou similar	8	un
16.1.6	Disjuntor diferencial residual, In=25A, 2 módulos, 30 mA, ref: DPNa Vigi Multi, Merlin Gerin ou similar	8	un
16.1.7	Supressor de Transiente 25 KA, fab. Clamper ou similar (03 fuses)	1	un
16.1.8	Cabo de cobre, 1kV, # 16mm <sup>2</sup> , flexível, ref: PIRELLI ou similar, conforme especificação	150	m
16.1.9	Cabo de cobre, 750V, # 2,5mm <sup>2</sup> , flexível, ref: PIRELLI ou similar, conforme especificação	1100	m
16.1.10	Cabo de cobre, 750V, # 4,0 mm <sup>2</sup> , flexível, ref: PIRELLI ou similar, conforme especificação	600	m
16.1.11	Cabo PP, 750V, 3x1,0mm <sup>2</sup> , flexível	144	m
16.1.12	Luminária 2x32W - ref: LUMICENTER LUBW232GAR ou similar, conforme especificação	109	un
16.1.13	Reator 2x32W - 127V - conforme especificação	109	un
16.1.14	Lâmpada fluorescente tubular, 32W, ref: PHILLIPS Super 65 ou similar, conforme especificação	218	un
16.1.15	Luminária 2x16W - ref: LUMICENTER LUBW216GAR ou similar, conforme especificação	7	un
16.1.16	Reator 2x16W - 127V - conforme especificação	7	un
16.1.17	Lâmpada fluorescente tubular, 16W, ref: PHILLIPS Super 85 ou similar, conforme especificação	14	un
16.1.18	Armadela externa para lâmpada PL Eletrônica 9W, à prova de tempo - ref: LUSTRES PROJETO F-5074 ou similar, completa, conforme especificação	1	un
16.1.19	Bloco autônomo de emergência c/ 2 lamp de 8W - ref: UNITRON	14	un
16.1.20	Eletroduto de F.G Ø1" incluindo conexões e acessórios	12	vr
16.1.21	Eletroduto de F.G Ø3/4" incluindo conexões e acessórios	70	vr
16.1.22	Caixa octogonal PVC - 4"x4", ref: CIPP 4x4 FM, CEMAR ou similar	60	un
16.1.23	Caixa de PVC 4x2", ref: CIPP 4x2 FF, CEMAR ou similar	28	un
16.1.24	Caixa de PVC 4x4", ref: CIPP 4x4 FF, CEMAR ou similar	4	un
16.1.25	Módulo de interruptor monopolar de uma tecla 15A, com espelho ref: PRIM 0910, PRIMELETRICA LINHA CLARIS ou similar - conforme especificação	9	un
16.1.26	Tomada 2P+T, 15A-250V, vermelha, com espelho - ref: STECK S-1666	22	un
16.1.27	Quadro de comando, dim 50x40x20cm, ref: CEMAR CE 5040-20 ou similar, conforme especificação	1	un
16.1.28	Timer digital c/ batere, 12 memórias para programação e 1 canal de saída, ref: COEL ou similar	1	un
16.1.29	Contactador 16A/250V com 1NA+1NF, ref: CWM18 WEG ou similar.	4	un
16.1.30	Relê fotoelétrico 220V-1200V	2	un
16.1.31	Material para sustentação da tubulação, incluindo barra rosqueada 1/4", pino c/ rosca 1/4", junção 1/4", abraçadeira tipo "D", parafuso zincado 1/4"x1" com porca arruela e anilha de pressão.	1	vb
16.1.32	Acessórios (terminais abraçadeiras, anilhas, prensa cabos, fita isolante e etc)	1	vb
16.1.33	Medição da resistência de terra equivalente da malha de aterramento e emissão de relatório	1	vb
16.2.0	Instalações Elétricas / Lógicas		
16.2.1	Quadro de comando, dim 60x60x20cm, ref: CEMAR CE 6060-20 ou similar, conforme especificação	1	un
16.2.2	Barramento trifásico norma DIN - 150A, ref: CEMAR ou similar, conforme especificação	1	un
16.2.3	Barramento de neutro / terra 1 1/2" x 3/16" c/ 40 furos com rosca 3/16", conforme especificação	1	un
16.2.4	Disjuntor 3P-70A Tipo DIN NORMA IEC - ref: K32a Merlin Gerin ou similar	1	un

 7- TABELA DE NOVAS FIORETTI - BR - Juliana de SA FIORETTI  
 Av. Carlos Botelho, 15 - 1º - JD do Morumbi - MACKENZIE - SÃO PAULO - SP - 05411-010  
 Tel: (11) 5082-1000 Fax: (11) 5082-1001

 Autenticado a presente cópia reprográfica por conter com o original autenticado e apresentado Dou 16 Em Testemunho da Verdade Emitido por ELIANE PANTOJA QUEIROZ - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO AUTORIZADA DO TJ-AM AUTENT000451U0115JAMNVC6193  
 Data/Hora da utilização 03/08/2018 16:24:56  
 Validez em cidade: portaiseloam.com.br Valor cobrado R\$6,00

EM BRANCO

EM BRANCO

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

16.2.5	Disjuntor 1P-25A Tipo DIN NORMA IEC - ref. K32a Merlin Gerin ou similar	0	un
16.2.6	Cabo de cobre, 750V, # 16mm <sup>2</sup> , flexível.	60	mt
16.2.7	Cabo de cobre, 750V, # 4mm <sup>2</sup> , flexível, ref. PIRELLI ou similar, conforme especificação	600	mt
16.2.8	Cabo de cobre, 750V, # 2,5mm <sup>2</sup> , flexível, ref. PIRELLI ou similar, conforme especificação	1100	mt
16.2.9	Caixa metálica para tomadas RJ 45 fêmea e 2 tomadas elétricas 2P+T.	27	un
16.2.10	Tomada 2P+T 20A/250V 2 pinos chatos + T, preto em bakelite, ref. DT99103 DUTOTEC ou similar, conforme especificação	27	mt
16.2.11	Filtro de linha 127V, régua c/ 4 tomadas 2P+T, ref. Clamper ou similar	10	un
16.2.12	Rack aberto 19"x40u's - FURUKAWA ou similar, conforme especificação	1	un
16.2.13	Bandeja 1U x 19" x250mm, para rack, FURUKAWA ou similar, conforme especificação	3	un
16.2.14	Régua de tomada para rack 19" - c/ 6 tomadas 2P+T, ref. FURUKAWA ou similar, conforme especificação	3	un
16.2.15	Guia de cabo horizontal fechada 1U, FURUKAWA ou similar, conforme especificação.	7	un
16.2.16	Porca gasta c/ porafuso	40	un
16.2.17	Patch Panel 24Portas Cat 5e, ref. FURUKAWA ou similar.	7	un
16.2.18	Cabo UTP Cat 5e 4 pares, fab Furukawa ou similar	1400	m
16.2.19	Conector RJ-45 fêmea Cat 5e (tomada), com protetor contra poeira, FURUKAWA ou similar, conforme especificação	55	un
16.2.20	Patch Cable Cat 5e("Hub Cable") 1,5m - Vermelho, ref. FURUKAWA ou similar, conforme especificação	25	un
16.2.21	Patch Cable Cat 5e("Hub Cable") 1,5m - Amarelo, ref. FURUKAWA ou similar, conforme especificação	25	un
16.2.22	Patch Cable Cat 5e("Hub Cable") 1,5m - Verde, ref. FURUKAWA ou similar, conforme especificação	25	un
16.2.23	Adapter Cable ("Work Cable") 2,5m, Azul, ref. FURUKAWA ou similar, conforme especificação	30	un
16.2.24	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço, com tampa, ref. CEMAR CPS-30-PP ou similar, conforme especificação.	7	un
16.2.25	Espelho de latão 4"x 4" alto brilho, p/ 3 tomadas RJ 45, ref. FURUKAWA ou similar, conforme especificação	18	un
16.2.26	Espelho de latão 4"x 4" alto brilho, p/ 1 tomada 2P+T, ref. TRAMONTINA ou similar, conforme especificação	18	un
16.2.27	Caixa de embutir 20x20cm, c/ porta e fechadura com chave, e internamente c/ espelho para 2 tomadas RJ45 e espelho para 1 tomada elétrica, conforme especificação	1	un
16.2.28	Dalet universal 3/4", c/ tampa para 1 tomada elétrica, ref. DAISA ou similar, conforme especificação	5	un
16.2.29	Dalet universal 3/4", c/ tampa para 2 tomadas RJ45, ref. DAISA ou similar, conforme especificação	5	un
16.2.30	Dalet universal 3/4", c/ tampa para 3 tomadas RJ45, ref. DAISA ou similar, conforme especificação	5	un
16.2.31	Eletroduto PVC 2", incluindo curvas, luvas de emenda e bucha/arruela	2	un
16.2.32	Eletroduto FG 3", incluindo curvas, luvas de emenda, box reto e bucha/arruela	10	un
16.2.33	Eletroduto FG 2 1/2", incluindo curvas, luvas de emenda, box reto e bucha/arruela	3	un
16.2.34	Tampa - perfil tampa em alumínio anodizado fosco, ref. DT 15010 DUTOTEC ou similar	10	un
16.2.35	Tampa terminal 25mm em ABS, cinza, ref. DT 49130 DUTOTEC ou similar	2	un
16.2.36	Arremate de tampa, em ABS, cinza, ref. DT 47930 DUTOTEC ou similar	8	un
16.2.37	Porta equipamento, cinza, p/ 3RJ 45 Keystone, p/ uso c/ color, ref. DT 67232 DUTOTEC ou similar	5	un
16.2.38	Instalação de NO BREAK 30 KVA ref. SMS Sinus Triphases ou equivalente	2	und
16.2.39	Quadro tipo DG telefônico, sobrepor, d-m 80x80x12cm, ref. TLBS-5 FMCH CEMAR ou similar	1	un
16.2.40	Manutenção de pontos de iluminação e tomadas de energia	62	un
16.2.41	Manutenção de pontos de lógica/telefone	55	un

**7 - TABELA DE NOIAS FIORETI - B1 - JULIANA DE SA FIORETI**  
 Av. Cadeias Indústries, 19 - 1º. - 10th andar - Maracanã - RJ - CEP: 20231-010  
 Site: www.compartilhado.com.br

*Elaine Pantouja Queiroz*  
 Autorizada

Autentico a presente cópia reproduzida por conferir com o original e me apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por ELIANE ESCOBAR PANTOUJA QUEIROZ - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCAL DO T-JAM AUTENTICAÇÃO 19M197E1HYKIPZ74  
 Data/Hora da utilização 03/08/2018 16:24:45  
 Valido em: cissao-portaleto.com.br. Valor cobrado R\$6,00.

EM BRANCO

EM BRANCO


**INDÚSTRIAS REUNIDAS PROGRESSO LTDA.**

Produtos Metalúrgicos em Geral - Fábrica de Pregos, Arma Forpada, Malhas de Arame, Trefilaria e Grupos para Cerca.

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

16.2.42	Certificação de rede lógica.	55	un
16.3.0	Infra-Estrutura para Sistema de CFTV		
16.3.1	Monitor LCD 15" para CFTV - conforme especificação	2	un
16.3.2	DVR - 16 canais, conforme especificação	3	un
16.3.3	Cabo mini-din para gravação em SVHS	2	un
16.3.4	Câmara CFTV colorida CCD 1/3" com suporte, conforme especificação	13	un
16.3.5	Lente 1/3" Íris Automática 2.8mm - conforme especificação	11	un
16.3.6	Lente 1/3" Íris Automática 4mm - conforme especificação	2	un
16.3.7	Conector BNC 75ohms	30	un
16.3.8	Cabo coaxial RG 59U - 75ohms ref. FURUKAWA ou similar	380	m
16.3.9	Cabo PP, 750V, 3x1,0mm <sup>2</sup> , flexível.	350	m
16.3.10	Eletroduto FG 2" incluindo conexões e acessórios	8	vr
16.3.11	Eletroduto de FG 3/4" incluindo conexões e acessórios	30	vr
16.3.12	Caixa de passagem 20x20cm, metálica com tampa - ref: CEMAR GPS-20-PP ou similar	16	un
16.3.13	Conduto universal, conforme especificação	30	un
16.3.14	Rack de segurança cf. especificações	1	un
16.3.15	Régua de tomada pl rack - cf 8 tomadas - FURUKAWA ou similar, conforme especificação	3	un
16.3.16	Borne universal passante com fusível traço cinza, ref.: CEMAR - FS 10/10A	16	un
16.3.17	Borne de neutro - azul, ref. Cemar PL 2, 5N	16	un
16.3.18	Borne de terra - verde/amarelo - ref. CEMAR TE 4	16	un
16.3.19	Ponte de ligação - ref. CEMAR Pont 10, 4 e 2.5	6	un
16.3.20	Arma galvanizado nº18	3	kg
16.3.21	Spiral'duto 3/8" - branco ref. DUTOPLAST	30	m
16.4.0	Infra-Estrutura para Sistema de Alarme		
16.4.1	Eletroduto F.G. 3/4" incluindo conexões e acessórios	28	un
16.4.2	Caixa de passagem metálica 20x20cm cf tampa	4	un
16.4.3	Conduto universal, conforme especificação	6	un
16.4.4	Cabo 4x2" metálica com tampa coga de PVC cinza	20	un
16.4.5	Conduto 3/4" com tampa coga	2	un
16.4.6	Cabo UTP Cat: 5e 4 pares 105 Furukawa ou similar.	350	m
16.4.7	Spiral'duto 3/8" - branco ref. DUTOPLAST	30	m
16.4.8	Cabo CCI - 50 - 2P	10	m
17	Instalações Hidráulicas		
17.1	Tubo soldável de PVC marrom, inclusive conexões d= 25 mm	10	m
17.2	Tubo soldável de PVC marrom, inclusive conexões d= 32 mm	3	m
17.3	Tubo soldável de PVC marrom, inclusive conexões d= 50mm	8	m
17.4	Tubo soldável de PVC marrom, inclusive conexões d= 60mm	4	m
17.5	Registro de gaveta com canopla cromada d= 25 mm (1")	4	un
17.6	válvula de descarga com registro acoplado	2	un
17.7	Tornom de pressão cromada com engate para mangueira	2	m

7. TABELA DE NOVAS FIORETI - B.P. Juliana de S. Fiori  
 Av. C. M. de S. Paulo, 15 - 10.º andar - Alameda - São Paulo - SP - 023 611 3611  
 Site: www.comissariadefiscal.com.br

Autêntico e presente cópia reprográfica por conter com o original e minúsculo  
 apresentado. Dou fé Em Testemunho de Verdade. Emissão por ELIANE  
 PANTOJA QUEIROZ - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO QJEPGALVAG/2018  
 DO TJ-AM AUTENT000451XQJ39ZSCUDLAPX21  
 Data/Hora de utilização 03/08/2018 16:24:34  
 Válido em caso de uso: portaisam.com.br Valor cobrado R\$4,00

EM BRANCO

EM BRANCO


**INDÚSTRIAS REUNIDAS PROGRESSO LTDA.**

Produtos Metalúrgicos em Geral - Fábrica de Pregos, Arame Farpado, Malhas de Arame, Trilheiro e Grampos para Geleza.

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

18	Instalações Contra Incêndio		
18.1	Extintor de água pressurizada, capacidade 10litros	4	un
18.2	Extintor de gás carbônico, capacidade 6Kg	4	un
18.3	Roda de incêndio completa	548,22	m2
18.4	Placa de sinalização de proibição, fotoluminescente, 10x10, Everlux ou de mesma eq. técnica	5	un
18.5	Placa de sinalização de equipamentos, fotoluminescente, 15x15, Everlux ou de mesma eq. técnica	5	un
18.6	Placa de sinalização de orientação e salvamento, fotoluminescente, 24x12cm, Everlux ou de mesma eq. técnica	4	un
18.7	Suporte para fixação de extintores portáteis de incêndio em paredes	8	un
19	Instalações de Esgoto e Águas Pluviais		
19.1	Tubo ponta bolsa e virola de PVC branco d=50 mm	25	m
19.2	Tubo ponta e bolsa soldável de PVC branco d= 40 mm	5	m
19.3	Tubo ponta bolsa e virola de PVC branco d=100 mm	12	m
19.4	Jootho 90 ponta bolsa e virola de PVC branco - d = 50 mm	1	un
19.5	Curva 45 longo ponta e bolsa soldável de PVC branco d=40 mm	1	un
19.6	Caixa sifonada de PVC rígido, 150 x 150 x 50mm	2	un
19.7	Anel de borracha para vaso sanitário	2	un
20	Instalações de Ar Cond., Vent. e Aquecimento		
20.1	Instalação do aparelhos de ar condicionado (9 000 a 60.000 BTUs)	10	un
20.2	Tubulação de cobre	65,35	kg
21	Equipamentos Sanitários e de Cozinha		
21.1	Bacia sanitária, com caixa acoplada, Ravena, cor branco gelo, CP929, DECA, ou de mesma eq. técnica (inclusive assento)	10	un
21.2	Cuba de embutir oval, Ref. L59 17, cor branco gelo, com torneira de pressão decamatic Deca, ou de mesma eq. técnica, completa	10	un
21.3	Ducha manual, active 1984 C40 ACT CR, Fab. Deca, ou de mesma equivalência técnica	10	un
21.4	Porta-papel higiênico linha targa C40, acab. Cromado, ref. 2020, Ooca ou de mesma eq. técnica	5	un
21.5	Saboneteira para sabão líquido, Las Vegas, Kimberly-Clark, ou de mesma eq. técnica	5	un
21.6	Porta papel-toalha, Laleida, Kimberly-Clark, ou de mesma eq. técnica	5	un
21.7	Cabideiro linha targa c40, acab. Cromado/preto, ref. 2060, Deca, de mesma eq. técnica	5	un
21.8	Registro de gaveta hidráulico, ref. 151GH0, com acabamento C40 cromado, Deca ou de mesma eq. técnica	6	un
21.9	Bancada em granito cinza mauá, inclusive Pia de cozinha	125,65	m2
21.10	Rodabanca de granito cinza mauá polido	97,66	m
21.11	Arremate (testeira) de granito cinza mauá polido	35	m
21.12	Cuba aço inox, c/ válvula, 40x34x17 cm, ref. AISI 306-0,70 mm, Tramontina, ou de mesma eq. técnica, inclusive torneira	0	un
21.13	Filtro de parede, cromado, ductorágua, ref. 93500-8, Pozzani ou de mesma eq. técnica	2	un
21.14	Tanque de aço inoxidável	2	un
21.15	Torneira para lavagem, 1153 C 51, Deca ou de mesma eq. técnica	6	un
21.16	Torneira de pressão cromada para pia	3	un
21.17	Septo em granito cinza mauá	1,6	m2
22	Diversos		

7 - TABELA DE NOJAS FIORETH - BEL - Tabela de SA Timóteo

W. Carlos Impresor, 15 - No. 1014 - Avenida - Miravall - PAUM - 020 P.11 2610

Site: www.cantoneirofiorith.com.br



Autentico e presente cópia reprográfica por conter com o original a fim

apresentado Dou 16 Em Testemunho da Verdade Emitido por ELIANE

PANTOJA QUEIROZ - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO

DO TJ-AM AUTENT000451N8SP8Z1GM6LQ2789

Data/hora de utilização: 03/09/2018 16:24:26

Valida em: cidade:portaleloam.com.br Valor: cobrança R\$4,00.

EM BRANCO

EM BRANCO






**INDÚSTRIAS REUNIDAS PROGRESSO LTDA.**  
Produtos Metalúrgicos em Geral - Fábrica de Pregos, Arame Farpado, Malhas de Arame, Trefilado e Grampios para Cerdas.

**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**


22.1	Sinalização padrão High Tech e Segurança Patrimonial	988,22	m2
22.2	Jardinagem	452,36	m2
23	Limpeza e Verificação Final		
23.1	Limpeza final da obra	1.152,35	m2

Manaus/AM, 05 de Novembro de 2014

Contratante:

  
 Djalma de Souza - Sócio-diretor  
 CPF: 027.684.292-87


Fiscal do Contrato:


  
 Mustaf Said - Engenheiro Civil  
 Crea: 8600-D/AM  
 CPF: 693.622.462-87




7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - BEP, Juliana de Sá Fioretti  
 Av. Cadeias Bonfins, 17 - Pq. 10 de setembro - Manaus/AM - PAÍS, (92) 3611 3610  
 site: www.tamulofioretti.com.br

Autêntico a presente cópia reprográfica, por conter com o original e mim  
 apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade. Emitido por ELIANE  
 PANTOJA QUEIROZ - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
 DO TJ-AM AUTENT0004513IPO29JNBLV96B56  
 Data/Hora de utilização 03/08/2018 16:24:15  
 Valide em cidadiao.portaleloam.com.br Valor cobrado R\$6,00

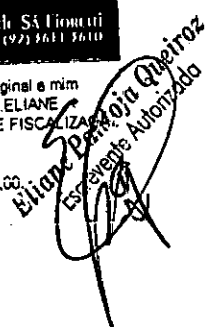  
 Eliane Pantoja Queiroz  
 Escrevente Autorizada

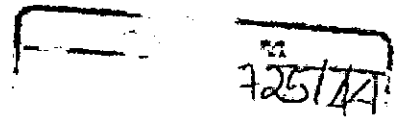  
 725177



EM BRANCO

EM BRANCO



**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2018-CPL/MP/PGJ - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

Eu, WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, CPF nº 819.351.452-15, Identidade nº 1750429-5, SSP/AM, na qualidade de Sócio-Diretor, estando legalmente habilitado a representar a empresa CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n.º 09.516.788/0001-68, Declaro para fins de comprovação junto à Comissão de Licitação da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2018-CPL/MP/PGJ - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**, que, disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

1) PESSOAL QUE IRÁ PARTICIPAR DO SERVIÇO:

NOME	CARGO	Nº CREA
WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR	ENGENHEIRO CIVIL	14773-D/AM
SIDHARTHA ISRAEL COVIELLO	ENGENHEIRO ELETRICISTA	14120-D/AM

Manaus/AM, 06 de agosto de 2018


---

**Wilson da Silva Castelo Branco Junior**  
 Engº Civil – CREA 12773-D/AM  
 Sócio-Diretor

---

## BALANÇO PATRIMONIAL

**EMPRESA: CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP**

**ENDEREÇO: AV. EPHIGENIO SALLES, 3000 A, CONJ.  
MORADA DO SOL, ALEIXO,  
CEP - 69.060-020 - MANAUS (AM)**

**CNPJ: 09.516.788/0001-68**

**NIRE: 13600037364 em 29.04.2008**

**ANO CALENDÁRIO: 2017**

---




CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 11:28 SOB Nº 20180278053.  
PROTOCOLO: 180278053 DE 26/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801578740. NIRE: 13600037364.  
CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP

Alexandre Bruno Araújo da Silva  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 26/04/2018  
[www.empresasuperfacil.am.gov.br](http://www.empresasuperfacil.am.gov.br)

Com. de Registro de Empresas - CUREPAM  
Documento Registrado em  
Manaus

Manaus - AM

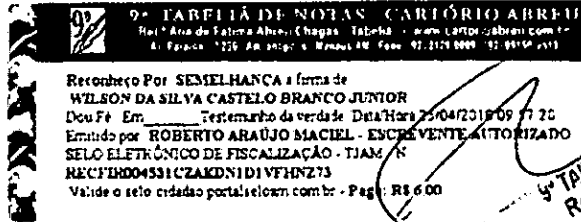


**BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO CALENDÁRIO DE 2017**  
**EMPRESA: CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP**  
**NIRE: 13600037364 em 29.04.2008**  
**CNPJ: 09.516.788/0001-68**

**ATIVO**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>987.548,63</b>	<b>559.911,35</b>
Disponibilidade	<u>878.154,02</u>	<u>317.482,21</u>
Banco Conta Movimento	878.154,02	317.482,21
Créditos	<u>109.394,61</u>	<u>242.429,14</u>
Duplicatas a Receber	109.394,61	242.429,14
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>425.072,86</b>	<b>542.349,55</b>
Imobilizado	<u>425.072,86</u>	<u>542.349,55</u>
Veículos	342.694,38	342.694,38
Móveis e Utensílios	25.585,42	24.385,42
Computadores e Periféricos	15.391,72	15.391,72
Máquinas e Equipamentos	444.209,39	444.209,39
(-) Depreciação Acumulada	<u>(402.808,05)</u>	<u>(284.331,36)</u>
<b>Total do Ativo</b> .....	<b>1.412.621,49</b>	<b>1.102.260,90</b>


Manaus(AM), 31 de Dezembro de 2017

9º TN



-----

**Wilson da Silva Castelo Branco Junior**  
 Titular Administrador  
 CPF: 819.351.452-15



-----

**Antonio Carlos Coelho**  
 CRC - AM Nº 008934/0

**Antonio Carlos Coelho**  
 Contador CRC-AM 008934/0-1  
 CPF: 099.935.172-91



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 11:28 SOB Nº 20180278053.  
 PROTOCOLO: 180278053 DE 26/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11801578740. NIRE: 13600037364.  
 CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP

Alexandre Bruno Araújo da Silva  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 MANAUS, 26/04/2018  
 www.empresasuperfacil.am.gov.br

**9ª TABELA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU**  
 1ª Vara de Faltas e Abuso de Direito - Manaus - www.cartoriosbreu.com.br  
 Av. Fátima nº 110 - 4º andar - Manaus/AM - CEP: 61.770-010 - Fone: (91) 3019-6311

Reconheço Por SEMELHANÇA a firma de  
**WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR**  
 Dou Fe Em \_\_\_\_\_ Testemunho da verdade Data/Hora 25/04/2018 09:47:17  
 Emitido por **ROBERTO ARAÚJO MACIEL - ESCRIVENTE AUTORIZADO**  
**SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - Nº**  
**RECFIR00453132QINVAJHBIHCHDZ**  
 Válido o selo eletrônico portal:loam.com.br - Pago: R\$ 6,00

**9ª TABELONATO DE NOTAS**  
**Roberto Araujo Maciel**  
 Escrevente Autorizado

**BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO CALENDÁRIO DE 2017**  
**EMPRESA: CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP**  
**NIRE: 13600037364 em 29.04.2008**  
**CNPJ: 09.516.788/0001-68**

**PASSIVO**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<u>223.539,65</u>	<u>114.955,26</u>
Fornecedores	216.946,93	98.342,19
Salários a Pagar	4.829,84	15.486,03
INSS a Recolher	1.376,50	0,00
FGTS a Recolher	386,38	1.127,04
 <b><u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	 <u>0,00</u>	 <u>0,00</u>
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<u>1.189.081,84</u> ✓	<u>987.305,64</u>
Capital Social	705.000,00	705.000,00
Lucros Acumulados	484.081,84	282.305,64
Total do Passivo .....	1.412.621,49	1.102.260,90

Manaus(AM), 31 de Dezembro de 2017

  
 \_\_\_\_\_  
**Wilson da Silva Castelo Branco Junior**  
 Titular Administrador  
 CPF: 819.351.452-15

\_\_\_\_\_  
**Antonio Carlos Coelho**  
 CRC - AM Nº 008934/O  
**Antonio Carlos Coelho**  
 Contador CRC-AM 008934/O-1  
 CPF: 099.935.172-91



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 11:28 SOB Nº 20180278053.  
 PROTOCOLO: 180278053 DE 26/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11801578740. NIRE: 13600037364.  
 CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP

Alexandre Bruno Araújo da Silva  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 MANAUS, 26/04/2018  
 www.empresasuperfacil.am.gov.br

9ª TABELA DE NOTAS - CARTÓRIO ABBREU  
 Bel - Av. De Fátima Altino - Cragas - Tabella - www.cartorioabbreu.com.br  
 Av. Pariser - The Advanços - Manaus-AM - Fone: (91) 2129-9999 - 91 2113-9113

Reconheço Por SEMELHANÇA a firma de  
**WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR**  
 Dns Fº Em. Testemunho da verdade Data/Hora 25/04/2018 09:57:14  
 Emitido por: **ROBERTO ARAUJO MACIEL - ESCRIVENTE AUTORIZADO**  
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TIAM - N  
 REC/FID0045314GDEN1NAF93QNS6  
 Valida o selo cidadão portalre.com.br - Pago: R\$ 6,00

**TABELIONATO DE NOTAS**  
**Roberto Araujo Maciel**  
 Escrevente Autorizado

**BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO CALENDÁRIO DE 2017**  
**EMPRESA: CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP**  
**NIRE: 13600037364 em 29.04.2008**  
**CNPJ: 09.516.788/0001-68**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	2017	2016
(+) <b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>1.493.411,79</b>	<b>790.360,09</b>
Receitas de Obras.....	1.493.411,79	790.360,09
(-) <b>DEDUÇÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>87.945,52</b>	<b>45.482,64</b>
Impostos Incidentes sobre a Receita .....	87.945,52	45.482,64
(=) <b>RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>1.405.466,27</b>	<b>744.877,45</b>
(-) <b>CUSTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS</b>	<b>876.729,98</b>	<b>485.948,41</b>
Custo de Serviços.....	876.729,98	485.948,41
(=) <b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>528.736,29</b>	<b>285.929,41</b>
(-) <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>205.624,88</b>	<b>132.971,26</b>
Despesas Administrativas .....	172.160,41	95.173,35
Despesas com Pessoal .....	21.174,99	30.131,76
Despesas Tributárias .....	12.289,48	7.666,15
(-) <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.335,21</b>	<b>1.730,42</b>
Despesas Financeiras .....	21.335,21	1.730,42
(=) <b>Lucro do Exercício</b>	<b>301.776,20</b>	<b>124.227,36</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO**

	2017	2016
(+) Lucros Acumulados do ano anterior ...	282.305,64	218.078,28
(+) Lucro do ano calendário 2017.....	301.776,20	124.227,36
(-) Lucro Distribuído .....	100.000,00	60.000,00
(=) <b>Lucros Acumulados</b> .....	<b>484.081,84</b>	<b>282.305,64</b>

9º TN

Manaus(Am), 31 de Dezembro de 2017

*Wilson da Silva Castelo Branco Junior*  
 Wilson da Silva Castelo Branco Junior  
 Titular Administrador  
 CPF: 819.351.452-15

*Antonio Carlos Coelho*  
 Antonio Carlos Coelho  
 CRC - AM Nº 008934/O  
 Antonio Carlos Coelho  
 Contador CRC-AM 008934/O-1  
 CPF: 099.935.172-91



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 11:28 SOB Nº 20180278053.  
 PROTOCOLO: 180278053 DE 26/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11801578740. NIRE: 13600037364.  
 CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP

Alexandre Bruno Araújo da Silva  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 MANAUS, 26/04/2018  
 www.empresasuperfacil.am.gov.br

**BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO CALENDARIO DE 2017**  
**EMPRESA: CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP**  
**NIRE: 13600037364 em 29.04.2008**  
**CNPJ: 09.516.788/0001-68**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2017**

**1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, com sede na Av. Ephigênio Salles, 3000 A, Conj. Morada do Sol, bairro Aleixo, CEP 69060-020, na cidade de Manaus (AM) e tem como objetivo a atividade da Construção Civil, com início de suas atividades em 29.04.2008.

**2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de Contabilidade e prática emanadas da Legislação Societária Brasileira, bem como aos ditames da NBC TG 1000.

**3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

- 3.1 – O regime contábil adotado no ano calendário 2017 é o de competência.  
 3.2 – Os Direitos e Obrigações estão registrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros.  
 3.3 - O imobilizado foi registrado pelo custo de aquisição, deduzidos das depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear.  
 3.4 – A empresa está enquadrada no regime de tributação para os impostos federais pelo Lucro Presumido, obedecendo o regime contábil do item 3.1

**4 – FINANCIAMENTOS**

A empresa possui um passivo circulante relacionado aos fornecedores e obrigações trabalhistas totalizando R\$ 223.539,65 (Duzentos e Vinte e Três Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Cinco centavos).

**5 – CAPITAL SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

O capital social é de R\$ 705.000,00 (Setecentos e Cinco Mil Reais), estando totalmente integralizados em moeda corrente do país. Foi distribuído em 2017 o valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) a título de distribuição de lucros para o titular, Wilson da Silva Castelo Branco Junior



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 11:28 SOB Nº 20180278053.  
 PROTOCOLO: 180278053 DE 26/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11801578740. NIRE: 13600037364.  
 CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP

Alexandre Bruno Araújo da Silva  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 MANAUS, 26/04/2018  
[www.empresasuperfacil.am.gov.br](http://www.empresasuperfacil.am.gov.br)



**9ª TABELA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU**  
 Rua: Ana de Fátima Abreu Chagas - Taboão - www.cartorioabreu.com.br  
 Av. Paulista nº 758 - Acluaréguas - Manaus - AM Fone: 32 2123 0899 - 02 98138 1413

Reconheço Por SEMELHANÇA a firma de  
**WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR**  
 Data Fe. Em: \_\_\_\_\_ Tenor: \_\_\_\_\_ da verdade Data Hora: 25/04/2018 09:57:04  
 Emitido por: **ROBERTO ARAUJO MACIEL - ESCRIVENTE AUTORIZADO**  
**SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - N**  
**REC71RD045318NF0UR572Q1KAS13**  
 Valide o selo cidadão portal: seloem.com.br - Preço: R\$ 6,00

**9ª TABELA DE NOTAS**  
 Roberto Araujo Maciel  
 Escrivente Autorizado

**6 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o titular da empresa, escudado em opiniões de seus consultores, não apontam contingência de qualquer natureza.

**7 - EVENTOS SUBSEQUENTES**

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data do encerramento do ano calendário 2017, que venham a ter efeitos relevantes sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Manaus (AM), 31 de Dezembro de 2017

**9º TN**

*[Handwritten Signature]*

---

**Wilson da Silva Castelo Branco Junior**  
 Titular Administrador  
 CPF : 819.351.452-15

*[Handwritten Signature]*

---

**Antonio Carlos Coelho**  
 CRC - AM N° 008934/0

**Antonio Carlos Coelho**  
 Contador CRC-AM 008934/0-1  
 CPF: 099.935.172-91

Documento Cartório nº 30471  
 Manaus, 06 / 01 / 2018  
 Memo



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 11:28 SOB N° 20180278053.  
 PROTOCOLO: 180278053 DE 26/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11801578740. NIRE: 13600037364.  
 CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP

Alexandre Bruno Araújo da Silva  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 MANAUS, 26/04/2018  
 www.empresasuperfacil.am.gov.br

**RELATÓRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO**

EMPRESA: CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP  
 CNPJ : 09.516.788/0001-68  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017  
 UNIDADE MONETÁRIA : REAL

Índice de Liquidez Geral (ILG)

ILG =  $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

ILG =  $\frac{987.548,63 + 0}{223.539,65 + 0} = 4,42$

Índice de Liquidez corrente (ILC)

ILC =  $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

ILC =  $\frac{987.548,63}{223.539,65} = 4,42$

Índice de Solvência Geral (ISG)

ISG =  $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

ISG =  $\frac{1.412.621,49}{223.539,65 + 0} = 6,32$


Wilson da Silva Castelo Branco Junior  
 Titular Administrador  
 CPF 819.351.452-15

Antonio Carlos Coelho  
 Contador CRC-AM 008934/0-1  
 CPF: 099.935.172-91



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 11:28 SOB Nº 20180278053.  
 PROTOCOLO: 180278053 DE 26/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11801578740. NIRE: 13600037364.  
 CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP

Alexandre Bruno Araújo da Silva  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 MANAUS, 26/04/2018  
 www.empresasuperfacil.am.gov.br

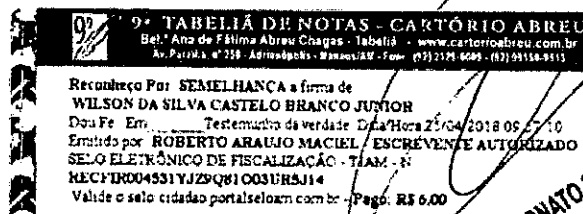

ELONATO DE NOTAS  
 Roberto Araujo Maciel  
 escrevente / SREZ.703

REC. PROTOCOLO Nº 180278053  
 Manaus 06/04/2018

**Índice de Endividamento (IE)**

**IE =  $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}}$**

$$\text{IE} = \frac{223.539,65 + 0}{1.412.621,49} = 0,16$$



**Índice de Imobilização (IMB)**

**IMB =  $\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$**

$$\text{IMB} = \frac{425.072,86}{1.189.081,84} = 0,36$$

Os índices econômicos e financeiros apresentados, refletem a boa situação financeira da empresa na presente data, conforme dados obtidos em Balanço Patrimonial do ano calendário 2017.

Manaus (AM), 31 de Dezembro de 2017


 **9º TN**  
  
 .....  
**Wilson da Silva Castelo Branco Junior**  
 Titular Administrador  
 CPF 819.351.452-15

  
**Antonio Carlos Coelho**  
 Contador CRC-AM 0089340-1  
 CPF: 099.935.172-91




CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 11:28 SOB Nº 20180278053.  
 PROTOCOLO: 180278053 DE 26/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11801578740. NIRE: 13600037364.  
 CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP

Alexandre Bruno Araújo da Silva  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 MANAUS, 26/04/2018  
[www.empresasuperfacil.am.gov.br](http://www.empresasuperfacil.am.gov.br)

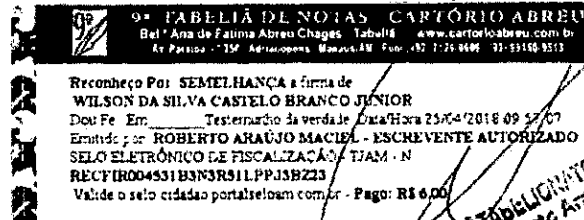

**ROBERTO ARAÚJO MACIEL**  
 Escrivente Autorizado

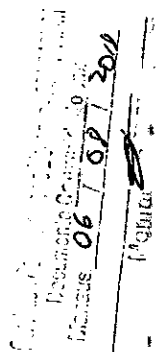

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM**

Certidão n.º: AM/2018/00001589  
Nome: ANTONIO CARLOS COELHO CPF: 099.935.172-91  
CRC/UF n.º AM-008934/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 22.07.2018  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página [www.crcam.org.br](http://www.crcam.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 099.935.172-91 Controle : 5310.7506.8761.9703



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 11:28 SOB Nº 20180278053.  
PROTOCOLO: 180278053 DE 26/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801578740. NIRE: 13600037364.  
CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP

Alexandra Bruno Araújo da Silva  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 26/04/2018  
[www.empresasuperfacil.am.gov.br](http://www.empresasuperfacil.am.gov.br)

DIÁRIO GERAL

**TERMO DE ABERTURA**

Contém este livro 000043 (quarenta e tres) folha(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 000043, do período 31/01/2017 a 31/12/2017, e servirá para os lançamentos no DIÁRIO GERAL de nº 000002 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado;

Nome **CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP**  
Endereço **AVENIDA EPHIGENIO SALLES, 3000 - A CJ MORA SOL**  
Bairro **ALEIXO**  
CEP **69060-020**  
Município **MANAUS - AM**  
Insc. Municipal **12321401**  
Insc. Estadual **13600037364**  
CNPJ **09.516.788/0001-68**

REGISTRO JUCEA  
**13600037364**

MANAUS, 01 de Janeiro de 2017



7ª TABELA DE NOVAS HORAS - Br.P. Juliana de Sá Lourenço  
Av. Carlos Jansen, 15 - Pa. 10 de setembro - Manaus/AM - PABX (92) 3611-1610  
Site: www.juceaamazonas.com.br

Autêntico e presente cópia reprográfica por conter com o original e mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade Emitido por ELIANE PANTOJA QUEIROZ - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO T.J-AM AUTENT000451FWRE6WS.MV65BP04  
Data/Hora de utilização: 09/07/2018 08:01:50  
Válida em: cidade@portaljuceam.com.br Valor cobrado R\$4,00.

*Eliane Pantoja Queiroz*  
Escritora Autorizada

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR  
FUNÇÃO: ADMINISTRADOR  
CPF: 819.351.452-15

ANTONIO CARLOS GÓELHO  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 099.935.172-91  
CRC: 00893401

... JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
**Termo de Autenticação 18/000176-0**  
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.  
MANAUS  
**14 MAI 2018**  
  
Mafiam Freitas Alencar

EM BRANCO

EM BRANCO

DIÁRIO GERAL

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém este livro 000043 (quarenta e tres) folha(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 000043, do período 31/01/2017 a 31/12/2017, e serviu para os lançamentos no DIÁRIO GERAL de nº 000002 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

Nome **CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP**  
 Endereço **AVENIDA EPHIGENIO SALLES, 3000 - A CJ MORA SOL**  
 Bairro **ALEIXO**  
 CEP **69060-020**  
 Município **MANAUS - AM**  
 Insc. Municipal **12321401**  
 Insc. Estadual **13600037364**  
 CNPJ **09.516.788/0001-68**

REGISTRO JUCEA

13600037364

MANAUS, 31 de Dezembro de 2017



7ª TABELA DE NOTAS FIORE III - Btl. Juliana de Sá Fiorini  
 Av. Carlos Magalhães, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PAIS (92) 3641-7610  
 site: www.7amnotariodigital.com.br

Autêntico e presente cópia reprográfica por conter com o original a mim  
 apresentado. Dou fé. Em Testemunho de Verdade. Emitido por ELIANE  
 PANTOJA QUEIROZ - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
 DO TJ-AM AUTENT000451WVK8YE1C8SFHZ05  
 Data/Hora de utilização: 09/07/2018 08:01:40  
 Valide em: cidadeo.portalseivam.com.br Valor cobrado R\$4,00.

*Eliane Pantoja Queiroz*  
 Escrivente Autorizada

  
 WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR

FUNÇÃO: ADMINISTRADOR

CPF: 819.351.452-15

  
 ANTONIO CARLOS COELHO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 099.935.172-91

CRC: 00893401

EM BRANCO

EM BRANCO





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
Comarca de Manaus

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

**CERTIDÃO Nº: 004100598**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 10/07/2018, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**CASTELL ENGENHARIA EIRELI EPP, residente na RUA GENEBRA, Nº 25, , CAMPOS ELISEOS - PLANALTO, CEP: 69045-380, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 09.516.788/0001-68. \*\*\*\*\***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quarta-feira, 11 de julho de 2018.

Comissão Permanente de Conciliação e Mediação  
Documento Convertido em PDF  
Manaus, 06/07/2018  
Membro

PEDIDO Nº: **004100598**



## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À

Comissão Permanente de Licitação – CPL  
Manaus-AM

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2018-CPL/MP/PGJ

Prezados Senhores,

Declaramos para efeito da Licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução nº 213, de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e legislação correlata, o(s) seguinte(s) profissional (is) responsável (is) técnico(s), caso venhamos a vencer a referida Licitação:

### 1. Responsável Técnico

Nome: WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR

Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

Número de registro no CREA: 14773-D/AM

Assinatura: 

Nome: SIDHARTHA ISRAEL COVIELLO

Especialidade: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número de registro no CREA: 14120-D/AM

Assinatura: 

Declaramos, ainda, que os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Manaus/AM, 06 de agosto de 2018

  
Wilson da Silva Castelo Branco Junior  
Engº Civil – CREA 14773-D/AM  
Sócio-Diretor

CNPJ: 09.516.788/0001-68

Rua Genebra, 25 – Campos Elíseos – Planalto

Tel.: +55 92 3342-6498

CEP: 69045-380 – Manaus/AM - e-mail: contratos@castellengenharia.eng.br

## DECLARAÇÃO

### **TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2018-CPL/MP/PGJ - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador do CPF nº 819.351.452-15, Identidade no 1750429-5, Expedida pela SSP/AM, na qualidade de Sócio-Diretor, estando legalmente habilitado a representar a empresa CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n.º 09.516.788/0001-68, em atendimento ao previsto no **TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2018-CPL/MP/PGJ - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**, DECLARA que não se enquadra em nenhum dos casos do subitem 3.4, deste Edital, em particular de que não possui sócios, diretores ou gerentes, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas, por força do art. 3.º da Resolução n.º 37/2009 do CNMP.

Manaus/AM, 06 de agosto de 2018



\_\_\_\_\_  
**Wilson da Silva Castelo Branco Junior**  
Eng.º Civil – CREA 12773-DIAM  
Sócio-Diretor



## DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO DA SEÇÃO 7

Em cumprimento aos subitens 7.6.3 a 7.6.14, do Edital referente à Tomada de Preços n.º 2.002/2018/ – CPL, a Empresa CASTELL ENGENHARIA EIRELI EPP, DECLARA:

- a) Que não possui em seu quadro de pessoal, não utilizará, nem manterá relações comerciais com outras organizações que utilizem, sob qualquer pretexto, trabalho forçado e/ou empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art.7º da Constituição Federal. ✓
- b) Que cumpre e cumprirá todas as exigências das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como apresentará documentos que comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, especialmente, encargos sociais, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, durante toda a vigência contratual. ✓
- c) Que a prestação dos serviços está sujeita às condições especiais estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho e Termos Aditivos vigentes, se for o caso, celebrados entre os sindicatos patronais e as categorias profissionais pertinentes. ✓
- d) Que recebeu o edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação, bem como das condições locais para o cumprimento das obrigações dela decorrentes. ✓
- e) Que a licitante se submete e concorda com todos os termos do presente Edital, elementos e especificações nele contidos e que os cumprirá fielmente. Inclusive ao subitem 7.6.9 nos submetemos à fiscalização e ao controle técnico a ser efetuado por engenheiro expressamente designado para tal. ✓
- f) Que a licitante se compromete a comunicar à PGJ/AM eventual fato impeditivo a sua participação na licitação, se ocorrer durante o procedimento licitatório. ✓
- g) Que, sob as penas da Lei, os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros. ✓
- h) Que, sendo vencedora da Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis, após a celebração do Contrato, providenciará, junto ao CREA/AM ou CAU/AM, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (art. 1º da Lei 6496/1977) ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, e encaminhará à contratante uma cópia autenticada da documentação que comprove o registro. ✓
- i) Que apresentará, no ato da assinatura do contrato, os documentos que indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, suficientes e disponíveis para a realização do objeto. ✓

CNPJ: 09.516.788/0001-68

Rua Genebra, 25 – Campos Eliseos – Planalto

Tel.: +55 92 3342-6498

CEP: 69045-380 – Manaus/AM – e-mail: [contratos@castellengenharia.eng.br](mailto:contratos@castellengenharia.eng.br)



do Contrato, bem como disponibilizará a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

j) Que, caso seja declarada vencedora da Licitação, manterá, em PARINTINS – AM, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura técnica adequada, com os recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, comprovando posteriormente, essa condição.

k) Que está ciente da obrigação de, caso seja vencedora do certame e não cadastrada no SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM, efetuar o referido cadastramento no prazo de cinco dias úteis, a contar da adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de responder à procedimento por eventual retardamento da licitação.

Manaus/AM, 06 de agosto de 2018

CASTELL ENGENHARIA EIRELI EPP  
Wilson da Silva Castelo Branco Junior  
Engº Civil – CREA 12773-D/AM  
Sócio-Diretor



Ministério do Meio Ambiente  
 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  
**CADASTRO TÉCNICO FEDERAL**  
**CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR**



<b>Registro n.º</b>	<b>Data da consulta:</b>	<b>CR emitido em:</b>	<b>CR válido até:</b>
6307080	20/07/2018	20/07/2018	20/10/2018

**Dados básicos:**  
 CNPJ : 09.516.788/0001-68  
 Razão Social : CASTELL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
 Nome fantasia : CASTELL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
 Data de abertura : 29/04/2008

**Endereço:**

logradouro: AV. EFIGENIO SALLES  
 N.º: 3000A Complemento: CJ. MORADA DO SOL  
 Bairro: ALEIXO Município: MANAUS  
 CEP: 69060-020 UF: AM

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras  
 e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

<b>Chave de autenticação</b>	X91ZA5TA2A1SRT2S
------------------------------	------------------

 <p>Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis</p>  <p><b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO</b></p> <p>N.º de registro no banco de dados do Ibama: <b>6307080</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>09.516.788/0001-68</b></p> <p>Nome/Razão Social/Endereço <b>CASTELL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP</b> <b>AV. EFIGENIO SALLES</b> <b>ALEIXO</b> <b>MANAUS/AM 69060-020</b></p> <p>Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Obras civis / outras construções</p>	<p><b>Observações:</b></p> <p>1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.</p> <p>3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <a href="http://www.ibama.gov.br">http://www.ibama.gov.br</a> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.</p> <p>4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente.</p> <p>5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.</p> <p>6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.</p> <p>7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.</p> <p>Data de emissão: <b>22/05/2015</b> Autenticação: <b>ujly.8s4x.2n4g.sj7u</b></p>
--	--

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2018-CPL/MP/PGJ - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

A empresa CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP, empresa inscrita no CNPJ nº. 09.516.788/0001-68, por intermédio de seu representante legal, o Sr. WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 1750429-5 SSP/AM, e do CPF nº 819.351.452-15, para fins do disposto no Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2018-CPL/MP/PGJ - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**, e em atendimento a Instrução Normativa/STLI/MP nº 01/2010 de 19/01/2010, DECLARA, sob pena da Lei, em especial o art. 229 do Código Penal Brasileiro, que:

a) *está ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar práticas ecologicamente corretas, realizando as seguintes ações:*

a.1) descartar o material utilizado na obra, fazendo a separação dos resíduos recicláveis, tendo o cuidado necessário com o acondicionamento dos materiais tóxicos, de modo a evitar a evaporação de produtos tóxicos no meio ambiente;


a.2) destinar os materiais recicláveis às cooperativas e associações dos catadores incentivando a prática da reciclagem e a proteção do meio ambiente;

a.3) elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Obra;

b) reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes desta atividade, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis;

c) está plenamente ciente do teor e da extensão desta DECLARAÇÃO e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus/AM, 06 de agosto de 2018



**Wilson da Silva Castelo Branco Junior**  
Engº Civil – CREA 12773-D/AM  
Sócio-Diretor





**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial

CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)

13 6 0003736-4

CNPJ

09.516.788/0001-68

Data de Arquivamento do Ato Constitutivo

29/04/2008

Data de Início de Atividade

29/04/2008

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)

AVENIDA AV. EPHIGENIO SALLES, 3000-A C.J. MORADA DO SOL, ALEIXO, MANAUS, AM, 69.060-020

Objeto

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. OBRAS DE ALVENARIA. COSNTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS.

Capital: R\$ 705.000,00

(SETECENTOS E CINCO MIL REAIS)

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)

Prazo de Duração

Capital Integralizado: R\$ 705.000,00

(SETECENTOS E CINCO MIL REAIS)

Empresa de pequeno porte

Indeterminado

Titular

Nome/CPE

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR  
819.351.452-16

Administrador

Sim

Início do Mandato

03/12/2012

Término do Mandato

XXXXXXXXXX

Último Arquivamento

Data: 17/06/2016

Número: 20160096758

Situação

REGISTRO ATIVO

Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Status

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Evento (s): ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MANAUS - AM, 06 de fevereiro de 2017

17/074695-0



*[Handwritten Signature]*

MILTON AURELIO ROSAS GOMES  
SECRETÁRIO GERAL



7ª TABELA DE NOTAS FIORE III - Brª Juliana de Sá Fiorini  
 Av. Carlos Magalhães, 15 - Pav. 10 de Sete Anos - MESA SAM - PAIS (92) 3611 3610  
 Site: www.campanilhoam.com.br

Autêntico e presente cópia reprográfica por conter com o original e não apresentado. Dou fé. Em Testemunho de Verdade. Emitido por ELIANE PANTOJA QUEIROZ - ESCRIVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIAÇÃO DO TJ-AM AUTENT0004514V1Q6CJUZ2881708  
 Data/Hora de utilização: 03/08/2018 18:22:12  
 Valide em: cidadeoportaiseloam.com.br. Valor cobrado R\$400. ESCRIVENTE Autorizada

*[Handwritten Signature: Eliane Pantoja Queiroz]*  
 ESCRIVENTE Autorizada

EM BRANCO

EM BRANCO

**DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2018-CPL/MP/PGJ - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador do CPF nº 819.351.452-15, Identidade no 1750429-5, Expedida pela SSP/AM, na qualidade de Sócio-Diretor, estando legalmente habilitado a representar a empresa CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n.º 09.516.788/0001-68, em atendimento ao previsto no **TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2018-CPL/MP/PGJ - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**, *DECLARA, para fins do disposto no art. 11 do Decreto no 6.204/2007, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:*

- ( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006.  
( X ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por nenhuma das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar no 123/2006.

Manaus/AM, 06 de agosto de 2018




\_\_\_\_\_  
**Wilson da Silva Castelo Branco Junior**  
Engº Civil – CREA 12713-D/AM  
Sócio-Diretor

**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL DA OBRA**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2018-CPL/MP/PGJ - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

A empresa CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP, empresa inscrita no CNPJ nº. 09.516.788/0001-68, por intermédio de seu representante legal, o Sr. WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 1750429-5 SSP/AM, e do CPF nº 819.351.452-15, DECLARA, que recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, e que concorda com as condições estabelecidas neste instrumento convocatório, assumindo total responsabilidade por esse fato, e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando o(a) **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte

Manaus/AM, 06 de agosto de 2018


  
\_\_\_\_\_  
**Wilson da Silva Castelo Branco Junior**  
Engº Civil – CREA 12773-D/AM  
Sócio-Diretor

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VINCULO FAMILIAR**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2018-CPL/MP/PGJ - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO  
AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

A empresa CASTELL ENGENHARIA EIRELI - EPP, empresa inscrita no CNPJ nº. 09.516.788/0001-68, por intermédio de seu representante legal, o Sr. WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 1750429-5 SSP/AM, e do CPF nº 819.351.452-15, DECLARA, que não constam em nosso quadro societário servidores do(a) **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**, tais como: cônjuges, inclusive companheiros, parentes até 3º grau (filhos, netos, irmãos, pais, avós), pais adotivos, padrastos, enteados, cunhados, sogros, genros, noras ou de outras pessoas que mantenham vínculos de natureza técnica, comercial, econômica ou financeira com funcionários do órgão responsável pela licitação, conforme Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional, do Ministério Público.

Manaus/AM, 06 de agosto de 2018




Wilson da Silva Castelo Branco Junior  
Engº Civil – CREA 12773-D/AM  
Sócio-Diretor

### DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS FIEIS E VERDADEIROS

A Empresa CASTELL ENGENHARIA EIRELLI EPP inscrita no CNPJ sob nº 09.516.788/0001-68, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) WILSON DA SILVA CASTELO BRANCO, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1750429-5 SSP/AM, DECLARA que para os devidos fins do **TOMADA DE PREÇOS Nº 2.002/2018-CPL/MP/PGJ**, sob as penas da Lei, que os documentos apresentados no presente procedimento licitatório, são Fíeis e Verdadeiros.

Manaus/AM, 06 de agosto de 2018



---

CASTELL ENGENHARIA EIRELI EPP  
Wilson da Silva Castelo Branco Junior  
Engº Civil – CREA 12773-D/AM  
Sócio-Diretor